

KIM HING ELECTRICAL

B78 JALAN PADANG LALANG 2, JALAN TELOK SISEK, 25000 KUANTAN, PAHANG.
TEL : 01163635050

Tarikh : 10 Apr 2025

KORIDOR UTILITI TEKNOLOGI TERENGGANU SDN BHD

Tingkat 1 & 2, Blok PT 4049
Jalan Sultan Zainal Abidin
20300 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman

U/P : Ketua Pegawai Operasi

Tuan,

PER : PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 100AMP O/H CADANGAN TALIAN BARU ABC 3x95+70+16MMP MELIBATKAN 12 BATANG KONKRIT 9.0M (2.0 KN) DI PT 10898 JETY, JALAN TERENGGANU, BUKIT KUANG, KEMAMAN, TERENGGANU

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini kami sertakan dokumen-dokumen / lampiran berkaitan untuk rujukan dan kelulusan pihak tuan :-

- i Borang Kelulusan Izin Lalu (BKIL)
- ii Lukisan Tapak (Pelan Skematik)
- iii Peta Penandaan Lokasi
- iv Gambar Lokasi

3. Mohon pihak tuan mengaturkan satu tarikh lawatan tapak bersama bagi menentukan serta meluluskan cadangan laluan yang dinyatakan seperti di atas.

4. Sebarang pertanyaan atau kemuskilan berhubung perkara ini, pihak tuan boleh menghubungi pegawai kami **Cik Noor Hashimah Binti Leman** di talian **01165635050** dan pada email **fantagieruo2@gmail.com** untuk keterangan lanjut.

5. Perhatian serta kerjasama pihak tuan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Yang Benar



MAKLUMAT PEPASANGAN BAGI PEMOHON ELEKTRIK

NO PERMOHONAN BARU : _____
 NAMA PENGGUNA : NOR AZMI BIN MUHAMMAD NOR.
 ALAMAT PREMIS : PT 10898 JETI, JALAN TERENGGANU, BUKIT KUANG, 24000 CUKAI, TERENGGANU

KATEGORI PEMOHON	POINT PEPASANGAN	BEBAN BERSAMBUNG (TCL) WATT	BILANGAN UNIT	JUMLAH		KEHENDAK MAKSIMA
				(A X B)	(C / 1000)	
DOMESTIK	LAMPU	100				
	KIPAS	100				
	SOKET ALIH KELUAR - 13A	200				
	SOKET ALIH KELUAR - 15A	300				
	PENGHAWA DINGIN	746				
	MOTOR - 746	746				
	PEMANAS AIR	3000				
	JUMLAH					

KATEGORI PEMOHON	POINT PEPASANGAN	BEBAN BERSAMBUNG (TCL) WATT	BILANGAN UNIT	JUMLAH		KEHENDAK MAKSIMA
				(A X B)	(C / 1000)	
BUKAN DOMESTIK	LAMPU	60	10	600	0.6	0.5
	KIPAS	80	-	-	-	-
	SOKET ALIH KELUAR - 13A	200	6	800	0.8	0.65
	SOKET ALIH KELUAR - 15A	3000	6	18000	18	14.5
	PENGHAWA DINGIN	746	-	-	-	-
	MOTOR - 746	746	40	29840	29.84	23.87
	PEMANAS AIR	3000	-	-	-	-
	JUMLAH			49.24		39.52

SYARAT UNTUK BEKALAN 3 FASA :

1. JUMLAH PENGHAWA DINGIN MELEBIHI 3HP (2238 WATT / 2.3 KW)
2. JUMLAH BEBAN YANG TERSAMBUNG MELEBIHI 1000 WATT / 10KW
3. MEMPUNYAI MOTOR 3 FASA

DIMAJUKAN PERMOHONAN OLEH KONTRAKTOR :
 NAMA PENDAWAJ SYARIKAT : MOHD ZULHILMI BIN ZAMANI
 NO KAD PENGENALAN : 800402115325

TANDANGAN
 (COP SYARIKAT)



MAKLUMAT INI HENDAKLAH DIISI OLEK KONTRAKTOR TNB BERHAD UNTUK MENOLAK PERMOHONAN INI SEKIRANYA IANYA TIDAK LUKSAP



4.258590 103.435833




4.253737 103.435482

③ 4.258497 103.435911

④ 4.254279 103.435754

⑤ 4.253732 103.435510

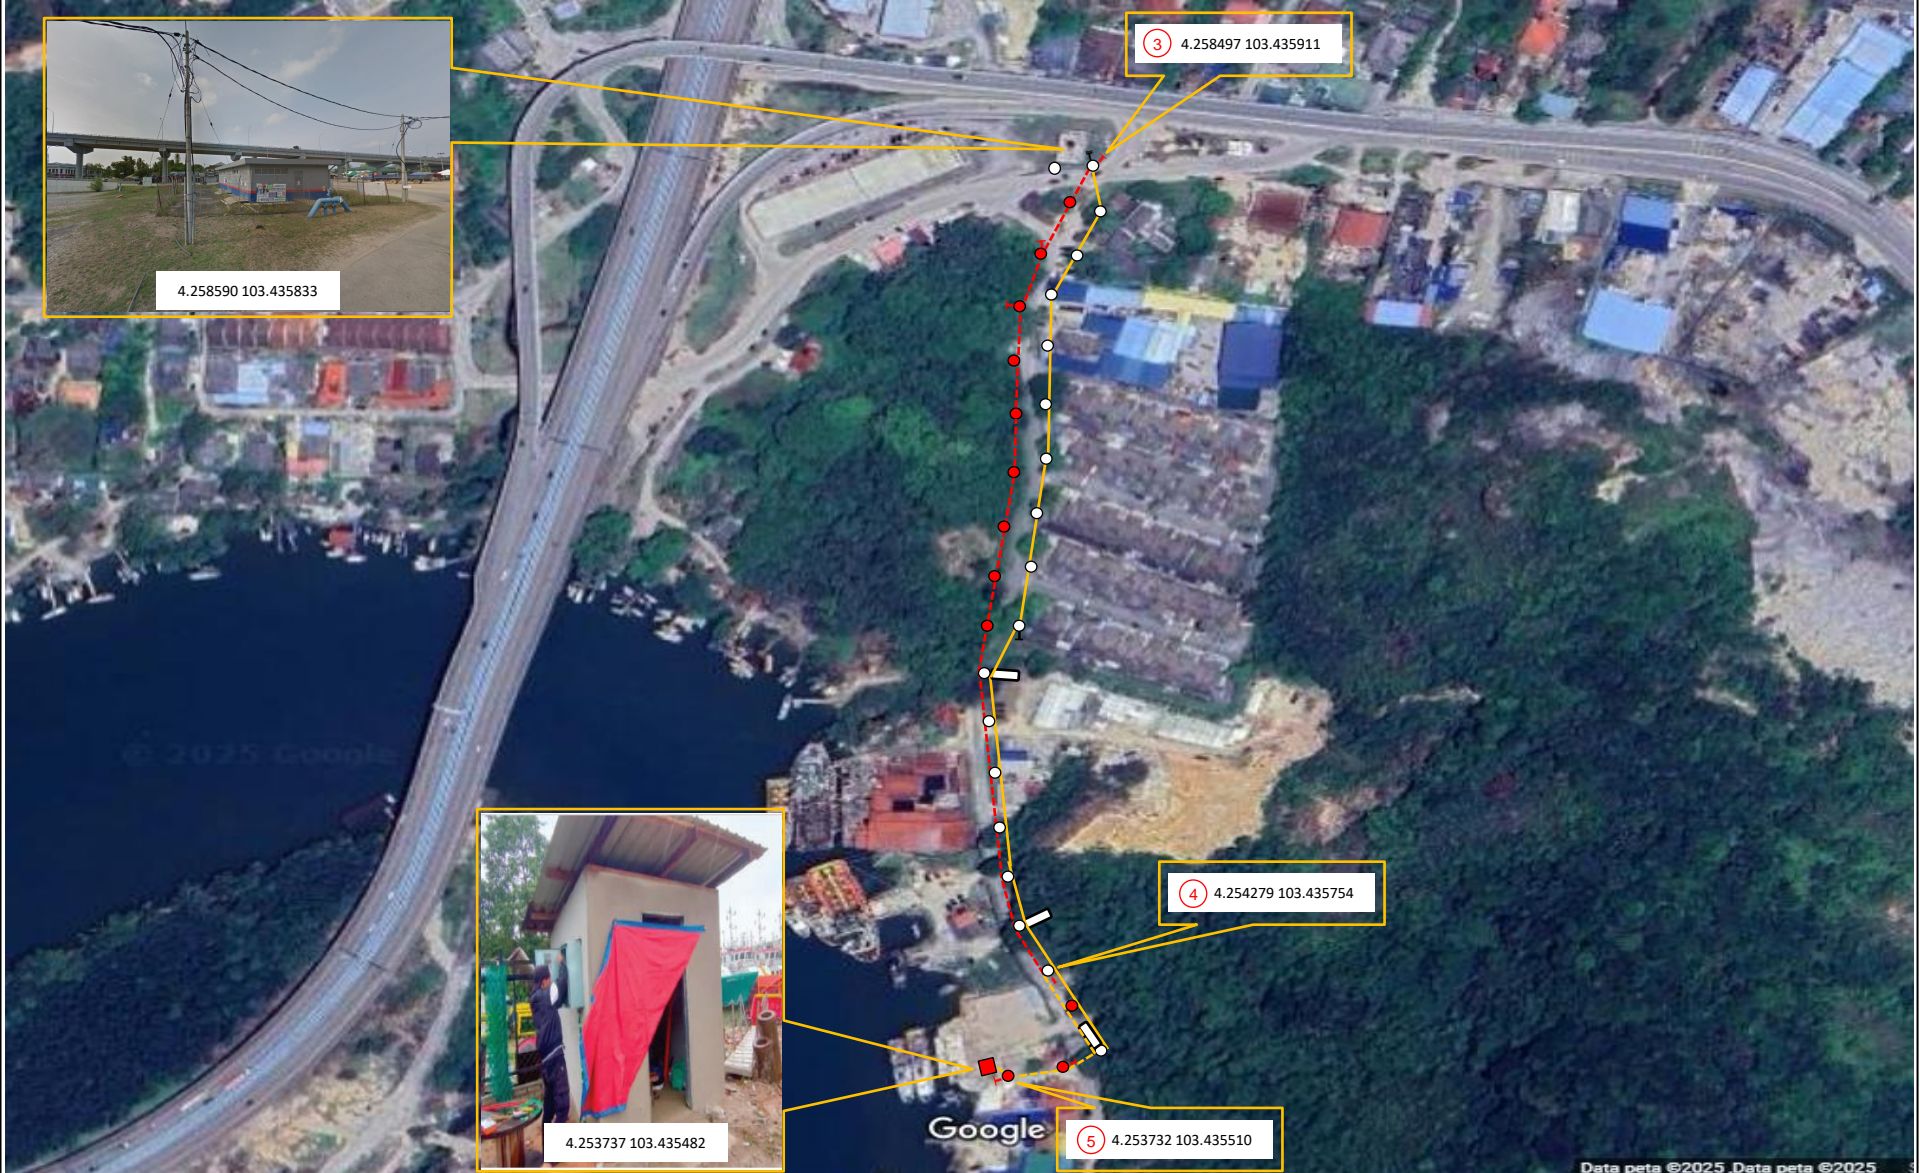

PETUNJUK:

- S/Ada Talain Talian ABC 3x95+70+16mmp
- S/Ada Tiang Konkrit
- ③ - ④ Cadangan Talian ABC 3x185+120+16mmp (477m)
- ④ - ⑤ Cadangan Talian ABC 3x95+70+16mmp (150m)
- Cadangan Tiang 9.0M
- Cadangan Umbang


TARIKH :	24.02.2025
NO. LUKISAN:	SN : 110009041173
DILUKIS OLEH :	MOHD ELMY
DISEMAK OLEH :	UBAIDILLAH HILMI
DILULUSKAN OLEH :	<i>Nurzaikha</i> Nurzaikha Mohd Azman Jurutera Asset Planning LV Subzone T3 - Kem, Kte, Dun, AMBS Distribution Network TENAGA NASIONAL BERHAD
DILULUSKAN OLEH :	NURZAIKHA BINTI MOHD AZMAN

Data peta ©2025, Data peta ©2025



NEGERI : TERENGGANU | DAERAH : KEMAMAN

PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 100AMP O/H
CADANGAN TALIAN BARU ABC 3x185+120+16MMP
DAN ABC 3x95+70+16MMP MELIBATKAN 12 BATANG
KONKRIT 9.0M (2.0 KN) DI PT 10898, JETI, JALAN
TERENGGANU, BKT KUANG, KEMAMAN.

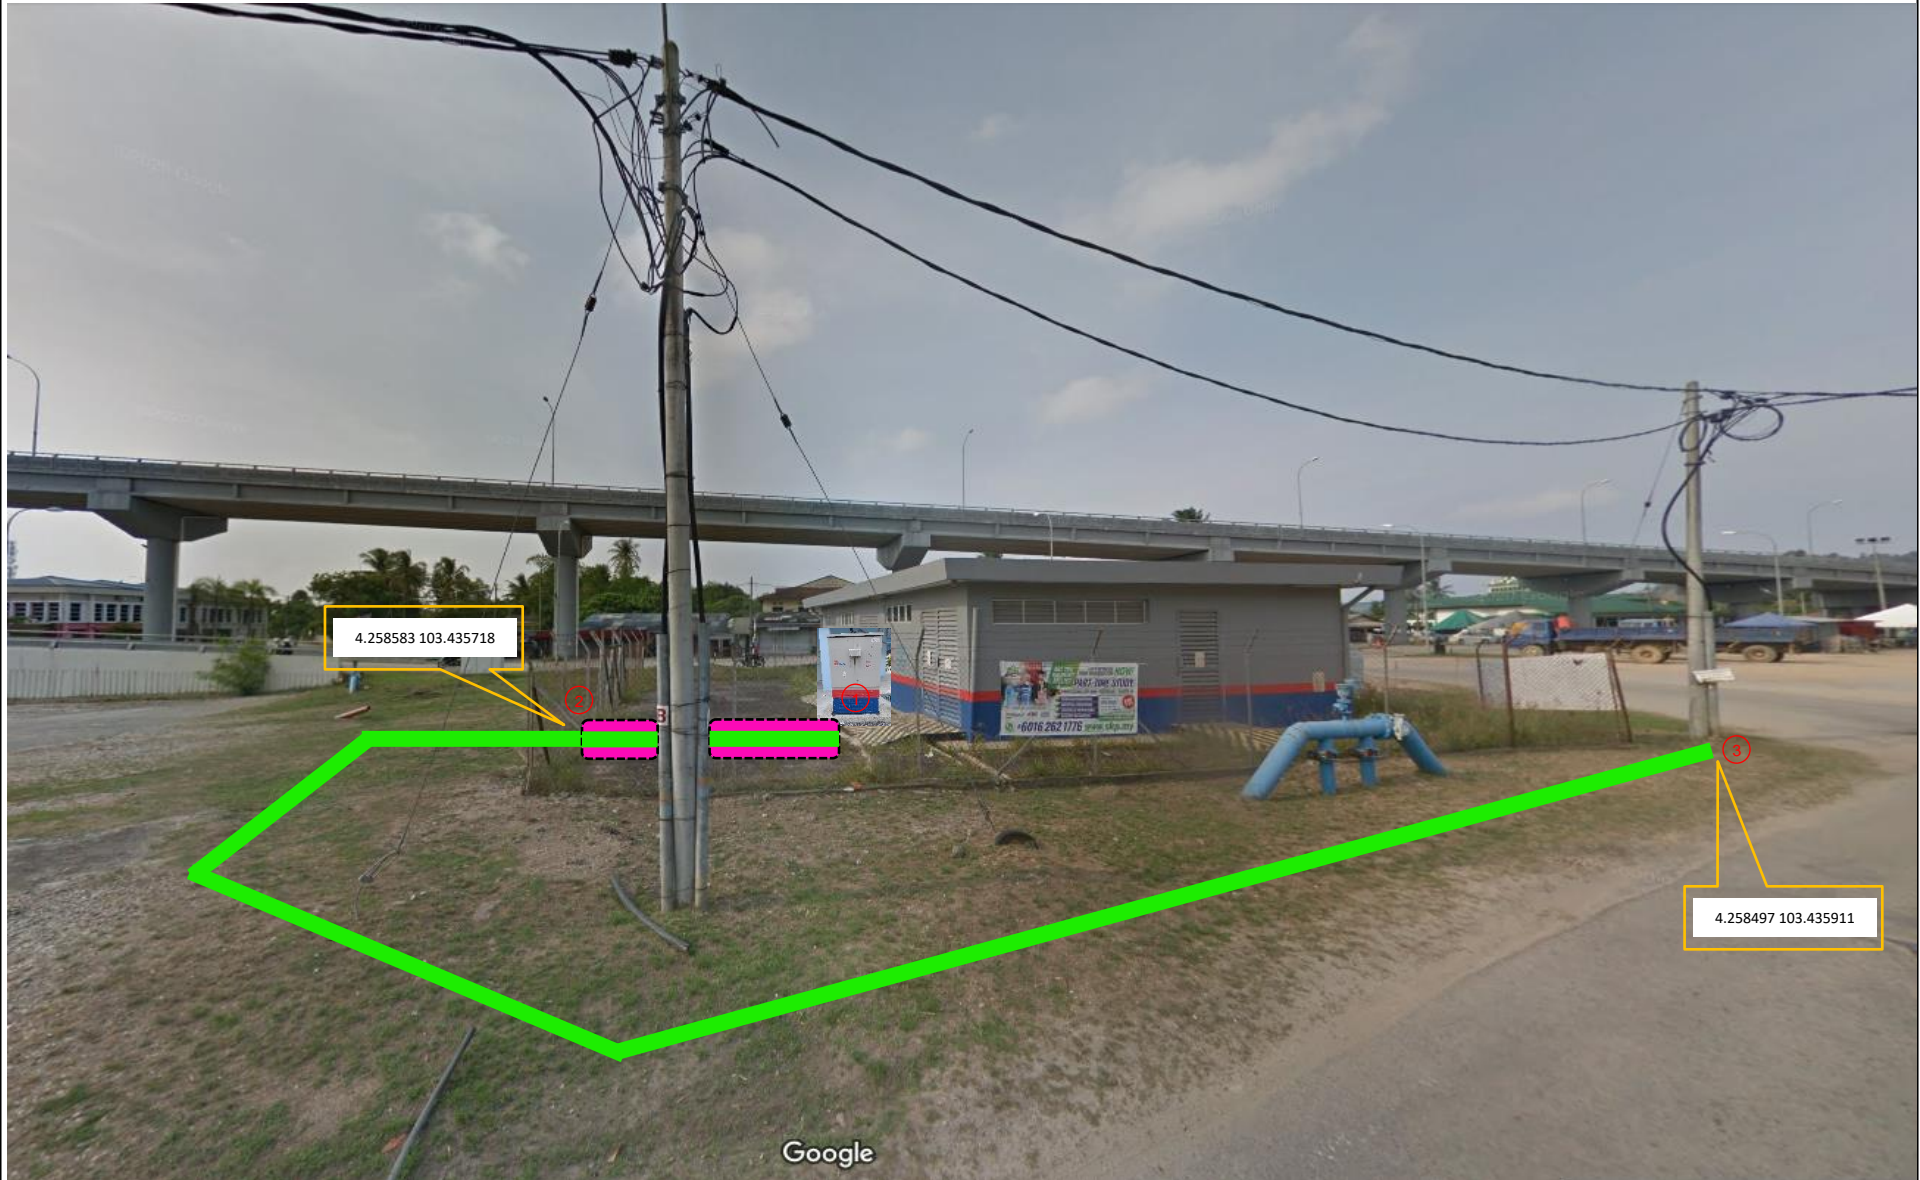

PETUNJUK:



① - ②

Cadangan Kabel XLPE 4Cx185mmp (Dalam Pencawang 5m)



② - ③

Cadangan Kabel XLPE 4Cx185mmp (Korekan Tanah 39m)

TARIKH :	24.02.2025
NO. LUKISAN:	SN : 110009041173
DILUKIS OLEH :	MOHD ELMY
DISEMAK OLEH :	UBAIDILLAH HILMI
DILULUSKAN OLEH :	<i>Nurzaikha</i> Nurzaikha Mohd Azman Jurutera Asset Planning LV Subzone T3 - Kem, Kte, Dun, AMBS Distribution Network TENAGA NASIONAL BERHAD
DILULUSKAN OLEH :	NURZAIKHA BINTI MOHD AZMAN



NEGERI : TERENGGANU DAERAH : KEMAMAN

PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 100AMP O/H
CADANGAN TALIAN BARU ABC 3x185+120+16MMP
DAN ABC 3x95+70+16MMP MELIBATKAN 12 BATANG
KONKRIT 9.0M (2.0 KN) DI PT 10898, JETI, JALAN
TERENGGANU, BKT KUANG, KEMAMAN.



