



4.593098, 101.082212

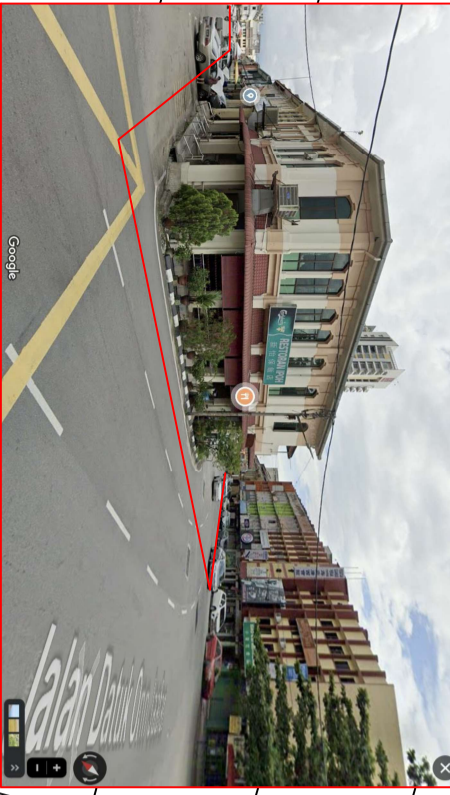


4.592306, 101.082329

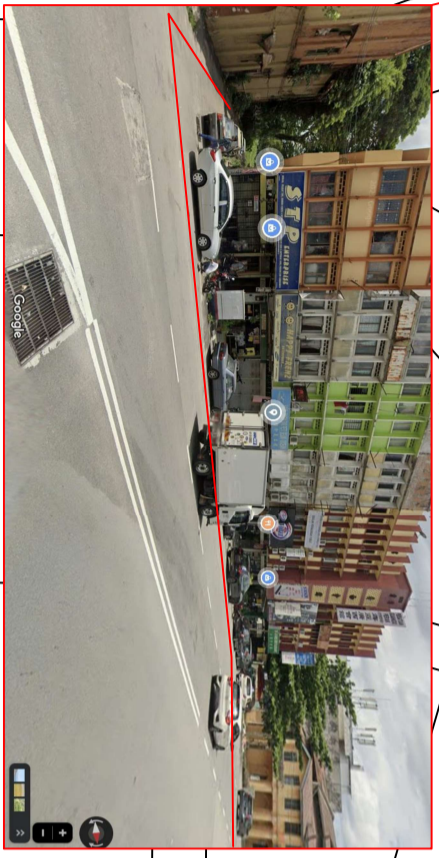

kabel ke P/E CRESSANDO


4.593215, 101.083097

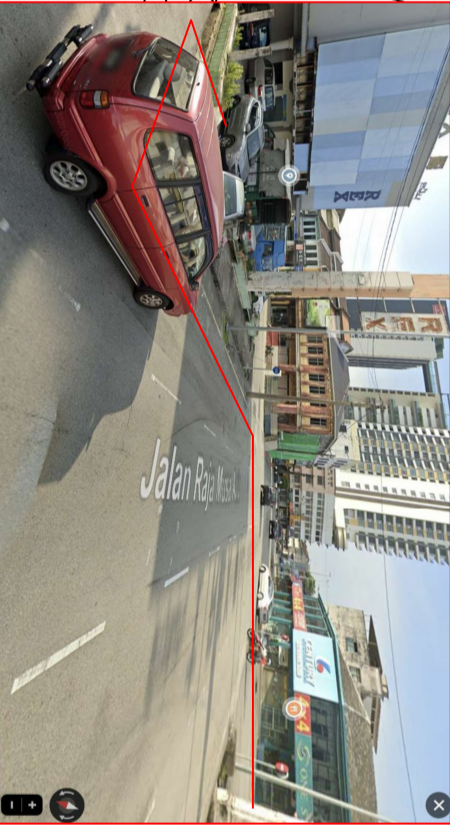

IPO5382

CADANGAN TAPAK PENCAMWANG PADAT

4.592946, 101.082900

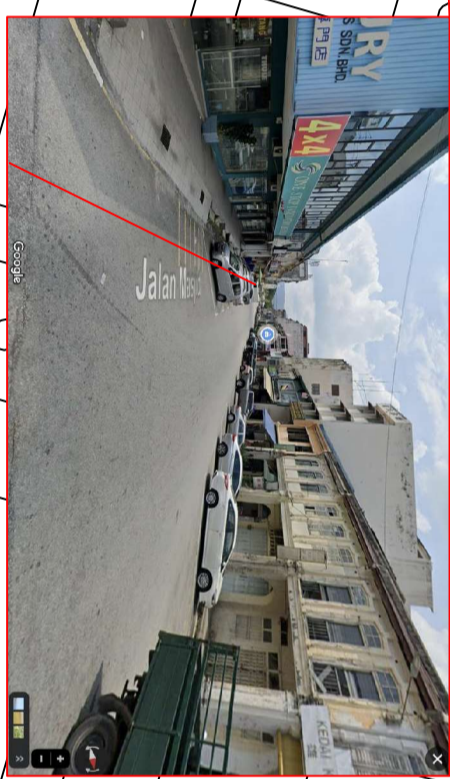

Petunjuk:

Cadangan

Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 terras xlpe alum (11kV)

HDD 2 Paip 150mmp (250 meter)

Petunjuk:

Sediada

Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 terras xlpe alum (11kV)

ALL RIGHTS RESERVED
LUMSIAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
TANPA KESEKUTUAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD



Kawasan: Daerah
No. Fail: IPO 5382

Pindaan	22.10.2024	Diluluskan:	HANI
Ditulis:	ARIFUDDIN	Tarikh:	08.01.2024
Disemak:	SHUHAILMI		
No. Lukisan:	C/POH/PT/AP/AK/IPO 5382		

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1), AKTA 172 BAGI TUJUAN CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI SEBUAH BANGUNAN 2 1/2 TINGKAT YANG MENGENGUNG:- PUSAT GALERI PERINGATAN DI TINGKAT ARAS BAWAH, TINGKAT 1 DAN TINGKAT 2 - PELABAT PENGURUSAN DI TINGKAT BUMBUNG DI ATAS LOT 370 - 379 BANDAR IPOH SELATAN, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN NIRVANA CARE SDN BHD