

ENGR-5110-PSI

Tarikh: 26hb Julai 2024

Rujukan Tuan:

Rujukan Kami: TNB/DN/APP PERAK/TGR(2024)/TGR 1940/IZ (PBT)

Kepada: Koridor Utiliti Darul Ridzuan
B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,
Jalan Dato Seri Ahmad Said,
30450 Ipoh, Perak
(U/P: Pengurus Koridor Negeri)

Majlis Bandaraya Ipoh
Jalan Sultan Abdul Jalil,
Greentown, 30450 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak
Tingkat 4 & 5
Bangunan Seri Perak Darul Ridzuan
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab
30000 Ipoh, Perak

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK KE CADANGAN MEMBINA SKIM PERUMAHAN FASA 1 YANG MENGANDUNGI: 1) 116 UNIT RUMAH TERES KLUSTER 2 TINGKAT DI PLOT 1 -PLOT 14, PLOT 43 - PLOT 70, PLOT 95 - PLOT 122, PLOT 149 - PLOT 178 & PLOT 211 - PLOT 226 2) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK PADAT DI PLOT 227 - PLOT 228 DI ATAS LOT 15283 (GRN 56307), CHEMOR, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD.

-Pemakluman Izinlalu

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak kami sedang merancang untuk memberi bekalan elektrik ke projek di atas. Untuk makluman pihak tuan, laluan kabel akan melalui jalan seperti yang ditandakan di dalam pelan.
3. Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen / lampiran berkaitan yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan untuk rujukan bagi memudahkan semakan dan kelulusan pihak tuan.
 - i. Lukisan Tapak (Pelan Skematik)
 - ii. Peta Penandaan Lokasi
 - iii. Gambar Lokasi
4. Mohon pihak tuan mengaturkan satu tarikh lawatan tapak bersama bagi menentukan serta meluluskan cadangan laluan yang dinyatakan seperti di atas.
5. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan hendaklah mengemukakan ulasan bertulis bagi permohonan izinlalu ini ke alamat seperti di bawah:

Bersambung (1/2)

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK KE CADANGAN MEMBINA SKIM PERUMAHAN FASA 1 YANG MENGANDUNGI: 1) 116 UNIT RUMAH TERES KLUSTER 2 TINGKAT DI PLOT 1 -PLOT 14, PLOT 43 - PLOT 70, PLOT 95 - PLOT 122, PLOT 149 - PLOT 178 & PLOT 211 - PLOT 226 2) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK PADAT DI PLOT 227 - PLOT 228 DI ATAS LOT 15283 (GRN 56307), CHEMOR, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD.


-Pemakluman Izinlalu

Jurutera Perancangan Bekalan 11kV & VR (Ipoh)
Asset Planning & Performance,
Distribution Network Division, TNB
Tingkat 1, Wisma TNB Jalan Lahat
30200, Ipoh, Perak

6. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi pegawai kami Cik Raja Nurulhani binti Raja Badiuzzaman di talian 05-2088000 sambungan 8043 / nurulhani.badiuzzaman@tnb.com.my.


Sekian, terima kasih.

"BETTER. BRIGHTER."


RAJA NURULHANI BINTI RAJA BADIUZZAMAN
Jurutera Perancangan Bekalan 11kV & VR (Ipoh)
Asset Planning & Performance
Distribution Network Division, TNB

s.k Perunding KYS Sdn. Bhd.
s.k Tetuan Falim Development Sdn. Bhd.

PELAN KABEL LV

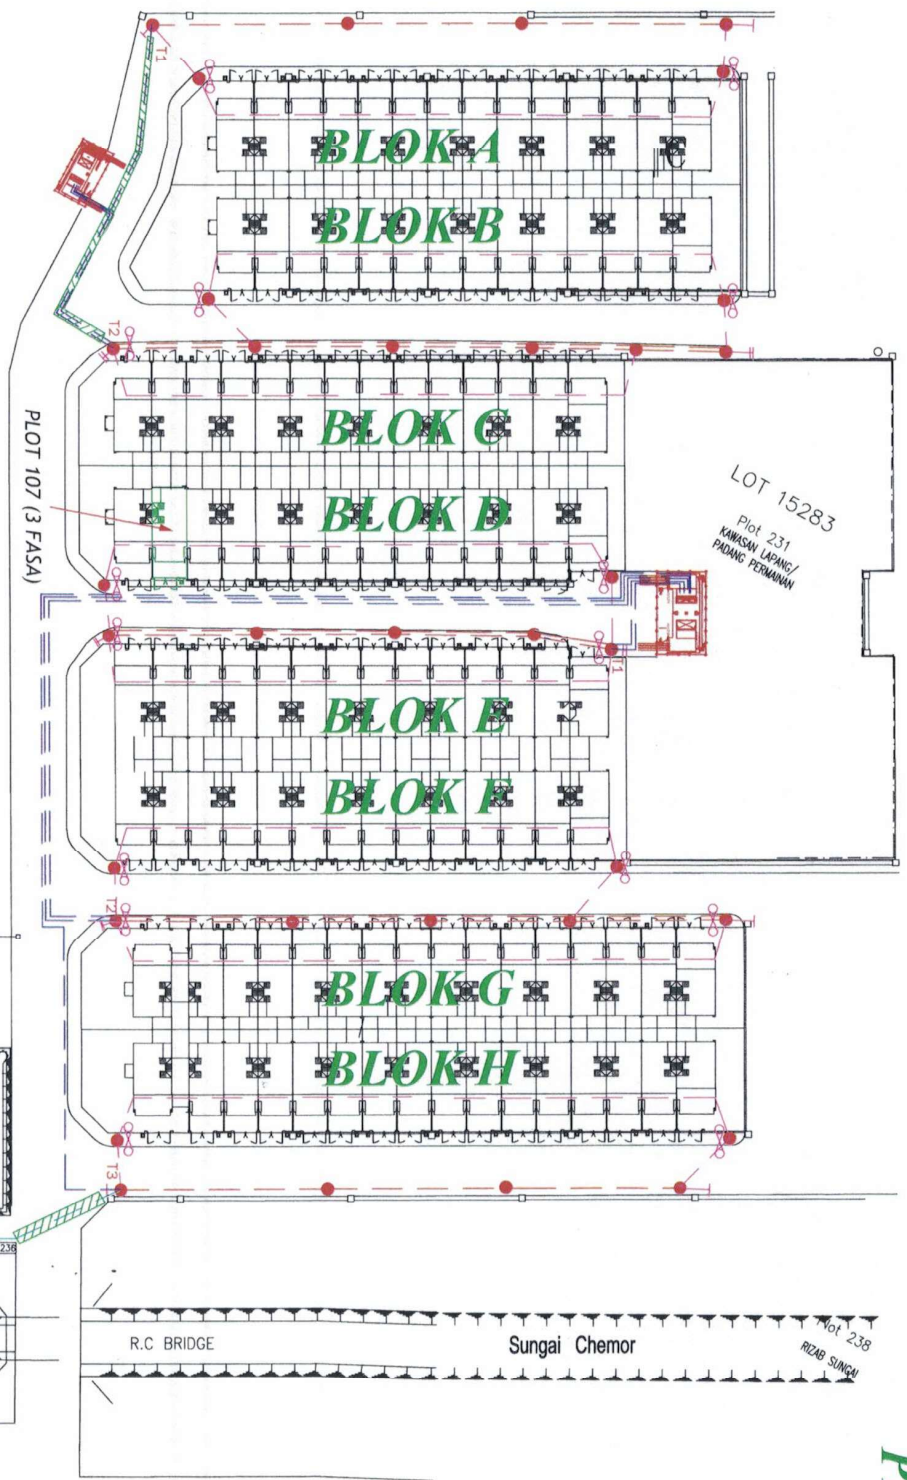

(Cadangan)

- Kabel B/Tanah VR 185mm² x 4 teras x lpe alum (1kV)
- Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mm²
- Sesalur Kakilima PVC 19/064 (35mm²)
- Kabel B/Tanah VR 25mm² x 4 teras x lpe alum (1kV)
- Paip Corrugated 100mm²
- Stay
- Tiang konkrit 9.0m
- Black Box 160A

| | |
|--|----------------|
| <p>TENAGA NASIONAL BERHAD <small>LIKESAN PERKHIDMATAN KELOMPOK BERSEKUTUAN BERSEKUTUAN</small></p> | |
| Kawasan: | Darjah: |
| No. Bilik: | D-TCR-C24-1940 |
| <p>PERAKHIDMATAN BERKUALITI ELEKTRIK KE CADANGAN MARDIENNA SEMPURNA PERMULAN FASA 1 PLOT 43, PLOT 50, PLOT 55, PLOT 122, PLOT 148, PLOT 171, PLOT 211, PLOT 235, 237, 238 PUSKAPAM ELEKTRIK PULAU TIJU PLOT 722, PLOT 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 PUSKAPAM ELEKTRIK PULAU TIJU PLOT 722, PLOT 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 PUSKAPAM ELEKTRIK PULAU TIJU PLOT 722, PLOT 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239</p> | |
| Dibuat: | Dibuatkan: |
| Dikemaskini: | Tarikh: |
| No. Lakaun: | |

