


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



**TENAGA
NASIONAL
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT MEWUJUDKAN PE BARU
UNTUK MENYELESAIKAN ISU LOW VOLTAGE DI
KAMPUNG SUNGAI WANGI AIR TAWAR**

**LOKASI:
JALAN SUNGAI WANGI**

**NO. RUJUKAN TNB:
D-SIT-S24-4889**

JUN 2024



DAERAH MANJUNG
NEGERI PERAK



PELAN LOKASI
TANPA SKALA



TAJUK PROJEK :

**PERMOHONAN BAGI
MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT
MEWUJUDKAN PE BARU UNTUK
MENYELESAIKAN ISU LOW
VOLTAGE DI KAMPUNG SUNGAI
WANGI AIR TAWAR**

AGENSI PENYELARAS :

PIHAK BERKUASA MELULUS :



JABATAN KERJA RAYA



PENTADBIR TANAH DAERAH MANJUNG

PETUNJUK

- TIANG SPUN 11KV SEDIADA
- TALIAN ABC 11KV SEDIADA
- CADANGAN LALUAN KABEL BAWAH TANAH SECARA HDD DI JALAN JKR
- CADANGAN LALUAN KABEL BAWAH TANAH DI JALAN PLB
- CADANGAN LALUAN KABEL DALAM PAIP PN10
- CADANGAN LALUAN KABEL ATAS TAR
- CADANGAN PENCAIANG TNB

PENYEDIA UTILITI :



TENAGA NASIONAL BERHAD
1754 JALAN DATO SERI KAMARUDDIN
TENAGA NASIONAL BERHAD
PERAK DARUL RIDZUAN

Stesen Komunikasi TLDM Sungai Wangi

A178

START- 4.261012, 100.714881

A178

CAD PENCAWANG BARU 7X5meter
4.257471, 100.708838

Kampung Jelutong


JARAK KESELURUHAN 1100 m			JENIS PELAN :	PELAN CADANGAN LALUAN
PBT	KAEDAH	JARAK	DILUKIS OLEH :	ROSDI
JKR	HDD	100 m	DISEMAK OLEH :	RAZIF
PLB	OPENCUT	1000 m	DISAHKAN OLEH :	Ir SHAHRIATUL IMA
			DILULUSKAN OLEH :	ENI FIRDAUS
MUKA SURAT	1/2		NO FAIL : D-SIT-524-4889	TARIKH : 06.06.2024



DAERAH MANJUNG
NEGERI PERAK



PELAN LOKASI
TANPA SKALA

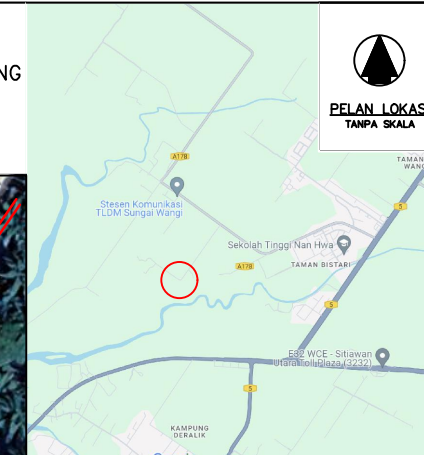

TAJUK PROJEK :

**PERMOHONAN BAGI
MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT
MEWUJUDKAN PE BARU UNTUK
MENYELESAIKAN ISU LOW
VOLTAGE DI KAMPUNG SUNGAI
WANGI AIR TAWAR**

AGENSI PENYELARAS :

PIHAK BERKUASA MELULUS :



JABATAN KERJA RAYA



PENTADBIR TANAH DAERAH MANJUNG

PETUNJUK

- TIANG SPUN 11KV SEDIADA
- TALIAN ABC 11KV SEDIADA
- CADANGAN LALUAN KABEL BAWAH TANAH SECARA HDD DI JALAN JKR
- CADANGAN LALUAN KABEL BAWAH TANAH DI JALAN PLB
- CADANGAN LALUAN KABEL DALAM PAIP PN10
- CADANGAN LALUAN KABEL ATAS TAR
- CADANGAN PENCAWANG TNB

PENYEDIA UTILITI :



TENAGA NASIONAL BERHAD
1754 JALAN DATO SERI KAMARUDDIN
TENAGA NASIONAL BERHAD
PERAK DARUL RIDZUAN

JARAK KESELURUHAN 1100 m			JENIS PELAN :	PELAN CADANGAN LALUAN
PBT	KAEDAH	JARAK	DILUKIS OLEH :	ROSDI
JKR	HDD	100 m	DISEMAK OLEH :	RAZIF
PLB	OPENCUT	1000 m	DISAHKAN OLEH :	Ir SHAHRIATUL IMA
			DILULUSKAN OLEH :	ENI FIRDAUS
MUKA SURAT	1/2		NO FAIL :	D-SIT-524-4889
			TARIKH :	06.06.2024

OPEN CUT 660 METER



CAD PENCAWANG BARU 7X5meter
4.257471, 100.708838

OPEN CUT 250 METER

Kampung Jelutong

ATAS TAR 80 METER


PAIP PN10 15 METER

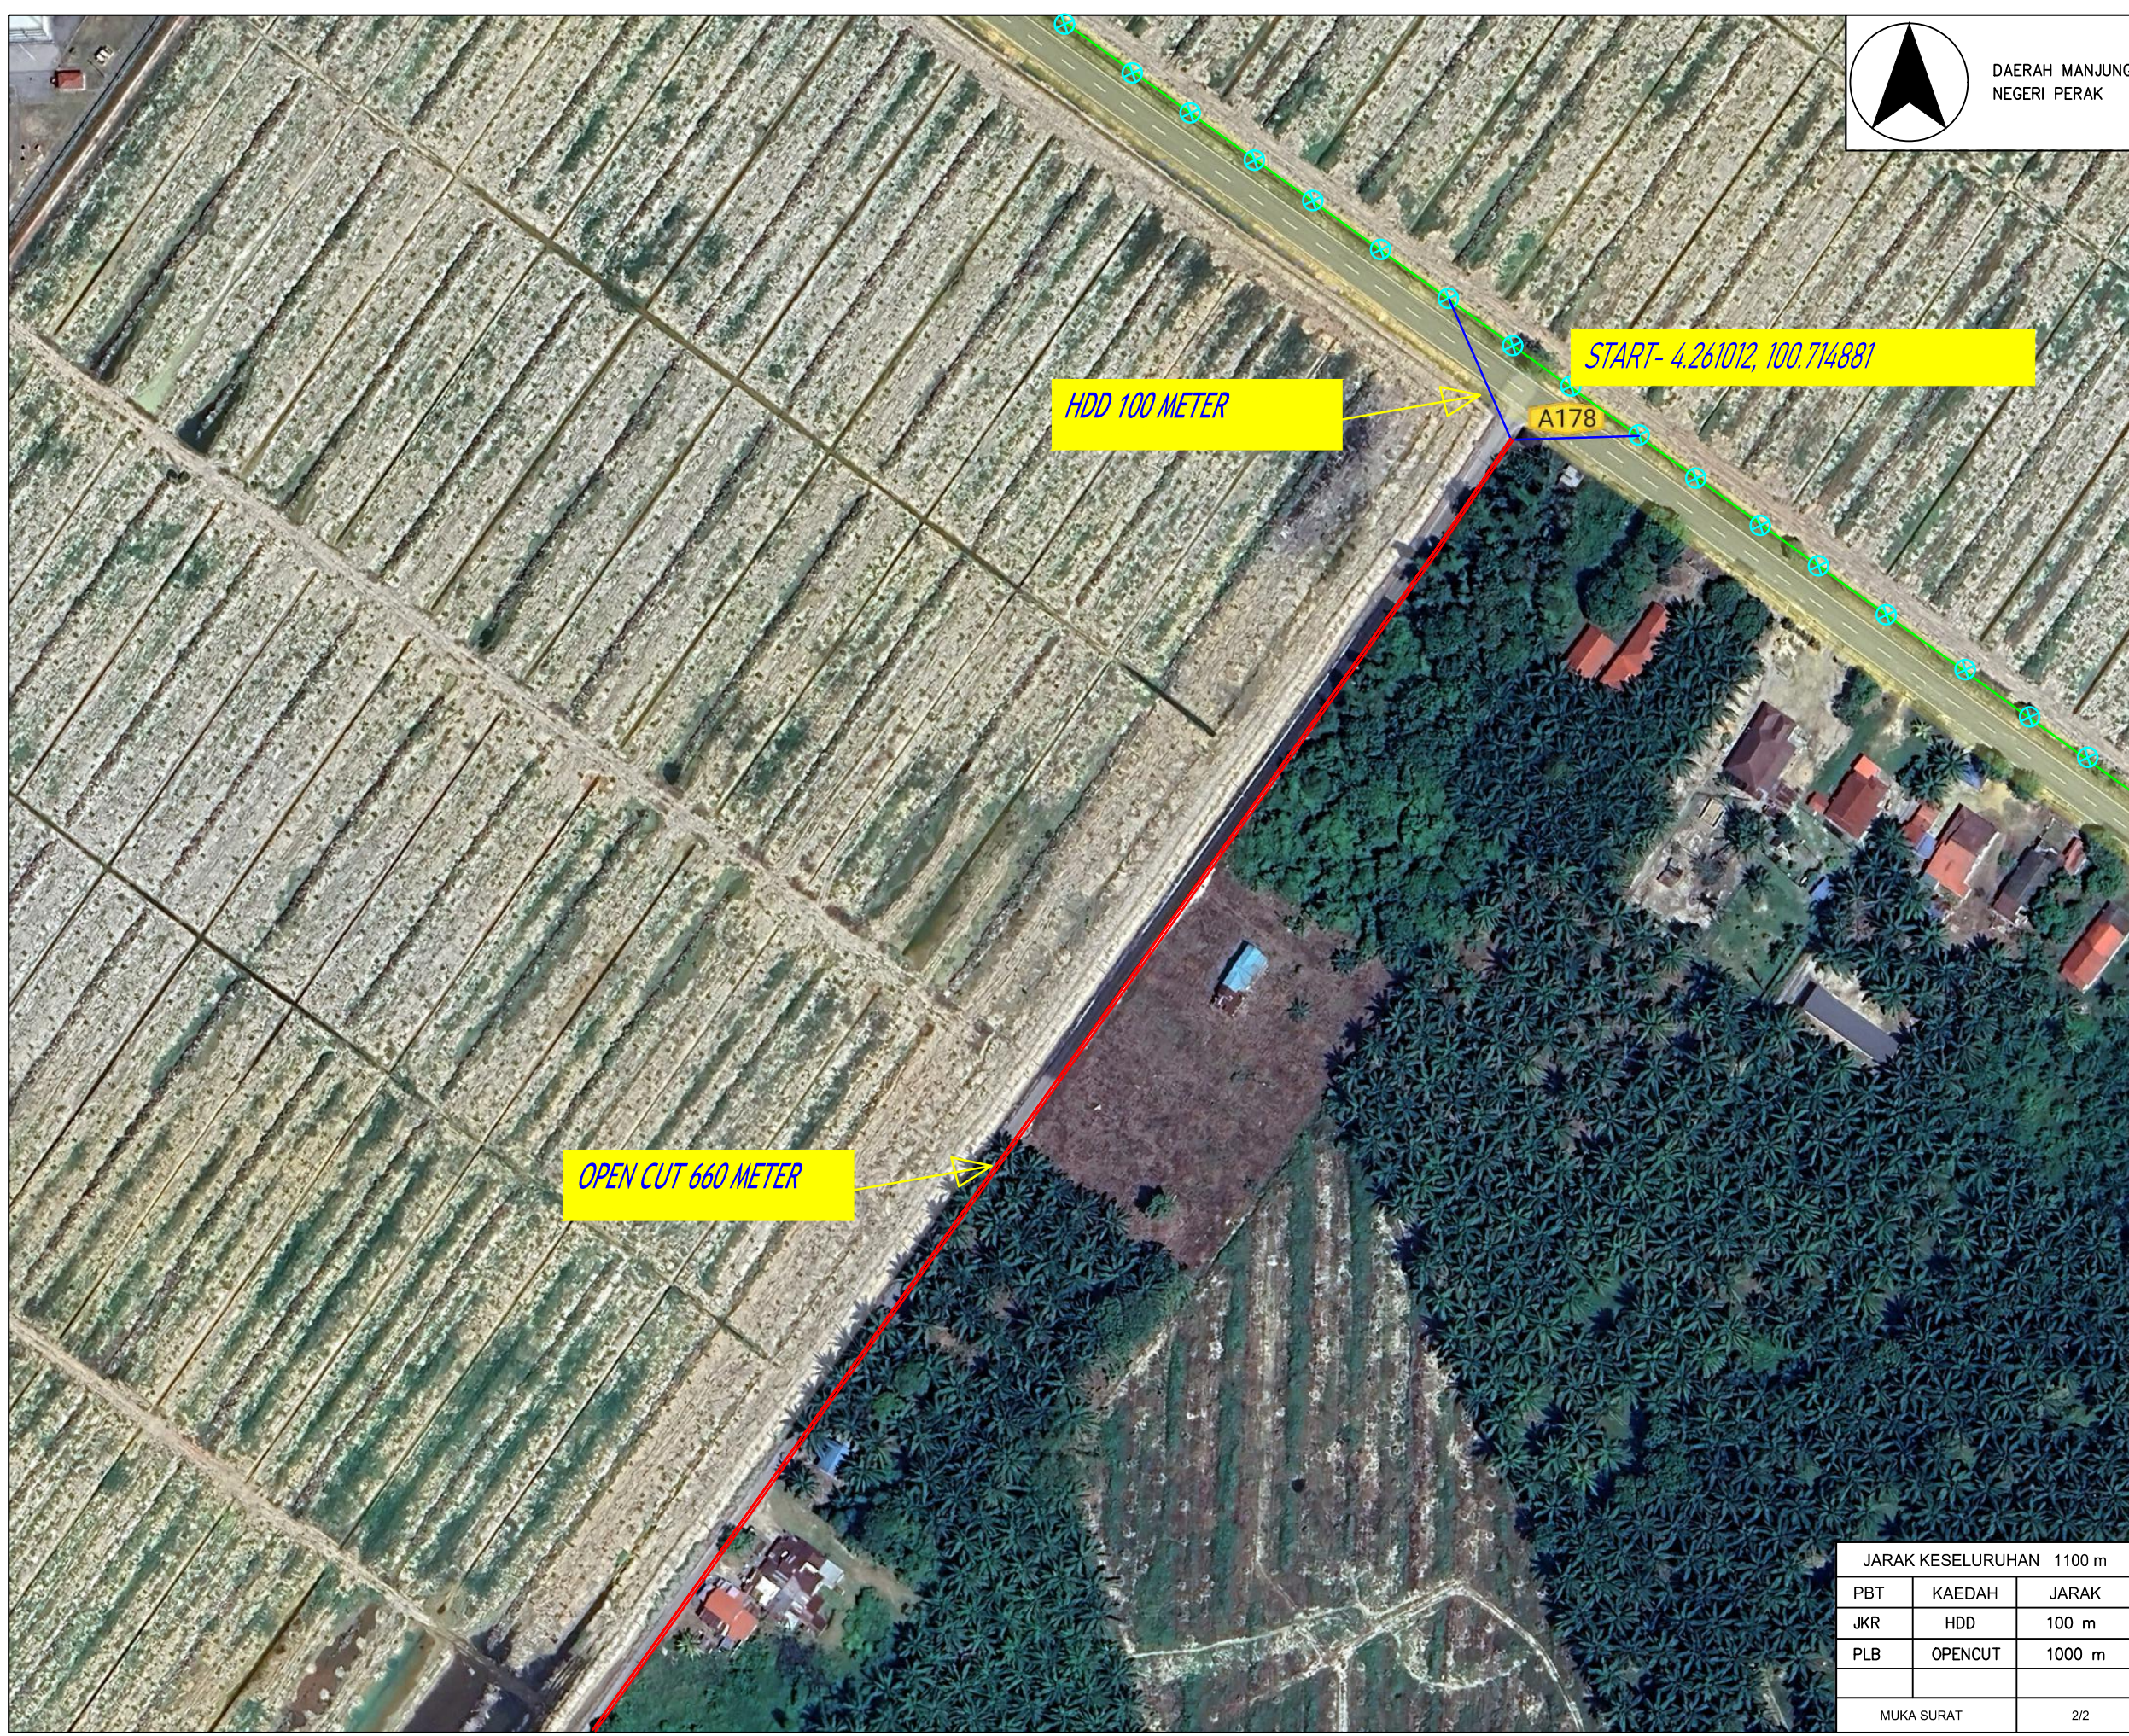

DAERAH MANJUNG
NEGERI PERAK



PELAN LOKASI
TANPA SKALA

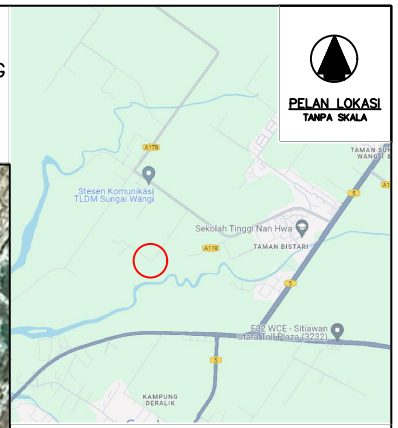

TAJUK PROJEK :

**PERMOHONAN BAGI
MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT
MEWUJUDKAN PE BARU UNTUK
MENYELESAIKAN ISU LOW
VOLTAGE DI KAMPUNG SUNGAI
WANGI AIR TAWAR**

AGENSI PENYELARAS :

PIHAK BERKUASA MELULUS :



JABATAN KERJA RAYA



PENTADBIR TANAH DAERAH MANJUNG

PETUNJUK

- TIANG SPUN 11KV SEDIAA
- TALIAN ABC 11KV SEDIAA
- CADANGAN LALUAN KABEL BAWAH TANAH SECARA HDD DI JALAN JKR
- CADANGAN LALUAN KABEL BAWAH TANAH DI JALAN PLB
- CADANGAN LALUAN KABEL DALAM PAIP PNTD
- CADANGAN LALUAN KABEL ATAS TAR
- CADANGAN PENCAWANG TNB

PENYEDIA UTILITI :



JARAK KESELURUHAN 1100 m			JENIS PELAN :	PELAN CADANGAN LALUAN
PBT	KAEDAH	JARAK	DILUKIS OLEH :	ROSDI
JKR	HDD	100 m	DISEMAK OLEH :	RAZIF
PLB	OPENCUT	1000 m	DISAHKAN OLEH :	Ir SHAHRIATUL IMA
			DILULUSKAN OLEH :	EN FIRDAUS
MUKA SURAT		2/2	NO FAIL :	D-SIT-524-4889
			TARIKH :	06.06.2024