


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.

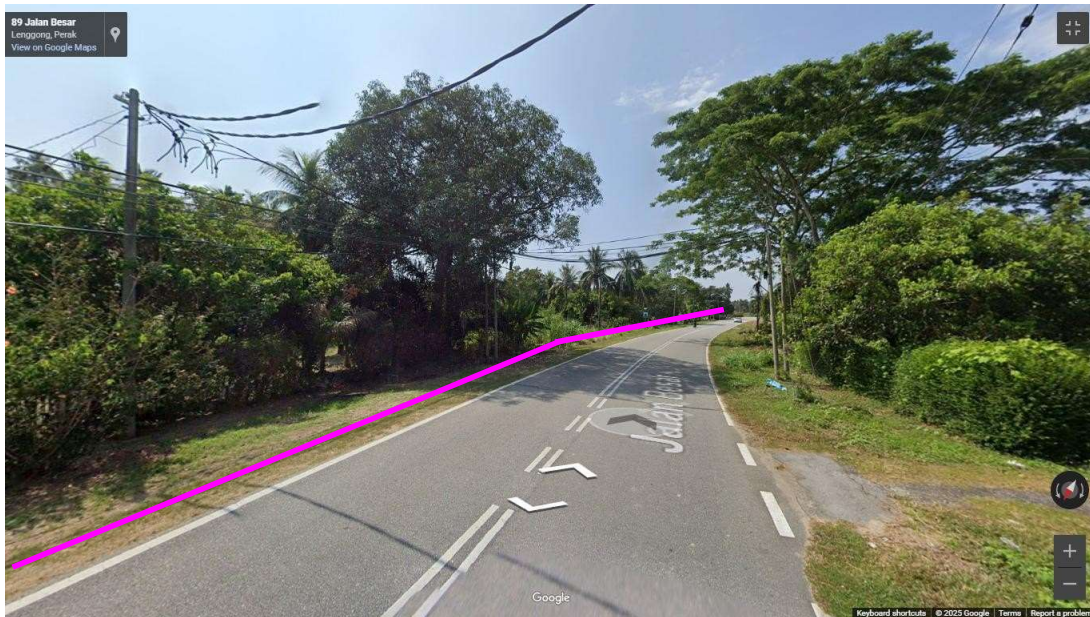

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.




MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.




MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 35mmp PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11kv BERSAIZ 240mmp XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 12km.

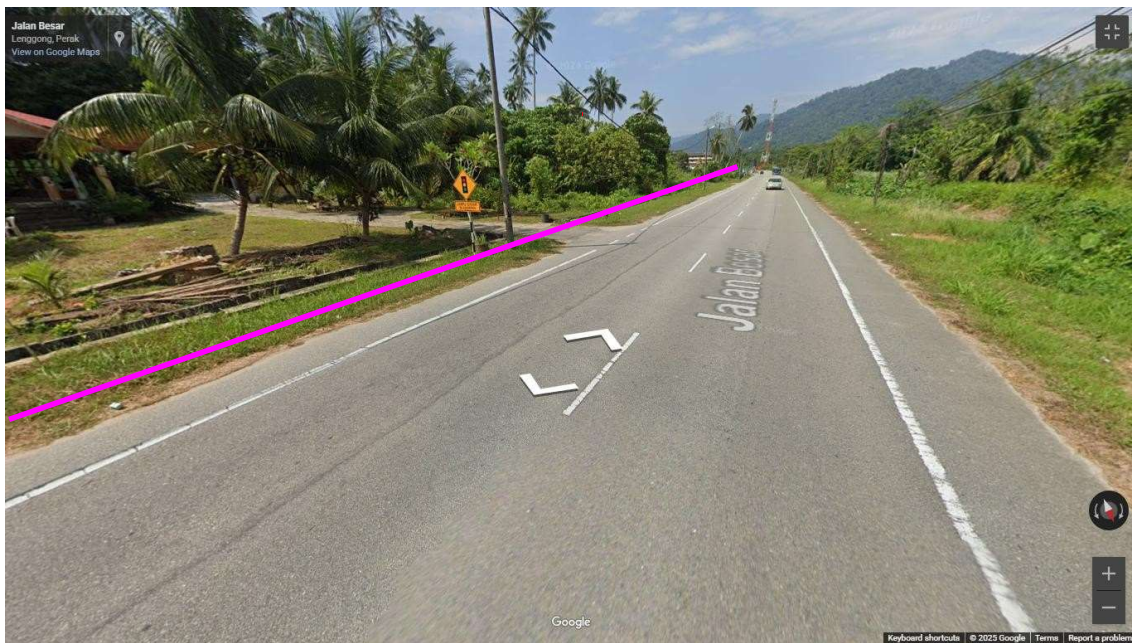


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

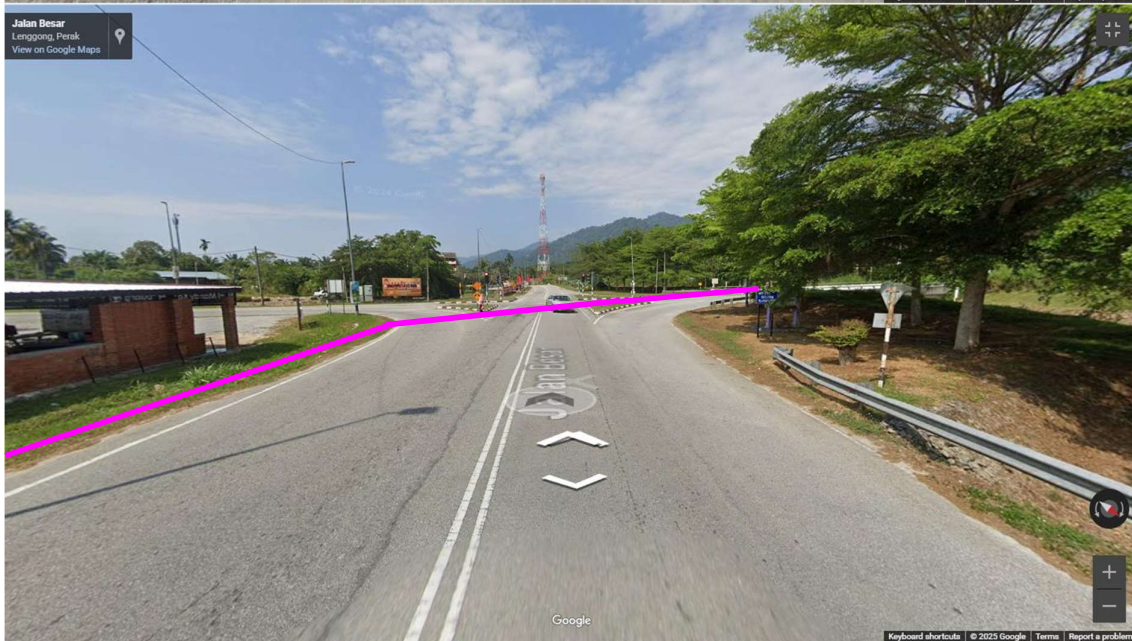


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

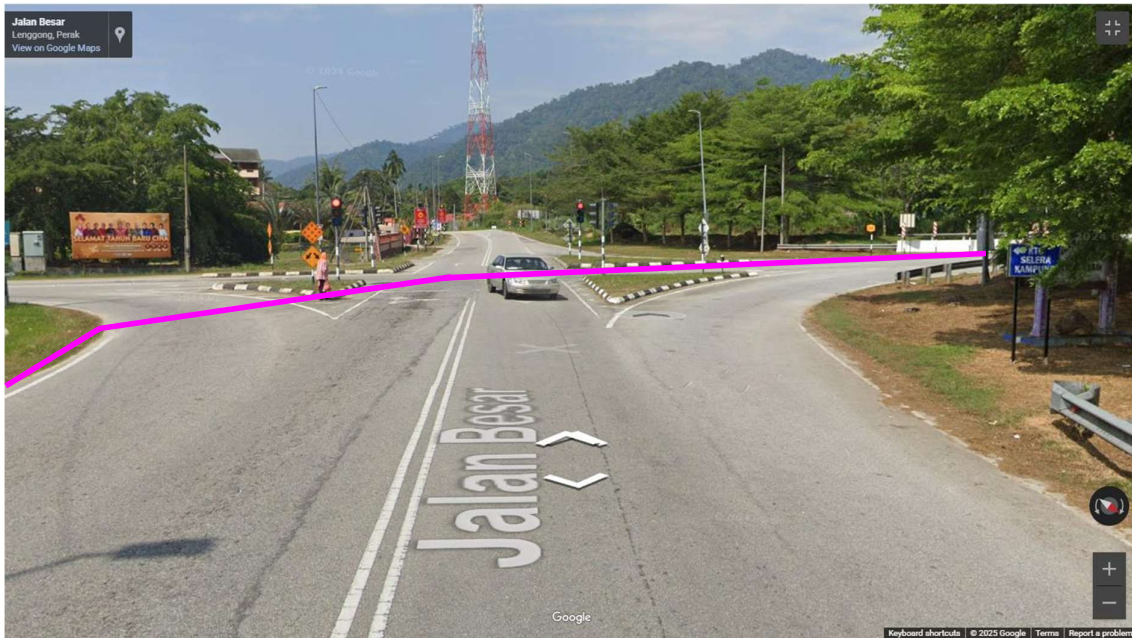

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

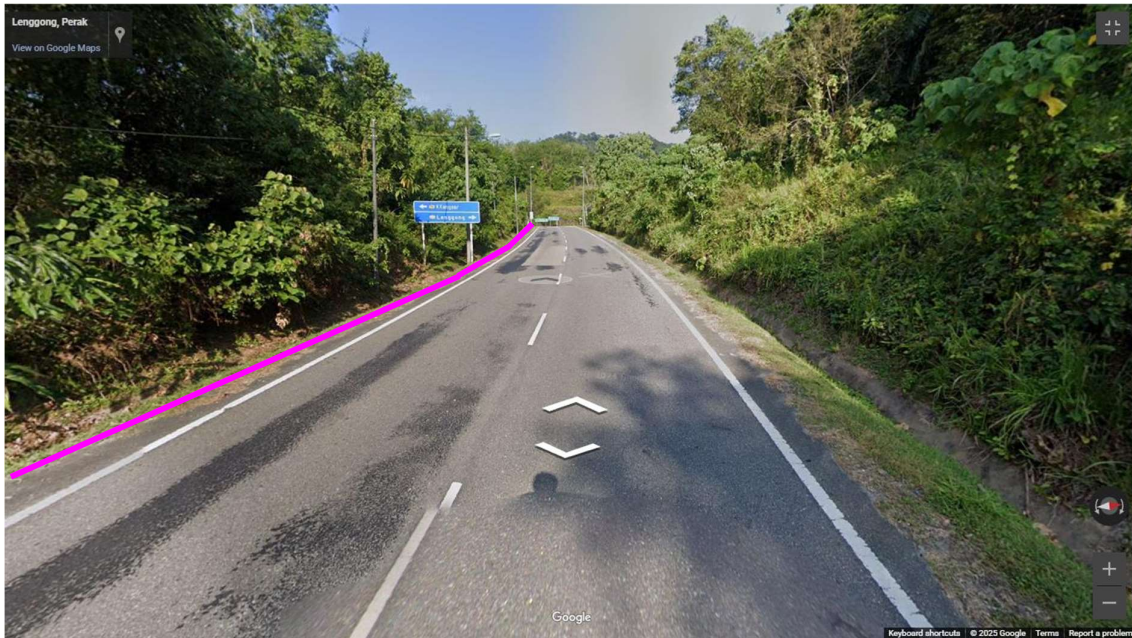


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.





MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.




MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

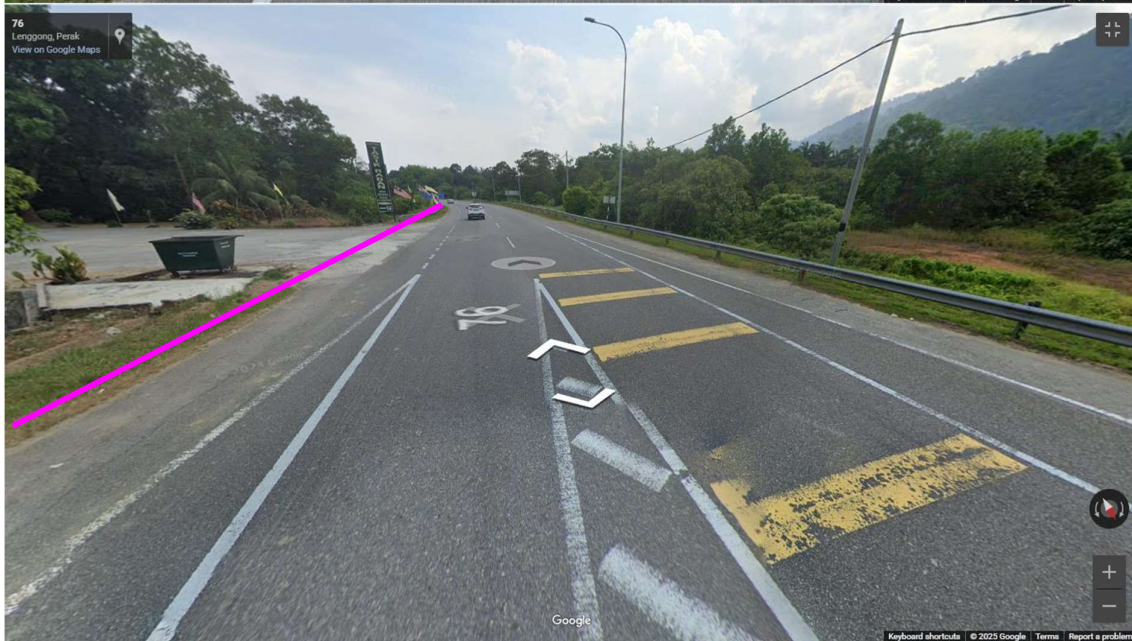


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

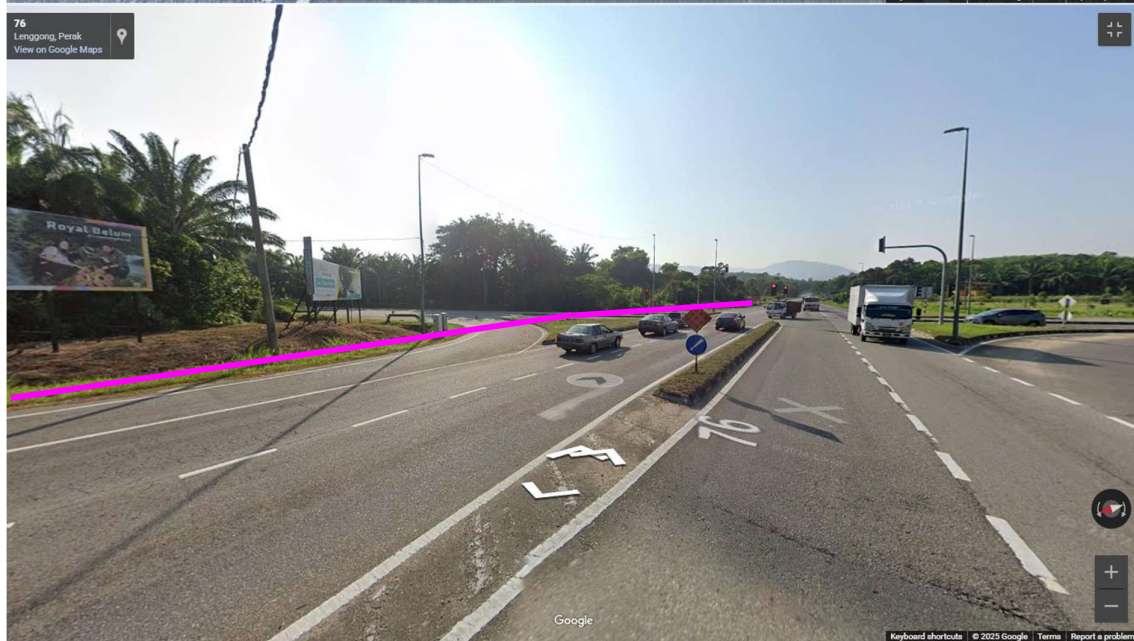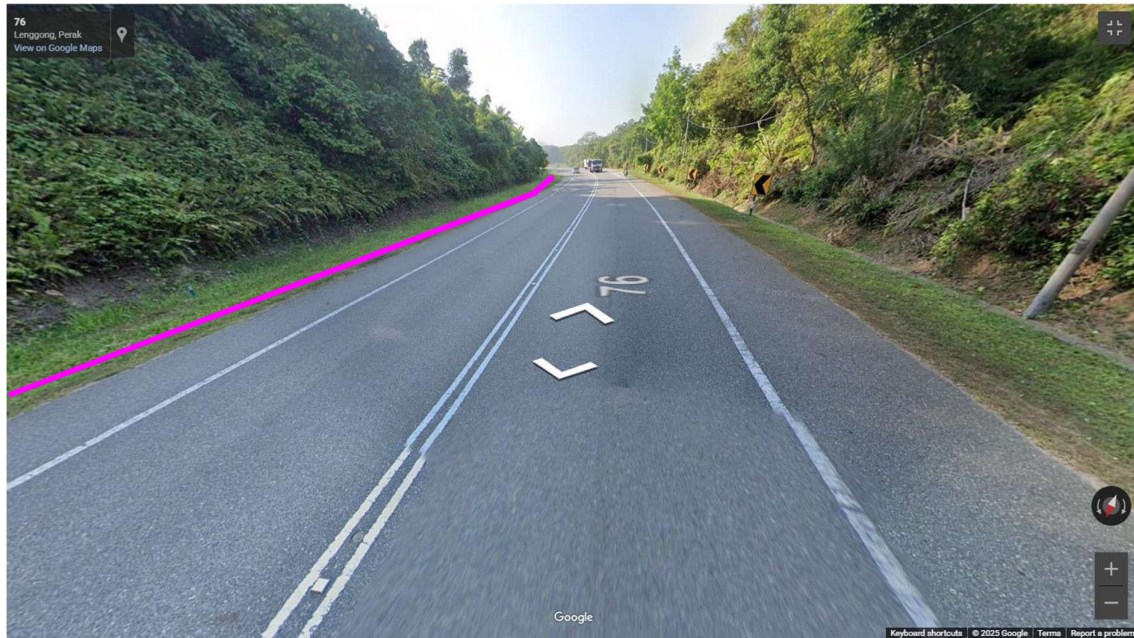



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

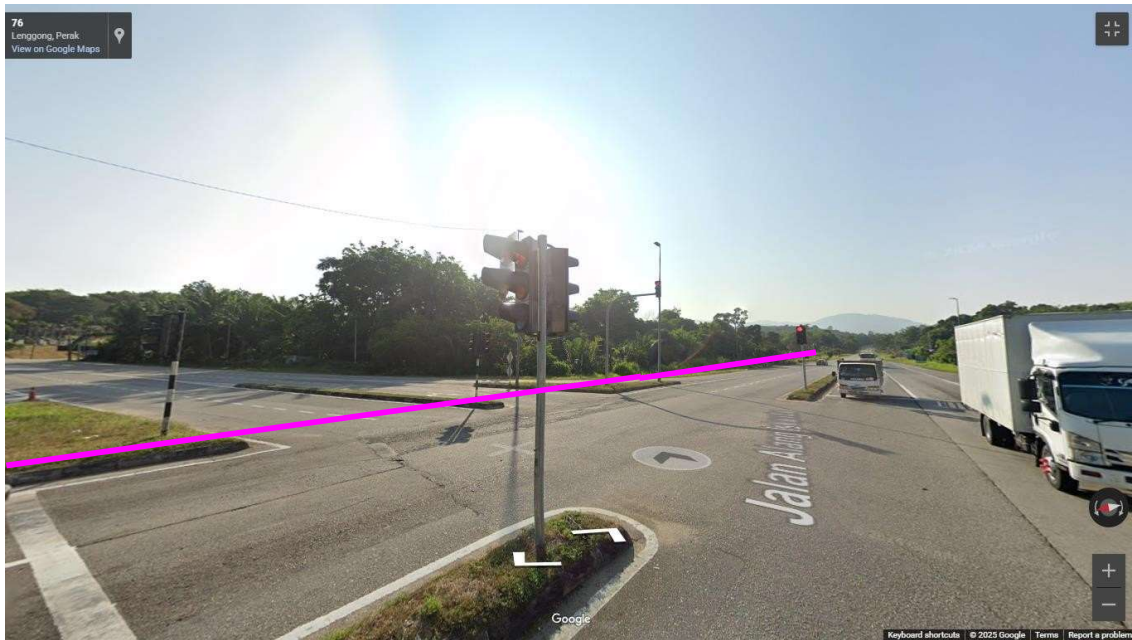

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

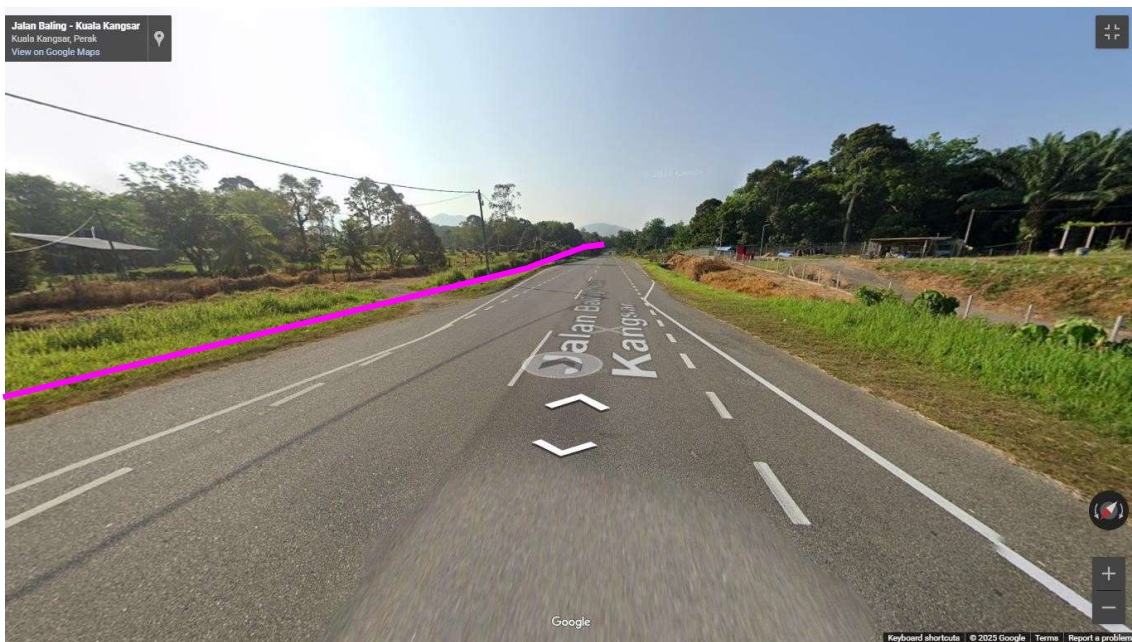

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, Lenggong SEPANJANG 10KM.

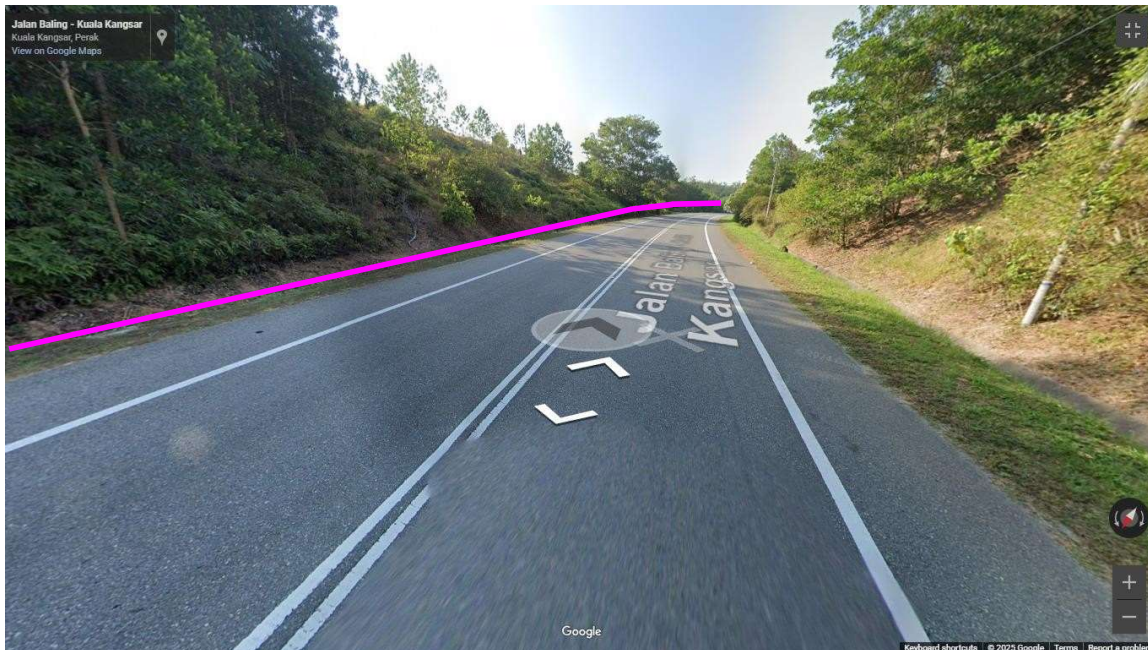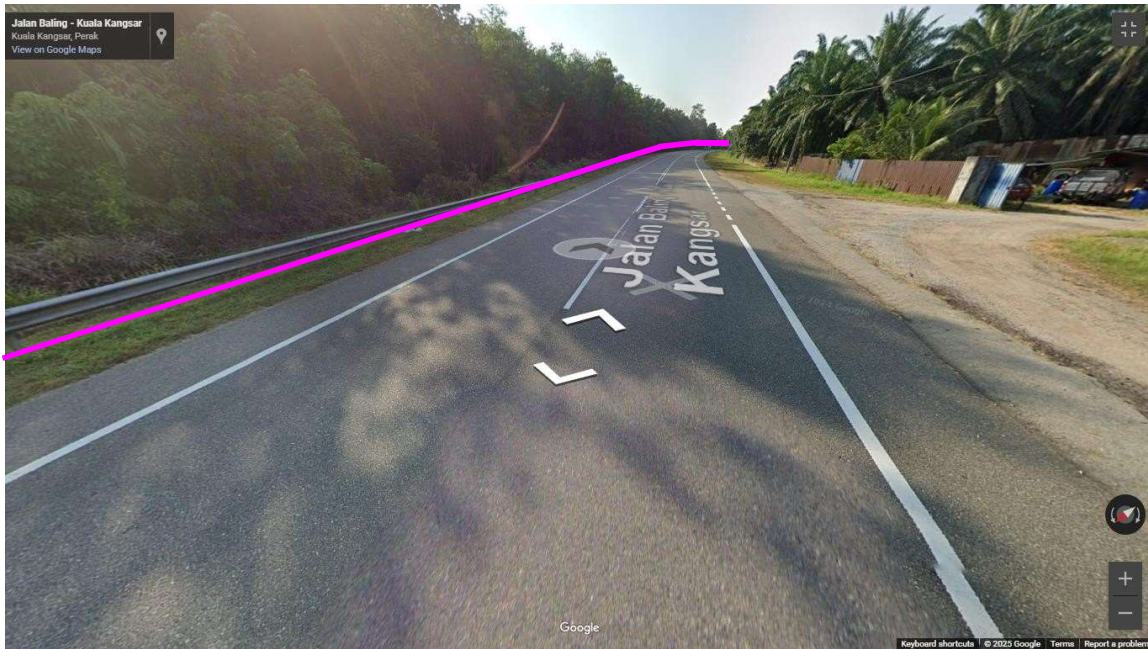

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.




MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.





MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.




MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

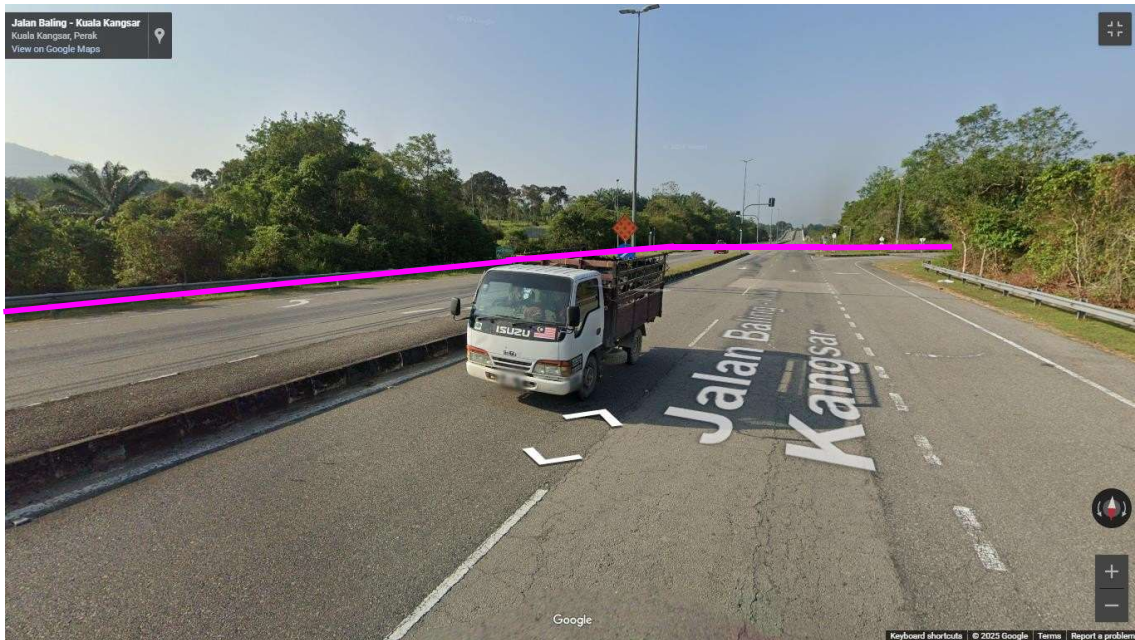


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

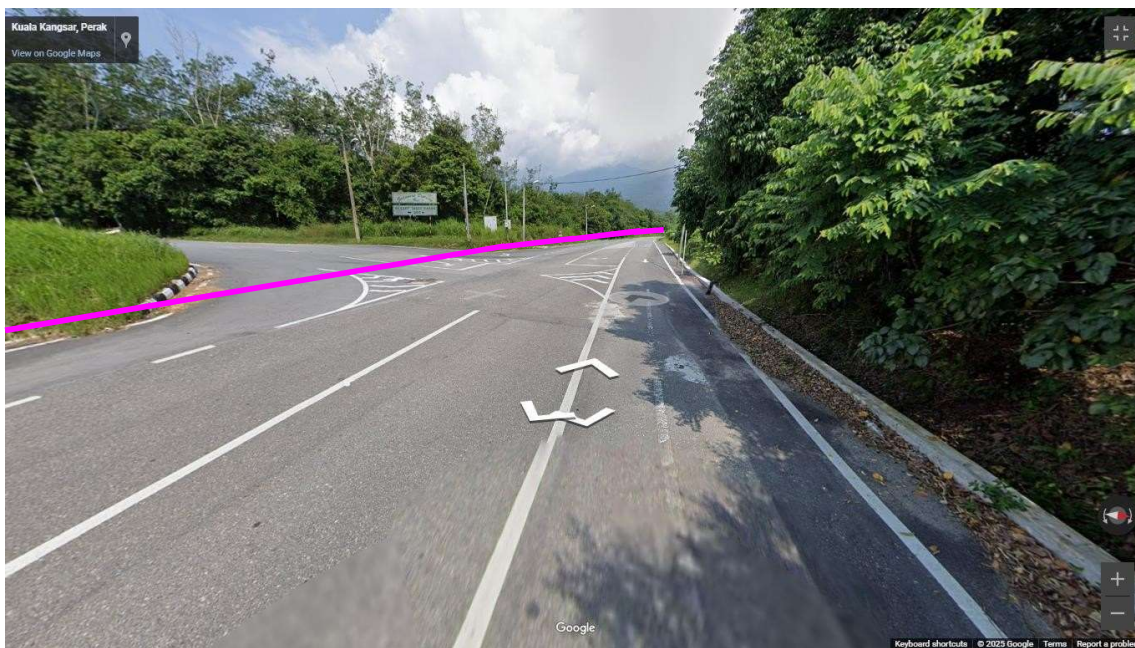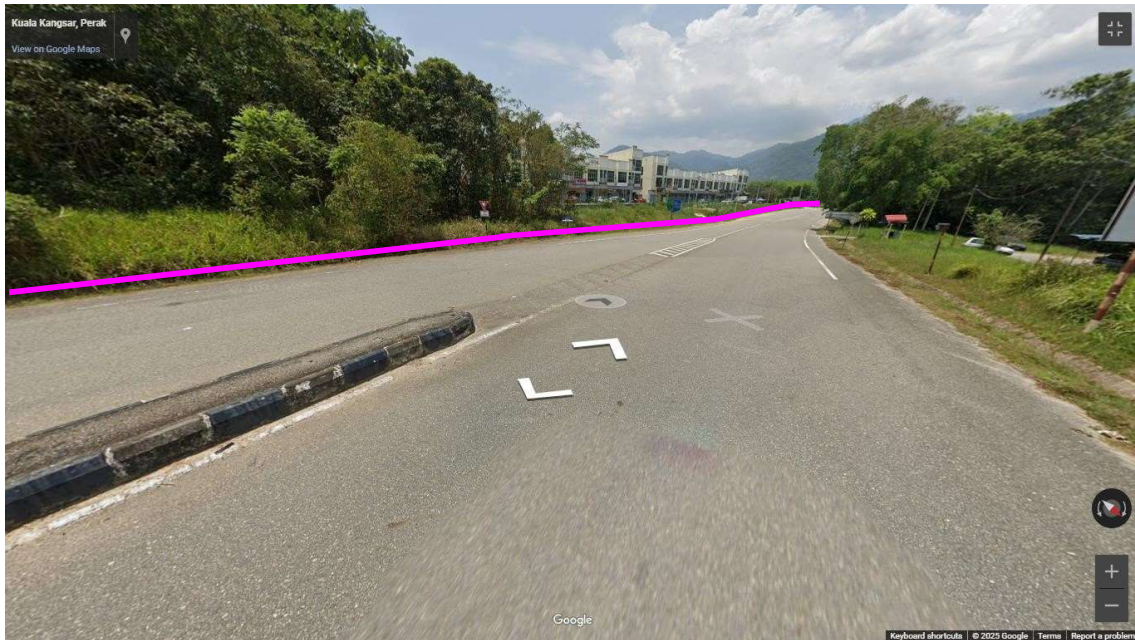

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

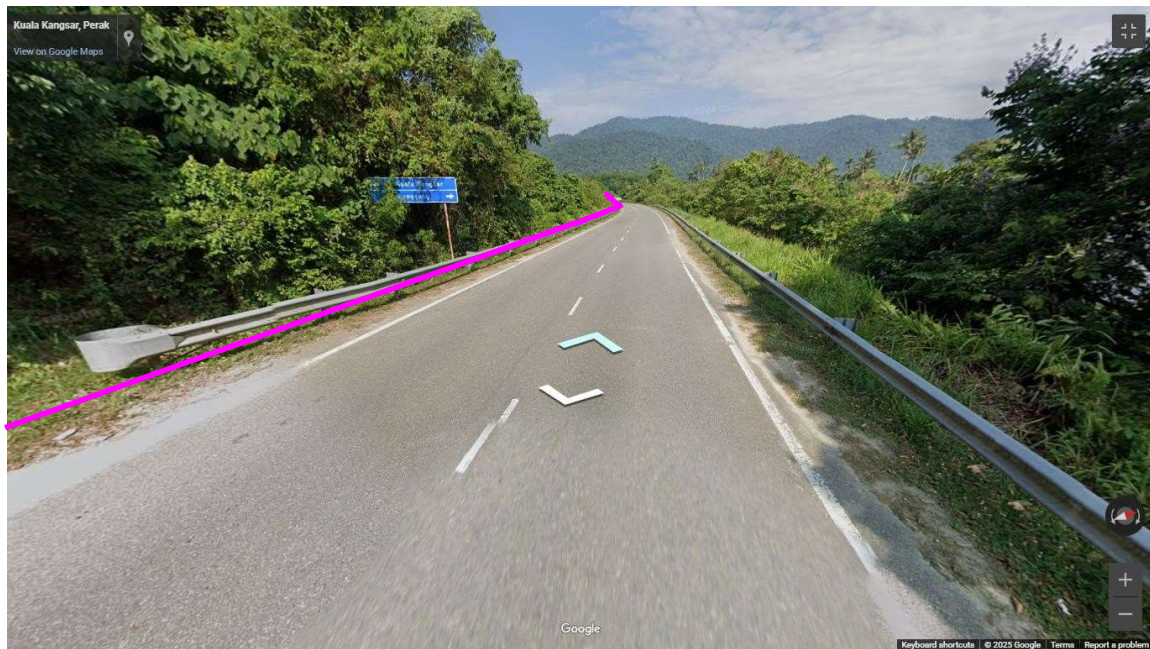

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

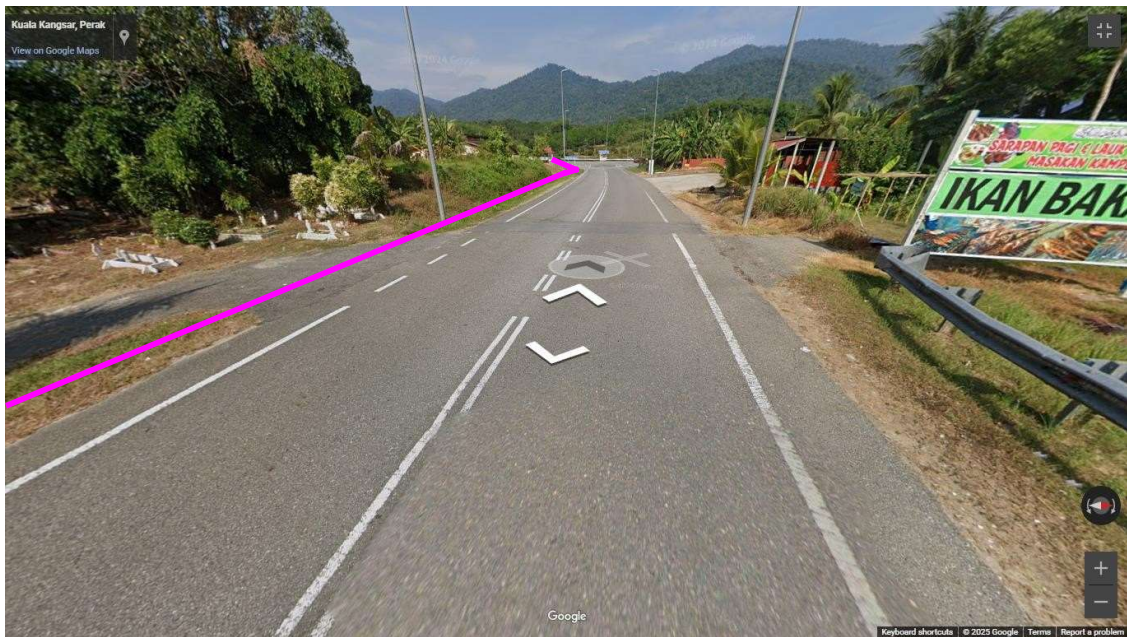


MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.



MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

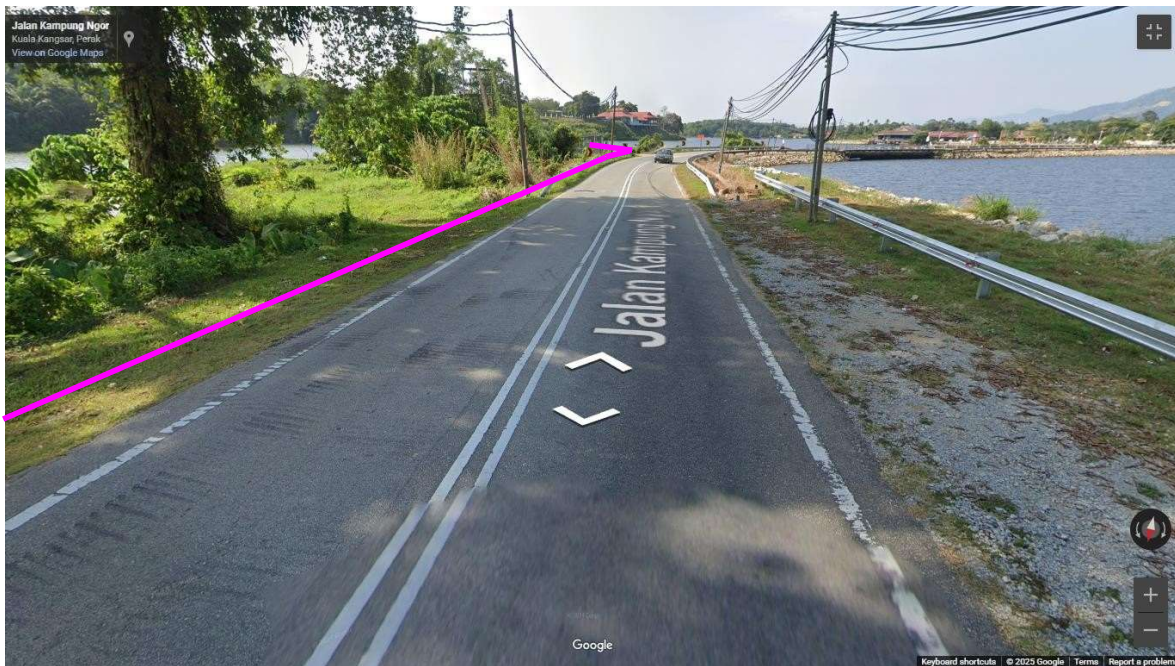

MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 35MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 240MMP XLPE DARI S/S TASEK RABAN KE S/S BANGGOL BELIMBING, LENGGONG SEPANJANG 10KM.

