


LSS5 (LSS PETRA)

4.16MWac LSS SELAMA PERAK SINARAN ALAM SDN BHD

LOT 1110, 1117, 1118 & 1121, MUKIM SELAMA,
KAMPUNG KUALOH, 34130 PERAK DARUL RIDZUAN.

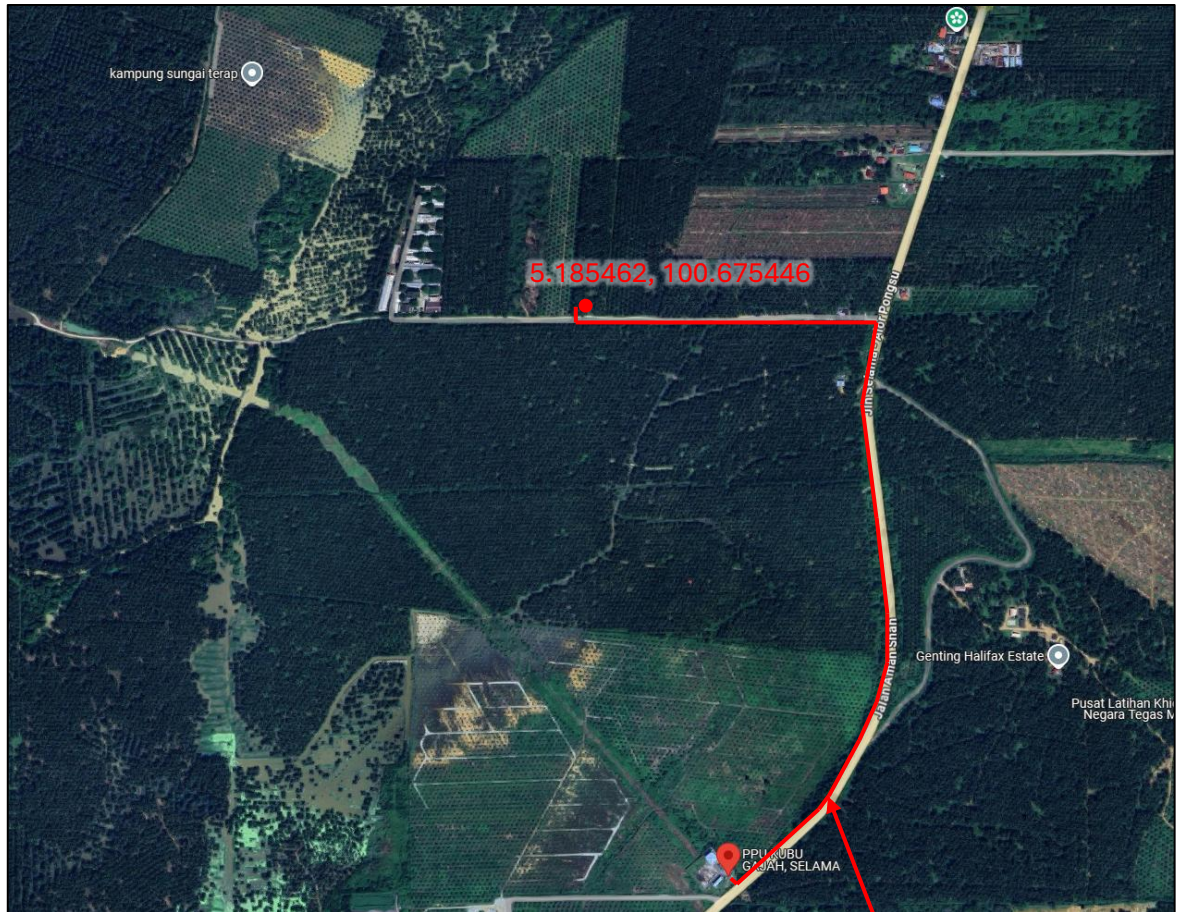

3C x 150mm² + 1C x 50mm² 33kV ABC

Cadangan laluan kabel dari Bilik Switchgear tapak binaan ke PPU Kubu Gajah, Selama yang berlabel merah. Cadangan menggunakan kabel jenis talian atas dengan menggunakan tiang elektrik voltan sederhana tinggi. Cadangan menggunakan kabel bersaiz 3C x 150mm² aerial bundle cable (ABC) 33kV aluminium.

BILIK SWITCHGEAR (TAPAK BINAAN)



LALUAN KABEL DARI BILIK SWITCHGEAR (TAPAK BINAAN) KE JALAN UTAMA





Jarak dari tapak binaan ke simpang keluar jalan utama 600m.

LALUAN KABEL DARI SIMPANG KELUAR (TAPAK BINAAN) KE PPU KUBU GAJAH, SELAMA















Jarak simpang keluar tapak binaan ke PPU Kubu Gajah 1.2km.

TERIMA KASIH