

(D-GRK-S25-0931) MSVT MERENTANG KABEL TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI 11kv ABC BERSAIZ 150MMP DARI SSU RPA BT. 2 KE PE KG. PAHAT LUAR



(D-GRK-S25-0931) MSVT MERENTANG KABEL TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI 11kV ABC BERSAIZ 150MMP DARI SSU RPA BT. 2 KE PE KG. PAHAT LUAR



(D-GRK-S25-0932) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE SENG HOCK HOE KE PE PTC TIMBER



(D-GRK-S25-0932) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE SENG HOCK HOE KE PE PTC TIMBER



(D-GRK-S25-0932) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE SENG HOCK HOE KE PE PTC TIMBER



(D-GRK-S25-0932) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE SENG HOCK HOE KE PE PTC TIMBER



(D-GRK-S25-0933) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE WEKO TIMBER 2 KE PE LEE KIM WENG




(D-GRK-S25-0933) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE WEKO TIMBER 2 KE PE LEE KIM WENG



(D-GRK-S25-0933) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE WEKO TIMBER 2 KE PE LEE KIM WENG



**(D-GRK-S25-0934) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP
KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM WENG KE PE PTC SEPANJANG
1.6KM**

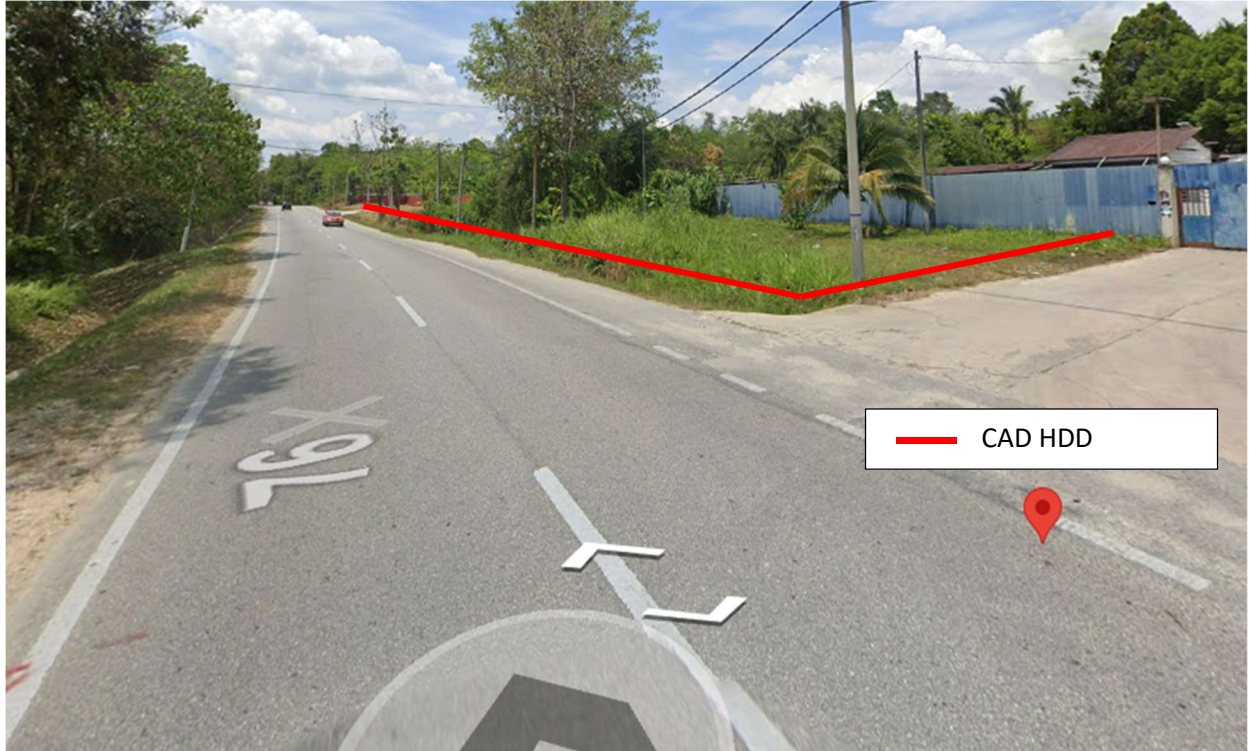

**(D-GRK-S25-0934) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP
KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM WENG KE PE PTC SEPANJANG
1.6KM**



(D-GRK-S25-0934) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM WENG KE PE PTC SEPANJANG 1.6KM



(D-GRK-S25-0934) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM WENG KE PE PTC SEPANJANG 1.6KM



**(D-GRK-S25-0934) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP
KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM WENG KE PE PTC SEPANJANG
1.6KM**



**(D-GRK-S25-0934) MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP
KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM WENG KE PE PTC SEPANJANG
1.6KM**

