


# PELAN TAPAK HT



- Petunjuk:
- - - - - Cadangan  
Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
  - - - - - Kabel B/Tanah KVT 7X500mmp x 1 teras PVC/PVC Cu (1kV)
  - X Sambungan terus
  - Corrugated 150MMP(OOPEN CUT 3000M)
  - Sediada  
Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
  - Meter Kiosk
  - Cable bridge ( Disediakan oleh pemaju)

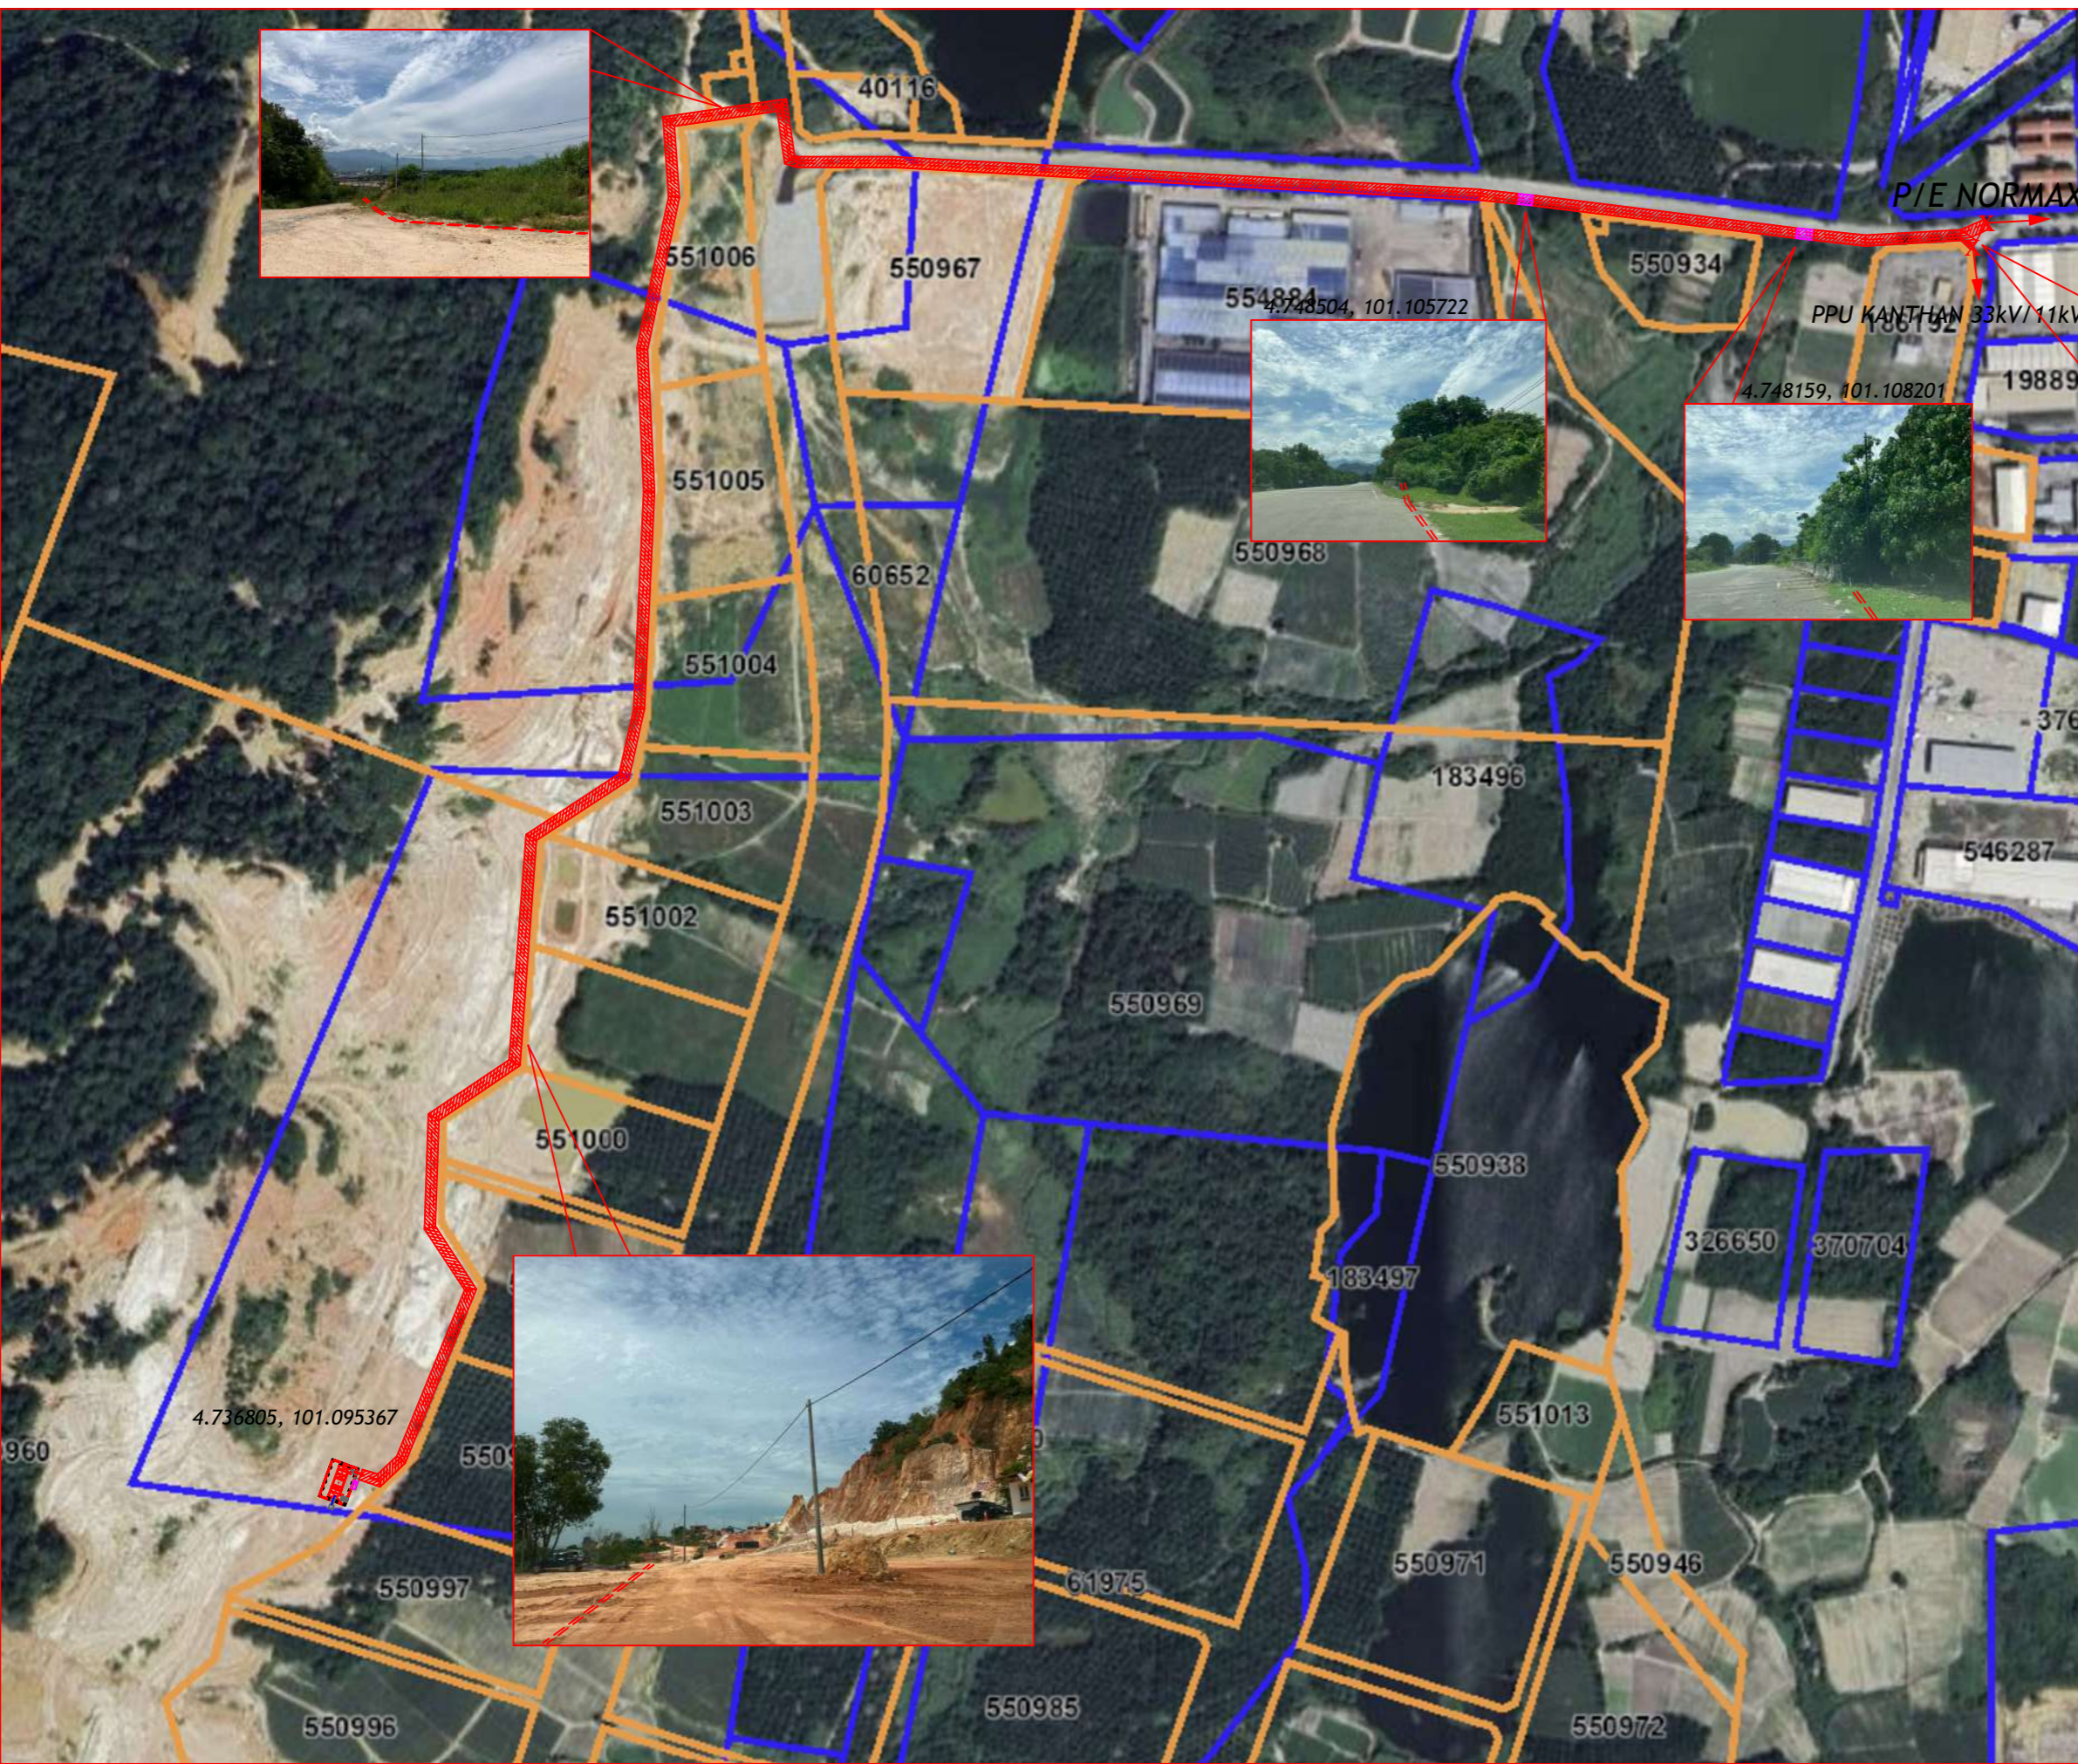

Kawasan	Daerah
No. Fail :	D-TGR-C24-1954

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN TUTUPAN GUDANG BAGI KAWASAN PENYARINGAN DAN SIMPANAN TUMPUAN DI KILANG PASIR KUARTZ, KHANTAN, MUKIM HULU KINTA, PERAK UNTUK TETUAN TH INTAN SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED  
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI  
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA  
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis :	ALIAS	Diluluskan :	RAJA HANI
	Disemak :	SHUHALMI	Tarikh :	07/09/2024
	No. Lukisan :	C/POH/PTAPAK/TGR 1954		

# PELAN TAPAK HT



Petunjuk:

Cadangan

Sediada

-  Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
-  Kabel B/Tanah KVT 7X500mmp x 1 teras PVC/PVC Cu (1kV)
-  Corrugated 150MMP(OPEN CUT 3000M)

 Meter Kiosk



Kawasan	Daerah
No. Fail :	D-TGR-C24-1954

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN TUTUPAN GUDANG BAGI KAWASAN PENYARINGAN DAN SIMPANAN TUMPUAN DI KILANG PASIR KUARTZ, KHANTAN, MUKIM HULU KINTA, PERAK UNTUK TETUAN TH INTAN SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED  
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI  
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA  
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ALIAS	Diluluskan : RAJA HANI
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 07/09/2024
	No. Lukisan :	C/IPOH/PTAPAK/TGR 1954

# PELAN TAPAK HT



- Petunjuk:
- Cadangan Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
  - Corrugated 150MMP (OPEN CUT 3000M)



Kawasan	Daerah
No. Fail :	D-TGR-C24-1954

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN TUTUPAN GUDANG BAGI KAWASAN PENYARINGAN DAN SIMPANAN TUMPUAN DI KILANG PASIR KUARTZ, KHANTAN, MUKIM HULU KINTA, PERAK UNTUK TETUAN TH INTAN SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED  
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI  
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA  
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis :	ALIAS	Diluluskan :	RAJA HANI
	Disemak :	SHUHALMI	Tarikh :	07/09/2024
	No. Lukisan :	C/IPOH/PTAPAK/TGR 1954		



# PELAN TAPAK HT



Petunjuk:

Cadangan

Sediada

--- Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)

— Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)

X Sambungan terus

Corrugated 150MMP (OPEN CUT 3000M)

Cable bridge ( Disediakan oleh pemaju)



Kawasan	Daerah
No. Fail :	D-TGR-C24-1954

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN TUTUPAN GUDANG BAGI KAWASAN PENYARINGAN DAN SIMPANAN TUMPUAN DI KILANG PASIR KUARTZ, KHANTAN, MUKIM HULU KINTA, PERAK UNTUK TETUAN TH INTAN SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED  
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ALIAS	Diluluskan : RAJA HANI
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 07/09/2024
	No. Lukisan :	C/POH/PTAPAK/TGR 1954

# PELAN TAPAK LV


**Petunjuk:**

**Cadangan**

-  Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
-  Kabel B/Tanah KVT 7X500mmp x 1 teras PVC/PVC Cu (1kV)
-  Corrugated 150MMP (OPEN CUT 3000M)

**Sediada**

-  Meter Kiosk

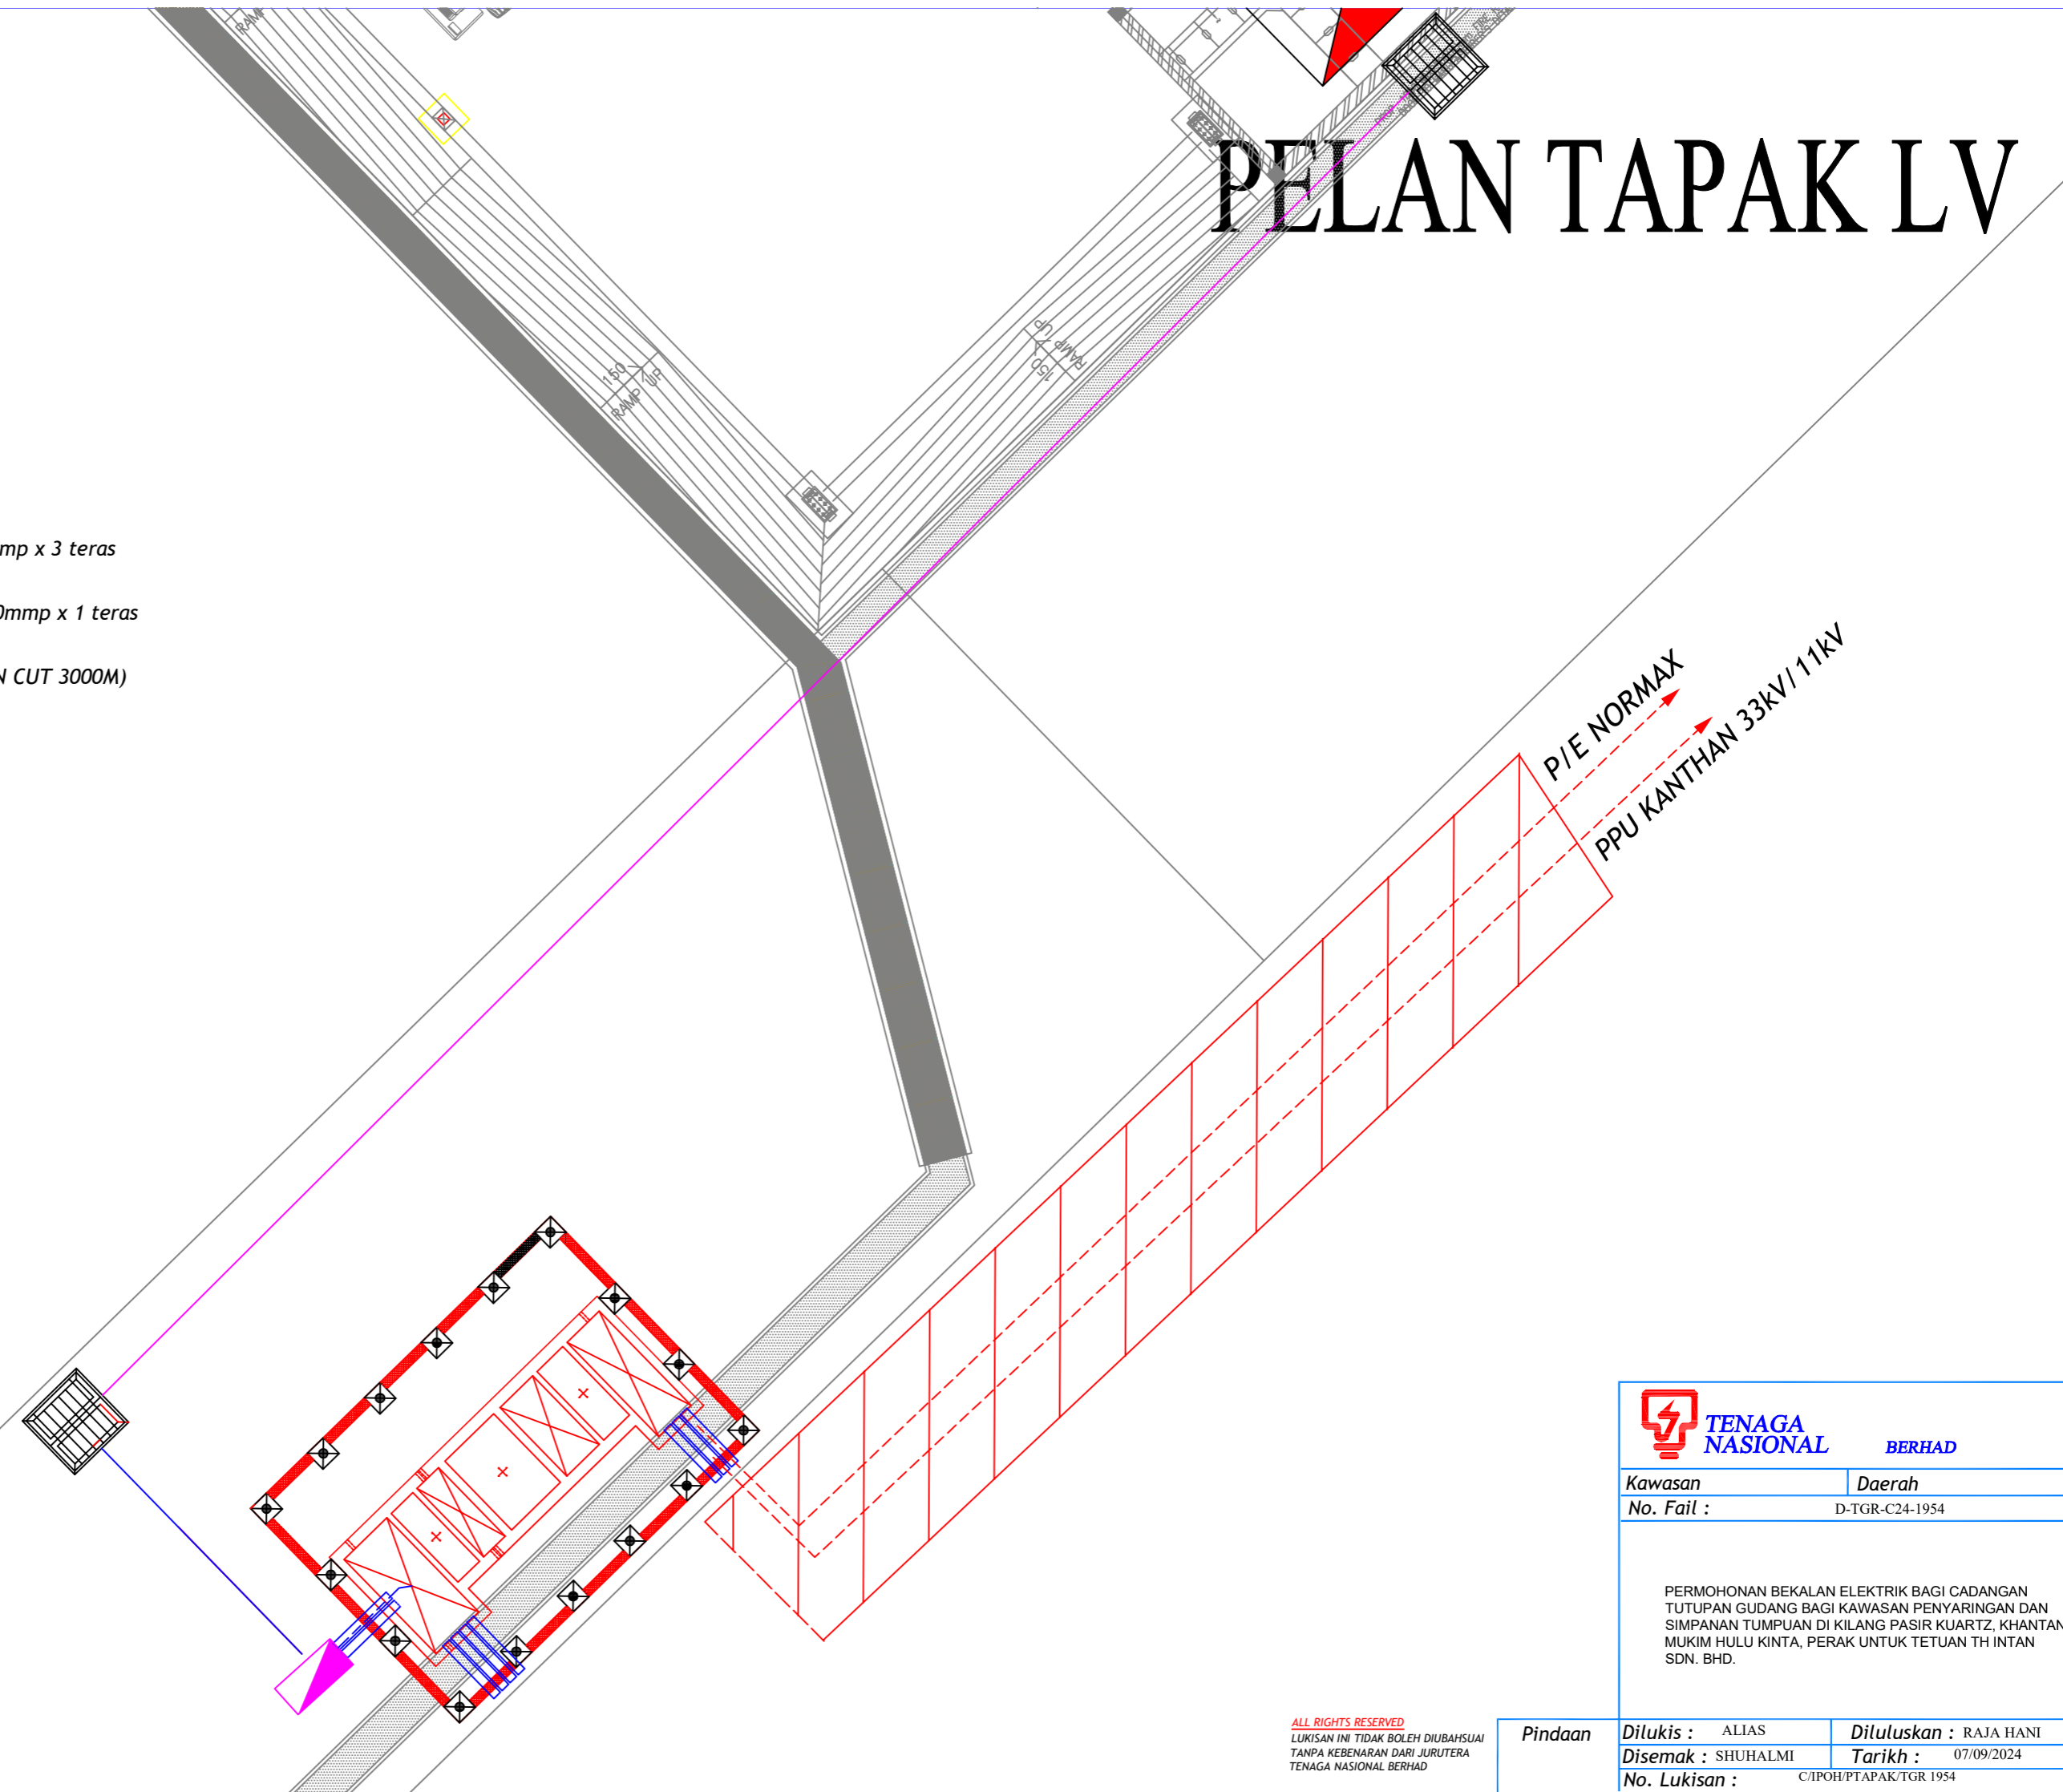

Kawasan : Daerah  
 No. Fail : D-TGR-C24-1954

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN TUTUPAN GUDANG BAGI KAWASAN PENYARINGAN DAN SIMPANAN TUMPUAN DI KILANG PASIR KUARTZ, KHANTAN, MUKIM HULU KINTA, PERAK UNTUK TETUAN TH INTAN SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED  
 LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ALIAS	Diluluskan : RAJA HANI
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 07/09/2024
	No. Lukisan :	C/IPOH/PTAPAK/TGR 1954