

Ruj.Kami: **TNB(B)/TERE/KEMA/AMB/MVORR/IZINLALU 10/1**

Tarikh : 12 Oct 2024

Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya,
24000,Dungun,
Terengganu.

Tuan,

**PERMOHONAN MENDAPAT IZINLALU BAGI KERJA KECEMASAN UNTUK
MENJALANKAN KERJA KEROSAKAN KABEL 11KV DI KETENGAH JAYA,
TERENGGANU.
-Pemakluman Izinlalu**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa kabel voltan tinggi 11kV TNB di kawasan tersebut telah mengalami kerosakan pada 06.10.2024 telah mengakibatkan sebahagian sistem bekalan elektrik 11kV ke kawasan Ketengah Jaya dan sekitarnya terjejas.


3. Oleh itu pihak TNB perlu membuat pembaikan pada 14.10.2024 bagi mengelakkan sistem bekalan elektrik yang sedia ada tidak mengalami masalah yang sama memandangkan kabel ini merupakan punca bekalan suapbalik kawasan Ketengah Jaya dan akibat kelewatan kerja – kerja pembaikan boleh menyebabkan proses memberi bekalan dan risiko isu keselamatan yang lebih besar kepada kawasan.Segala butiran berkenaan kerja – kerja kecemasan adalah seperti.

- A) Lokasi: Ketengah Jaya
- B) Jangka Masa: 9 Pagi Hingga Selesai



4. Untuk makluman pihak tuan, kerja kerja ini melibatkan korek gali di atas premix disekitar kawasan tersebut memandang laluan kabel yang perlu dibaikpulih terletak dibawah lapisan premix.

Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.

“ BETTER WORLD. BRIGHTER LIVES. ”



Mohd Hisham Bin Helmy
DN MANAGER LVMV OPERATION
Subzone T3-Kem,Dun,Kte & Ambs
Bahagian Pembahagian, TNB

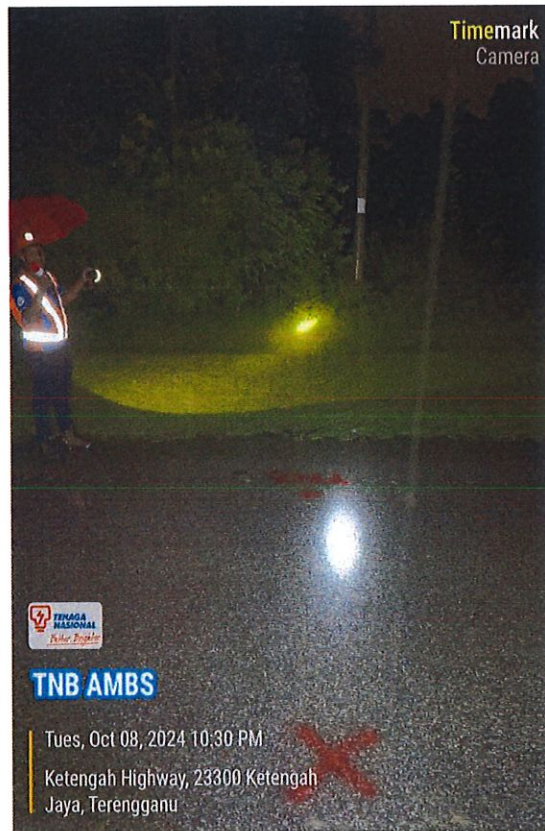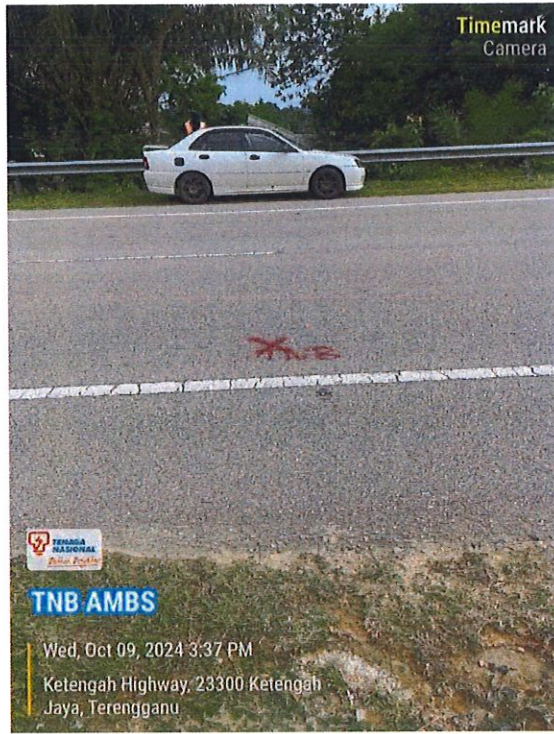

LOKASI KEROSAKAN KABEL VOLTAN TINGGI DI JALAN KETENGAH JAYA

TEMPAT KEROSAKAN KABEL

