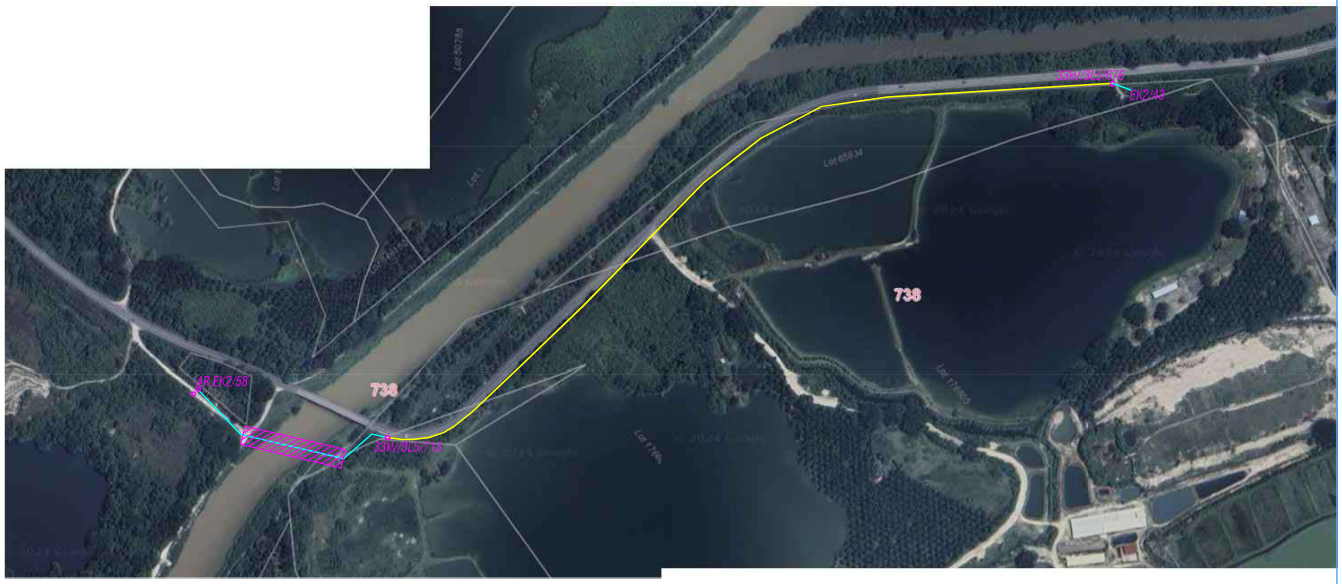

PETUNJUK

- CAD. ABC 3X240mmp, 11kV
- CAD. U/G 240mmp, 3C, 11kV
- CAD. HDD PAIP PN10 150mmp

TENAGA NASIONAL BERHAD

Kawasan : PERAK	Daerah : KAMPAR
No. Fail : D-KAM-S24-5424	

MSVT PENUKARAN TALIAN BARE 5K5 MPPU INDERAWAANGSA DI ANTARA EK/43 KE EK2/58 (A/R) KE PE TMN WIN YIN KE EK2/76A

Pindaan	Dilukis : HADRI	Diluluskan : IR. AZITA
	Disemak : HAFIF	TARIKH : 2/5/2024
	No. Lukisan : C:\3-SISTEM\FY2024\KAM\ KAM 5424 - 5K5 MPPU INDERAWANGSA	

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA TENAGA NASIONAL BERHAD