


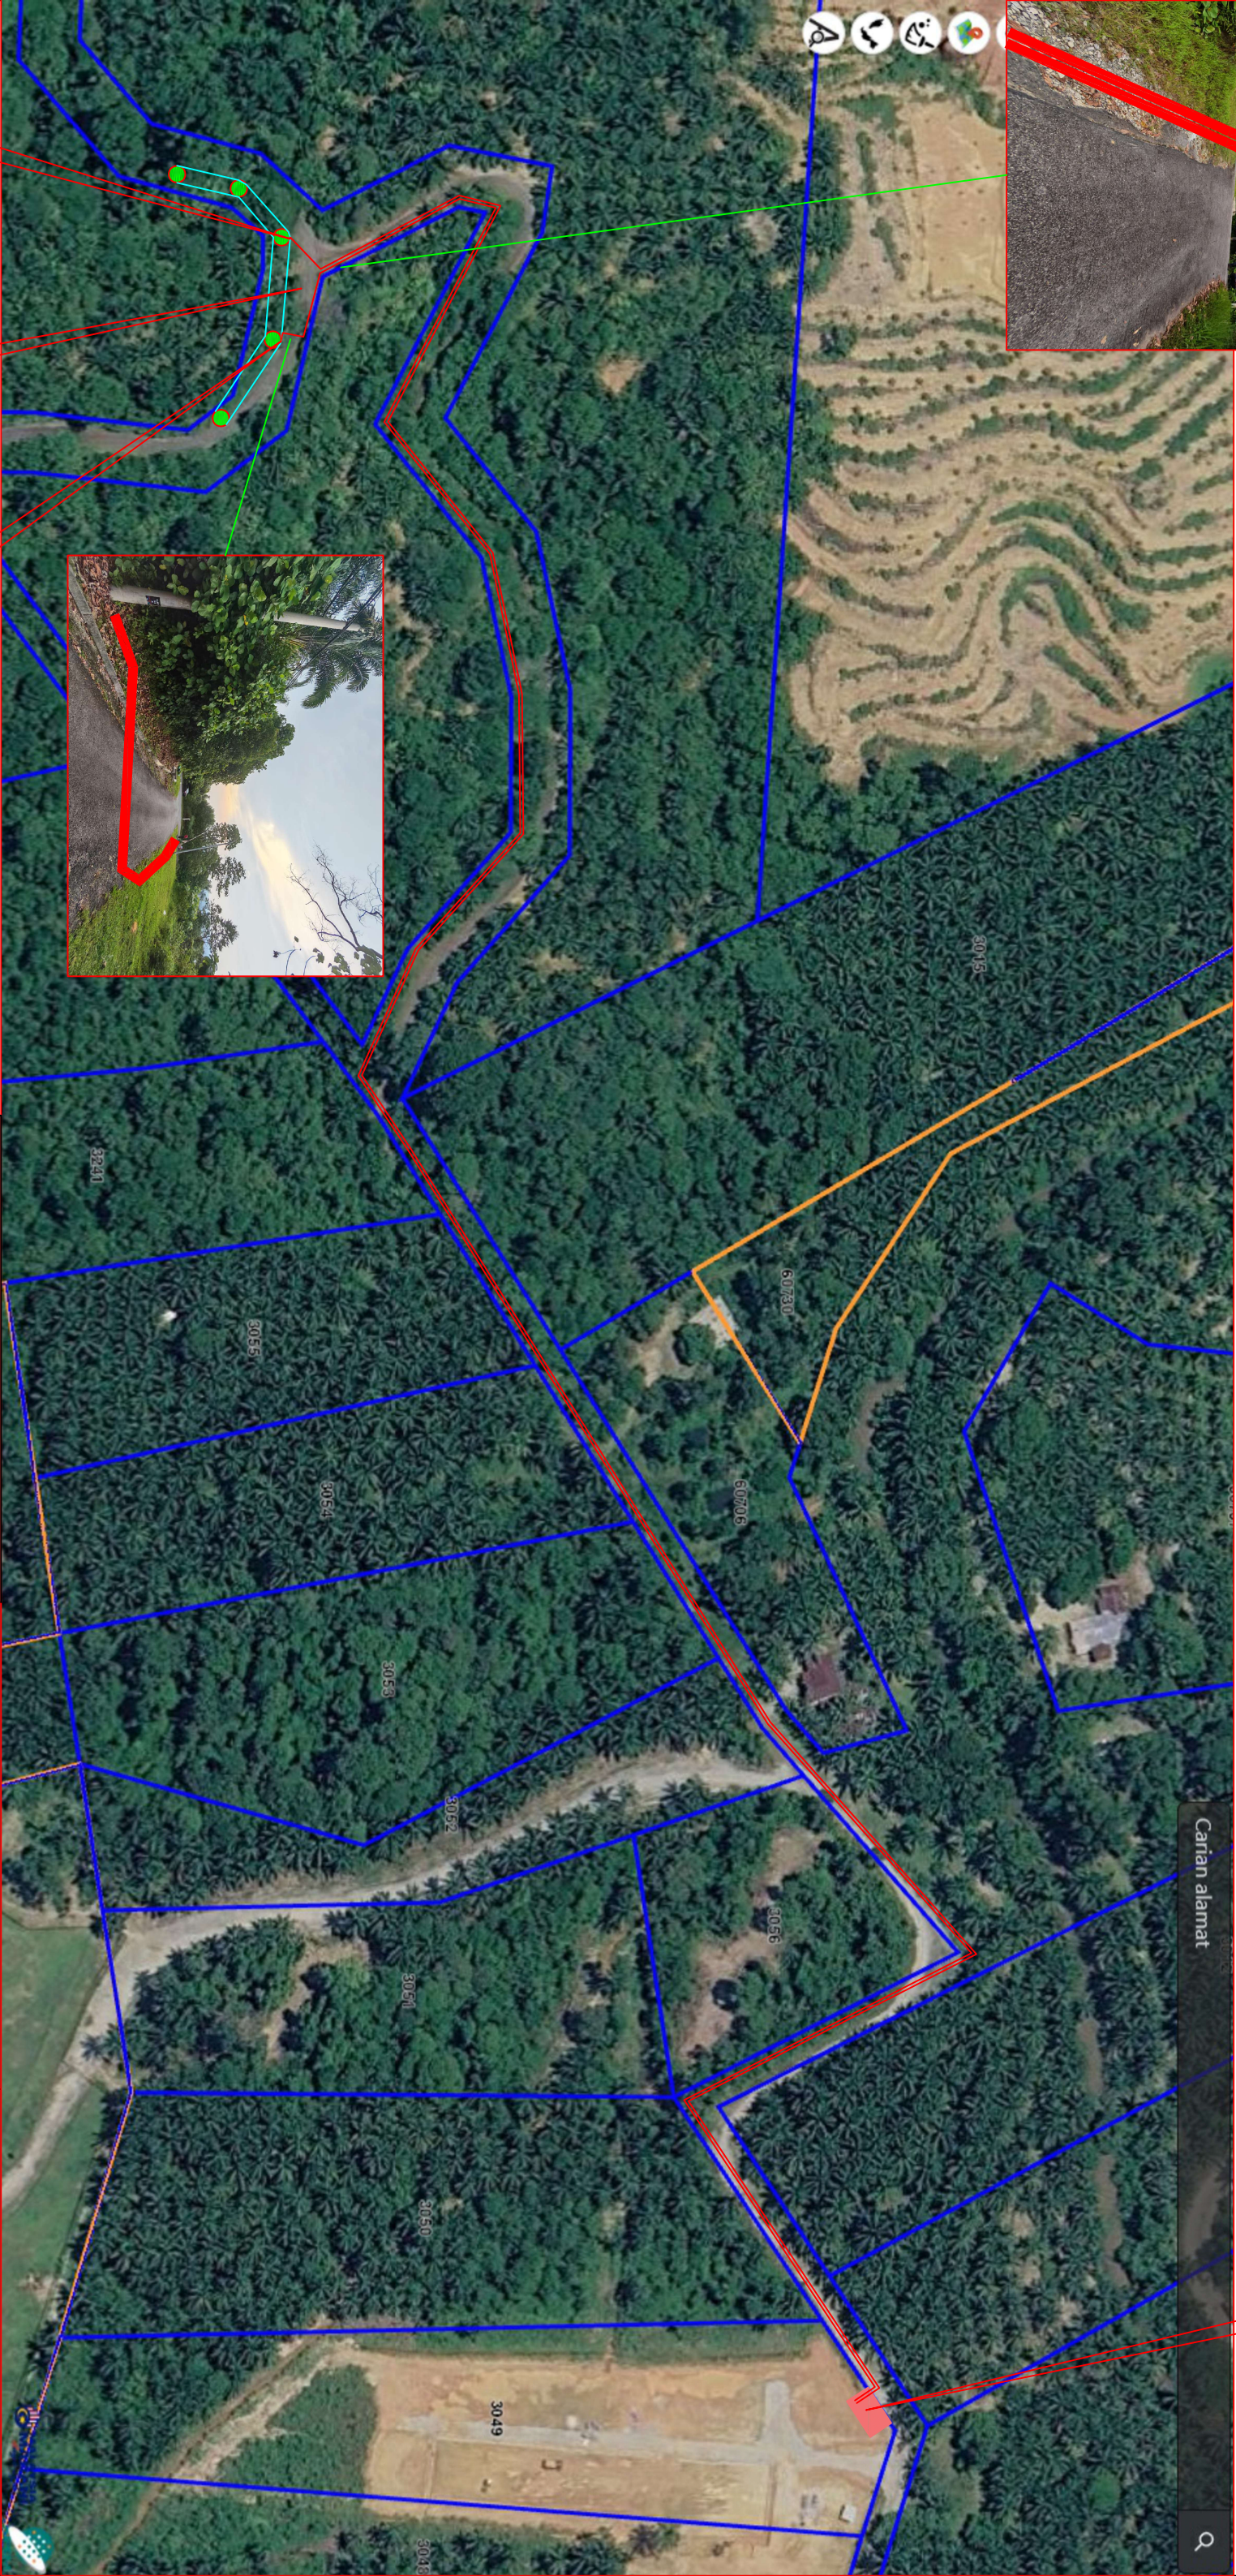

TAPAK CADANGAN CSU
PERMORONAN BEKALAN BARU
GPS NO :4.636725, 100.728089

CAD CUT AND JOINT UG ABC
3X150MMP KE SUIS LOJI AIR
TERONG NO TIANG LAT 53A

CAD CUT AND JOINT UG ABC
3X150MMP KE SUIS LOJI AIR
TERONG NO TIANG LAT 54A

GPS NO : 4.635040, 100.721548

PETUNJUK:-

- UG UG CABLE, 11KV, XLPE, AL, 3C, 150MMP – CADANGAN
- CONDUCTOR, ABC, 11KV, AL, 3 X 150 MMP – SEDIADA
- POLE, SPUN CONCRETE, 10.0M – 5.0KN – SEDIADA



**TENAGA
NASIONAL BERHAD**

(200866-W)
SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAIPING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION
NETWORK.

KAWASAN : PERAK	DAERAH : TAIPING
NO. FAIL :	SKIL : NTS
NO. PROJEK : D-TPG-C26-4481	

TAJUK :

CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PETERNAKAN
AYAM YANG MENGANDUNGI 1 UNIT REBAN AYAM
TERUTUP 2 TINGKAT, PELABAT, RUANG PEKERJA, STOR,
DAN TAPAK SEMBRAN TAYAR DI ATAS LOT 3049 (NO.
HAKMILIK GMS981) SELUSU 4.094 EKAR (1.6667 HEKTAR),
MUKIM SUNGAI TINGGI, DAERAH LARUT DAN MATANG,
PERAK DARUL RIDZUAN. TETUAN : MOHAMAD ABD
SHUKUR BIN MOHAMAD YUNUS
(SN NO : 11001053047)
(GPS NO : 4.636725, 100.728089)

DILUKIS : HAZMIN	TARIKH : 10.08.2026
DISEMAK : EN FAHMI	TARIKH : 10.08.2026
DILULUS : IR HJ ZUBAIRI	TARIKH : 10.08.2026
NO. LUKISAN : D-TPG-C36-4481/TAPING POINT	

ENGR-5110-PSI

Rujukan Tuan : NZR/AD/2026/RAT/3049/TNB/01
Rujukan Kami : TNB/ DN/ HOZAN2/ APSUP11-A3 20/3/ENGR5110 / TPG4481

Tarikh : 10 OGOS 2026

Kepada:

Jurutera Perunding
NZR TECH CONSULTANCY
NO.13-2, JALAN KP 1/3,
TAMAN KAJANG PRIMA,
43000 KAJANG SELANGOR
03-55247636

Tuan,

BEKALAN ELEKTRIK KE :

CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PENTERNAKAN AYAM TERTUTUP YANG MENGANDUNGI 1 UNIT REBAN AYAM TERTUTUP 2 TINGKAT, PEJABAT, RUMAH PEKERJA, STOR, DAN TAPAK SEMBURAN TAYAR DI ATAS LOT 3049 (NO. HAKMILIK GM3291) SELUAS 4.094 EKAR (1.6567 HEKTAR), MUKIM SUNGAI TINGGI, DAERAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN. TETUAN : MOHAMAD ABD SHUKUR BIN MOHAMAD YUNUS

- Pemakluman Izinlalu

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak kami sedang merancang untuk memberi bekalan elektrik ke projek di atas. Untuk makluman pihak tuan, laluan kabel akan melalui jalan _____ tapak projek di Lot 3049 _____ sepanjang _____ 1020 _____ meter
3. Bersama-sama ini dilampirkan pelan lakaran yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan bagi memudahkan semakan pihak tuan.
5. Oleh yang demikian, pihak TNB memohon perunding yang dilantik sebagai wakil pemohon untuk menguruskan permohonan kebenaran izin lalu laluan kabel yang melalui laluan tanah individu/syarikat serta mendapatkan kelulusan permit/surat tiada halangan dari pihak Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat dengan laluan keluar masuk kabel tersebut seperti :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) Majlis Daerah | e) IADA |
| b) Jabatan Kerja Raya (JKR) | f) Gas Malaysia |
| c) Pejabat Tanah dan daerah | g) Tanah Individu (Dokumen Perjanjian Izin Lalu diperlukan) |
| d) Jabatan Pengairan Dan Saliran | h) Tanah atas nama Syarikat (Dokumen Perjanjian Izin Lalu diperlukan) |

5. Bagi laluan kabel yang melalui tanah rezab jalan JKR, Majlis Daerah serta tanah-tanah kerajaan berkaitan, permohonan izin lalu laluan kabel perlu melalui Koridor Utiliti Darul Ridzuan (KUDR) bagi mendapatkan kelulusan permit/ surat tiada halangan. Sempadan rezab jalan hendaklah ditandakan dengan kayu pancang oleh juruukur tanah berlesen bagi memastikan laluan kabel kekal di dalam kawasan rezab dan tidak memasuki tanah milik individu.
6. Sekiranya permohonan KUDR dikecualikan, surat pengecualian rasmi daripada pihak berkuasa yang berkaitan hendaklah dikemukakan kepada TNB untuk rekod dan semakan sebelum pelaksanaan kerja.
7. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"BETTER, BRIGHTER."



Jurutera Perancang

MOHD FAIRUZ FAHMI BIN ZAINUN

(Supply Planning 11kV) – Taiping, Kuala Kangsar.

Asset Planning– Perak

Distribution Network Division, TNB

S.K PEMAJU

MOHAMAD ABD SHUKUR BIN MOHAMAD YUNUS

mohamadabdsyukur@gmail.com