



Rujukan Kami : QLP/ETM/3739/KUDR/01/26

Rujukan Tuan :

Tarikh : 12 AUGUST 2026

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN
ARAS 5 & 6, WISMA MAJUPERAK,
JALAN SULTAN IDRIS SHAH,
30000 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.

(U/P: Pegawai Koridor Negeri)

Tuan/Puan,

PER: PERMOHONAN TAMBAHAN BEKALAN ELEKTRIK DI ATAS LOT 15576, JLN KUALA KANGSAR, KANTHAN, 31200 CHEMOR, PERAK UNTUK TETUAN MIRACLE OBTAIN SDN. BHD.

- Serahan Dokumen Lengkap Bagi Permohonan Kelulusan Izin Lalu

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Bersama surat ini disertakan dokumen-dokumen / lampiran berikut untuk rujukan dan semakan pihak tuan/puan:
 - i. Surat Izin Lalu daripada TNB
 - ii. Lukisan Tapak
 - iii. Peta Penandaan Lokasi
 - iv. Gambar Lokasi
3. Mohon pihak tuan mengaturkan satu tarikh lawatan tapak bersama bagi menentukan serta meluluskan cadangan laluan yang dinyatakan seperti di atas.
4. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan berhubung perkara ini, pihak tuan/puan boleh menghubungi pegawai kami **En.Zakwan** di talian **011-15152162** dan pada emel **etm543@gmail.com** untuk keterangan lanjut.
5. Perhatian serta kerjasama pihak tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Yang benar,

(Ir. Lee Cheow Tong)

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : TNB(B)PERA/KKAN/ 12000161520

Tarikh : 16/8/2026

MIRACLE OBTAIN SDN. BHD.
LOT 15576 JLN KUALA KANGSAR
31200, CHEMOR,
PERAK

Tuan,

**CAD. BEKALAN KE MIRACLE OBTAIN SDN. BHD. LOT 15576 JLN KUALA KANGSAR
31200, CHEMOR, PERAK.
TETUAN: MIRACLE OBTAIN SDN. BHD.**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


2. Pihak kami sedang merancang untuk memberi bekalan elektrik ke projek di atas. Untuk makluman pihak Tuan, laluan kabel akan melalui **Jalan Tidak Bertar** ke premis Tuan. Pihak pemohon perlu meyelengaran laluan jalan yang terlibat.
3. Bersama-sama ini dilampirkan pelan lakaran yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan bagi memudahkan semakan puan.
4. Oleh yang demikian pihak TNB memohon pihak pemohon iaitu **MIRACLE OBTAIN SDN. BHD.** untuk menguruskan permohonan izin lalu dan permit dari pihak PBT atau pemilik tanah yang terlibat.
5. Kerjasama dan tindakan awal pihak Tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai. Sekiranya tiada maklum balas dari pihak puan dalam tempoh 14 hari permohonan ini akan dibatalkan. Sebarang maklum balas boleh email ke **mohdHazman.din@tnb.com.my**.

Sekian, terima kasih.



'BETTER BRIGHTER

.....
Roslina Bt Ghazali
Engineer (Asset Planning LV)
Sub Zone A3 Taiping
Jabatan Operation
Distribution Network Division

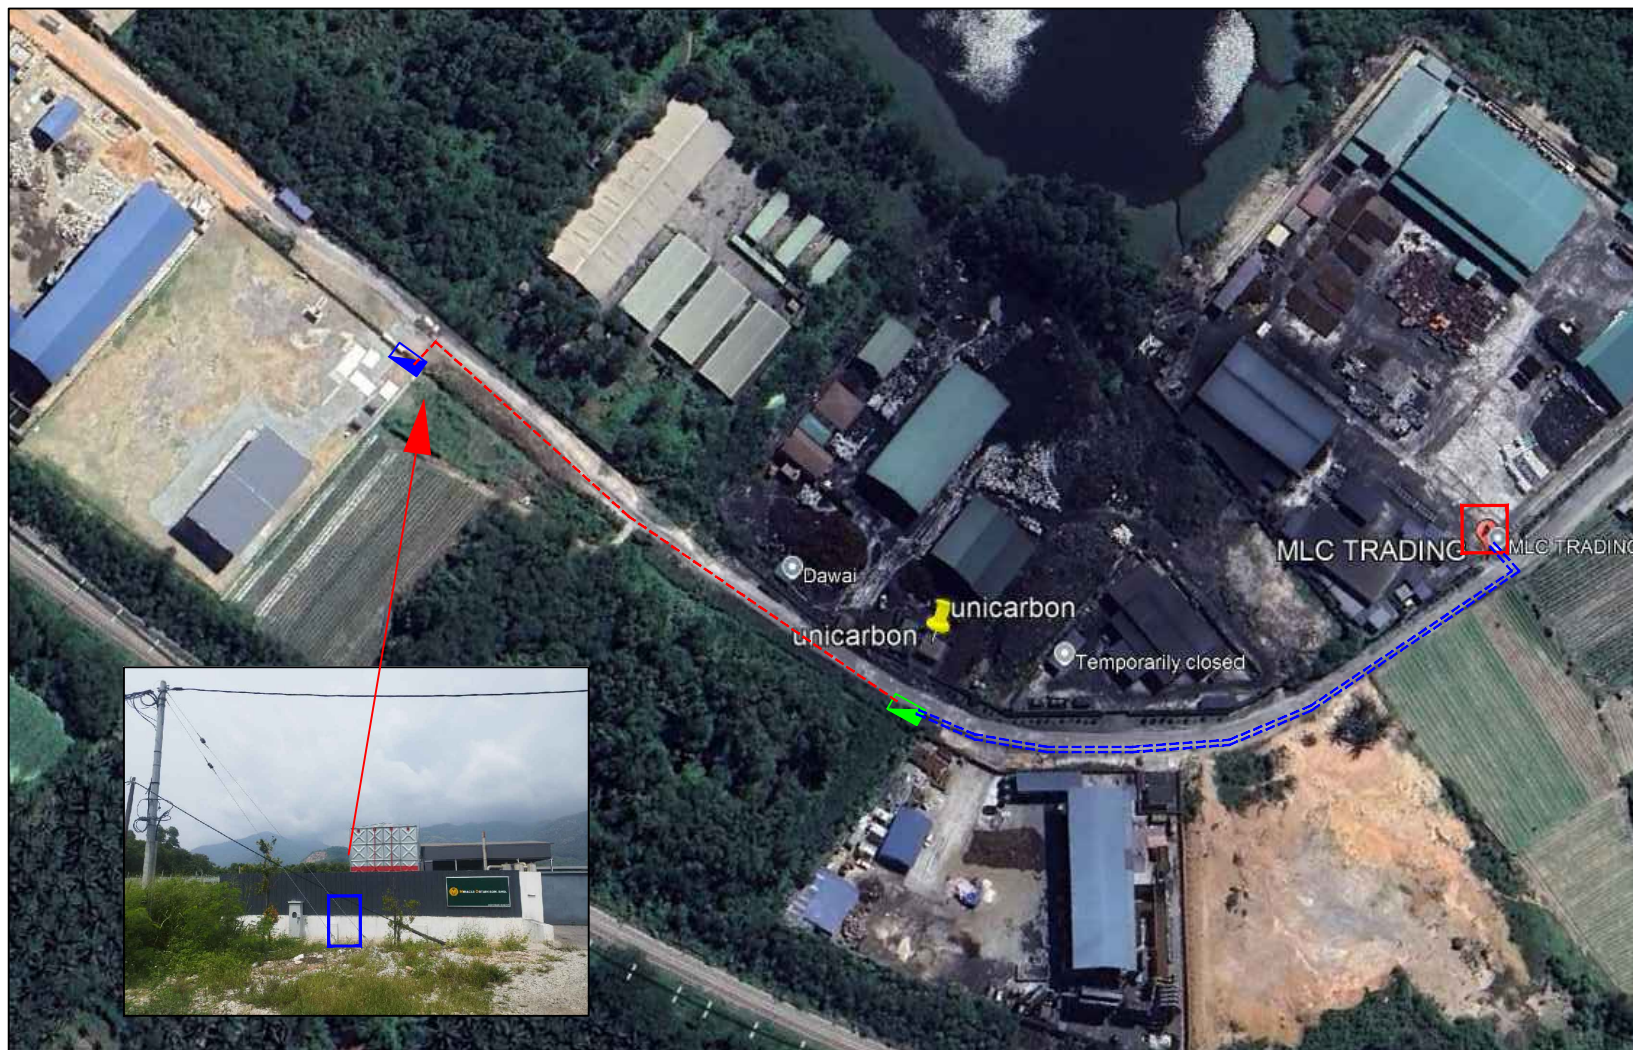

Petunjuk: (Sediada)



PDT MLC

Petunjuk: (Cadangan)



Kabel B/Tanah VR 300mmp x 4 teras xlpe alum (1kV)



Kabel B/Tanah VR 185mmp x 4 teras xlpe alum (1kV)



Peti Pembekal 800A



Meter Kiosk



TENAGA
NASIONAL BERHAD

Kawasan 6225

Daerah SUNGAI SIPUT

No. Fail : 12000161520

MIRACLE OBTAIN

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSAJAI
TANPA KESEHAJUAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan


Dilukis : SHAKIR

Diluluskan : EN IKRAM

Disemak : ZAINI

Tarikh : 20/4/26

No. Lukisan :

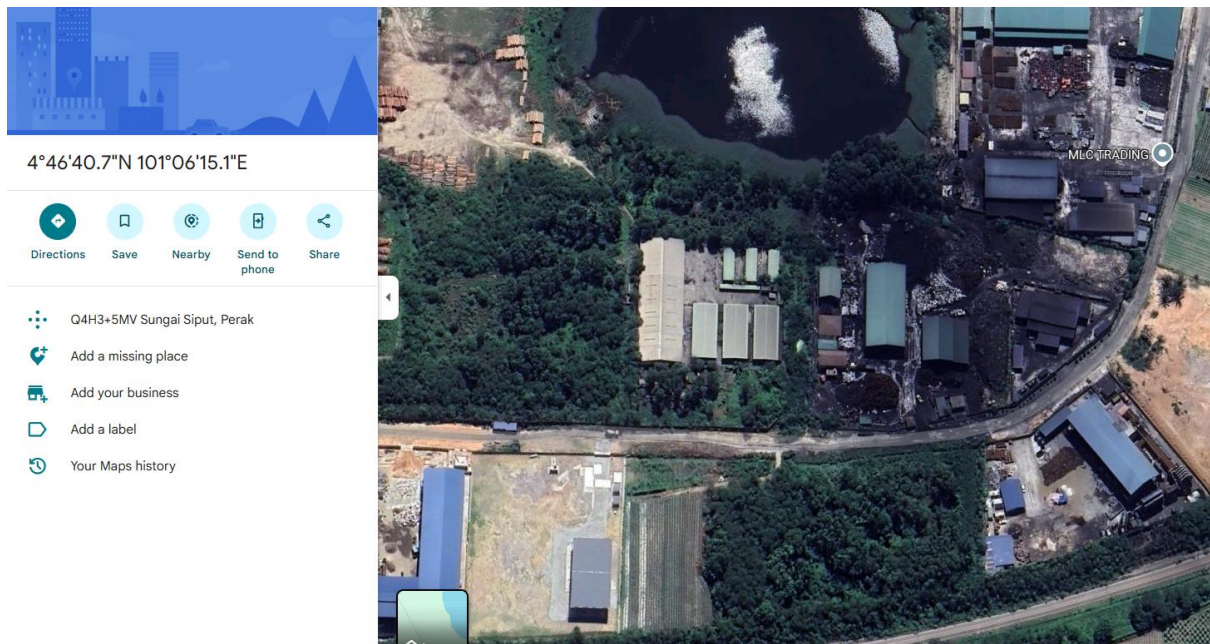

1) PETA PENANDAAN LOKASI



2) GAMBAR LOKASI