


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT - MEWUJUDKAN PE BARU
UNTUK MENYELESAIKAN ISU LOW VOLTAGE DI
KAMPUNG SG TIRAM LEKIR**

**LOKASI:
JALAN SUNGAI TIRAM**

**NO. RUJUKAN TNB:
D-SIT-S24-4888**

JUN 2024

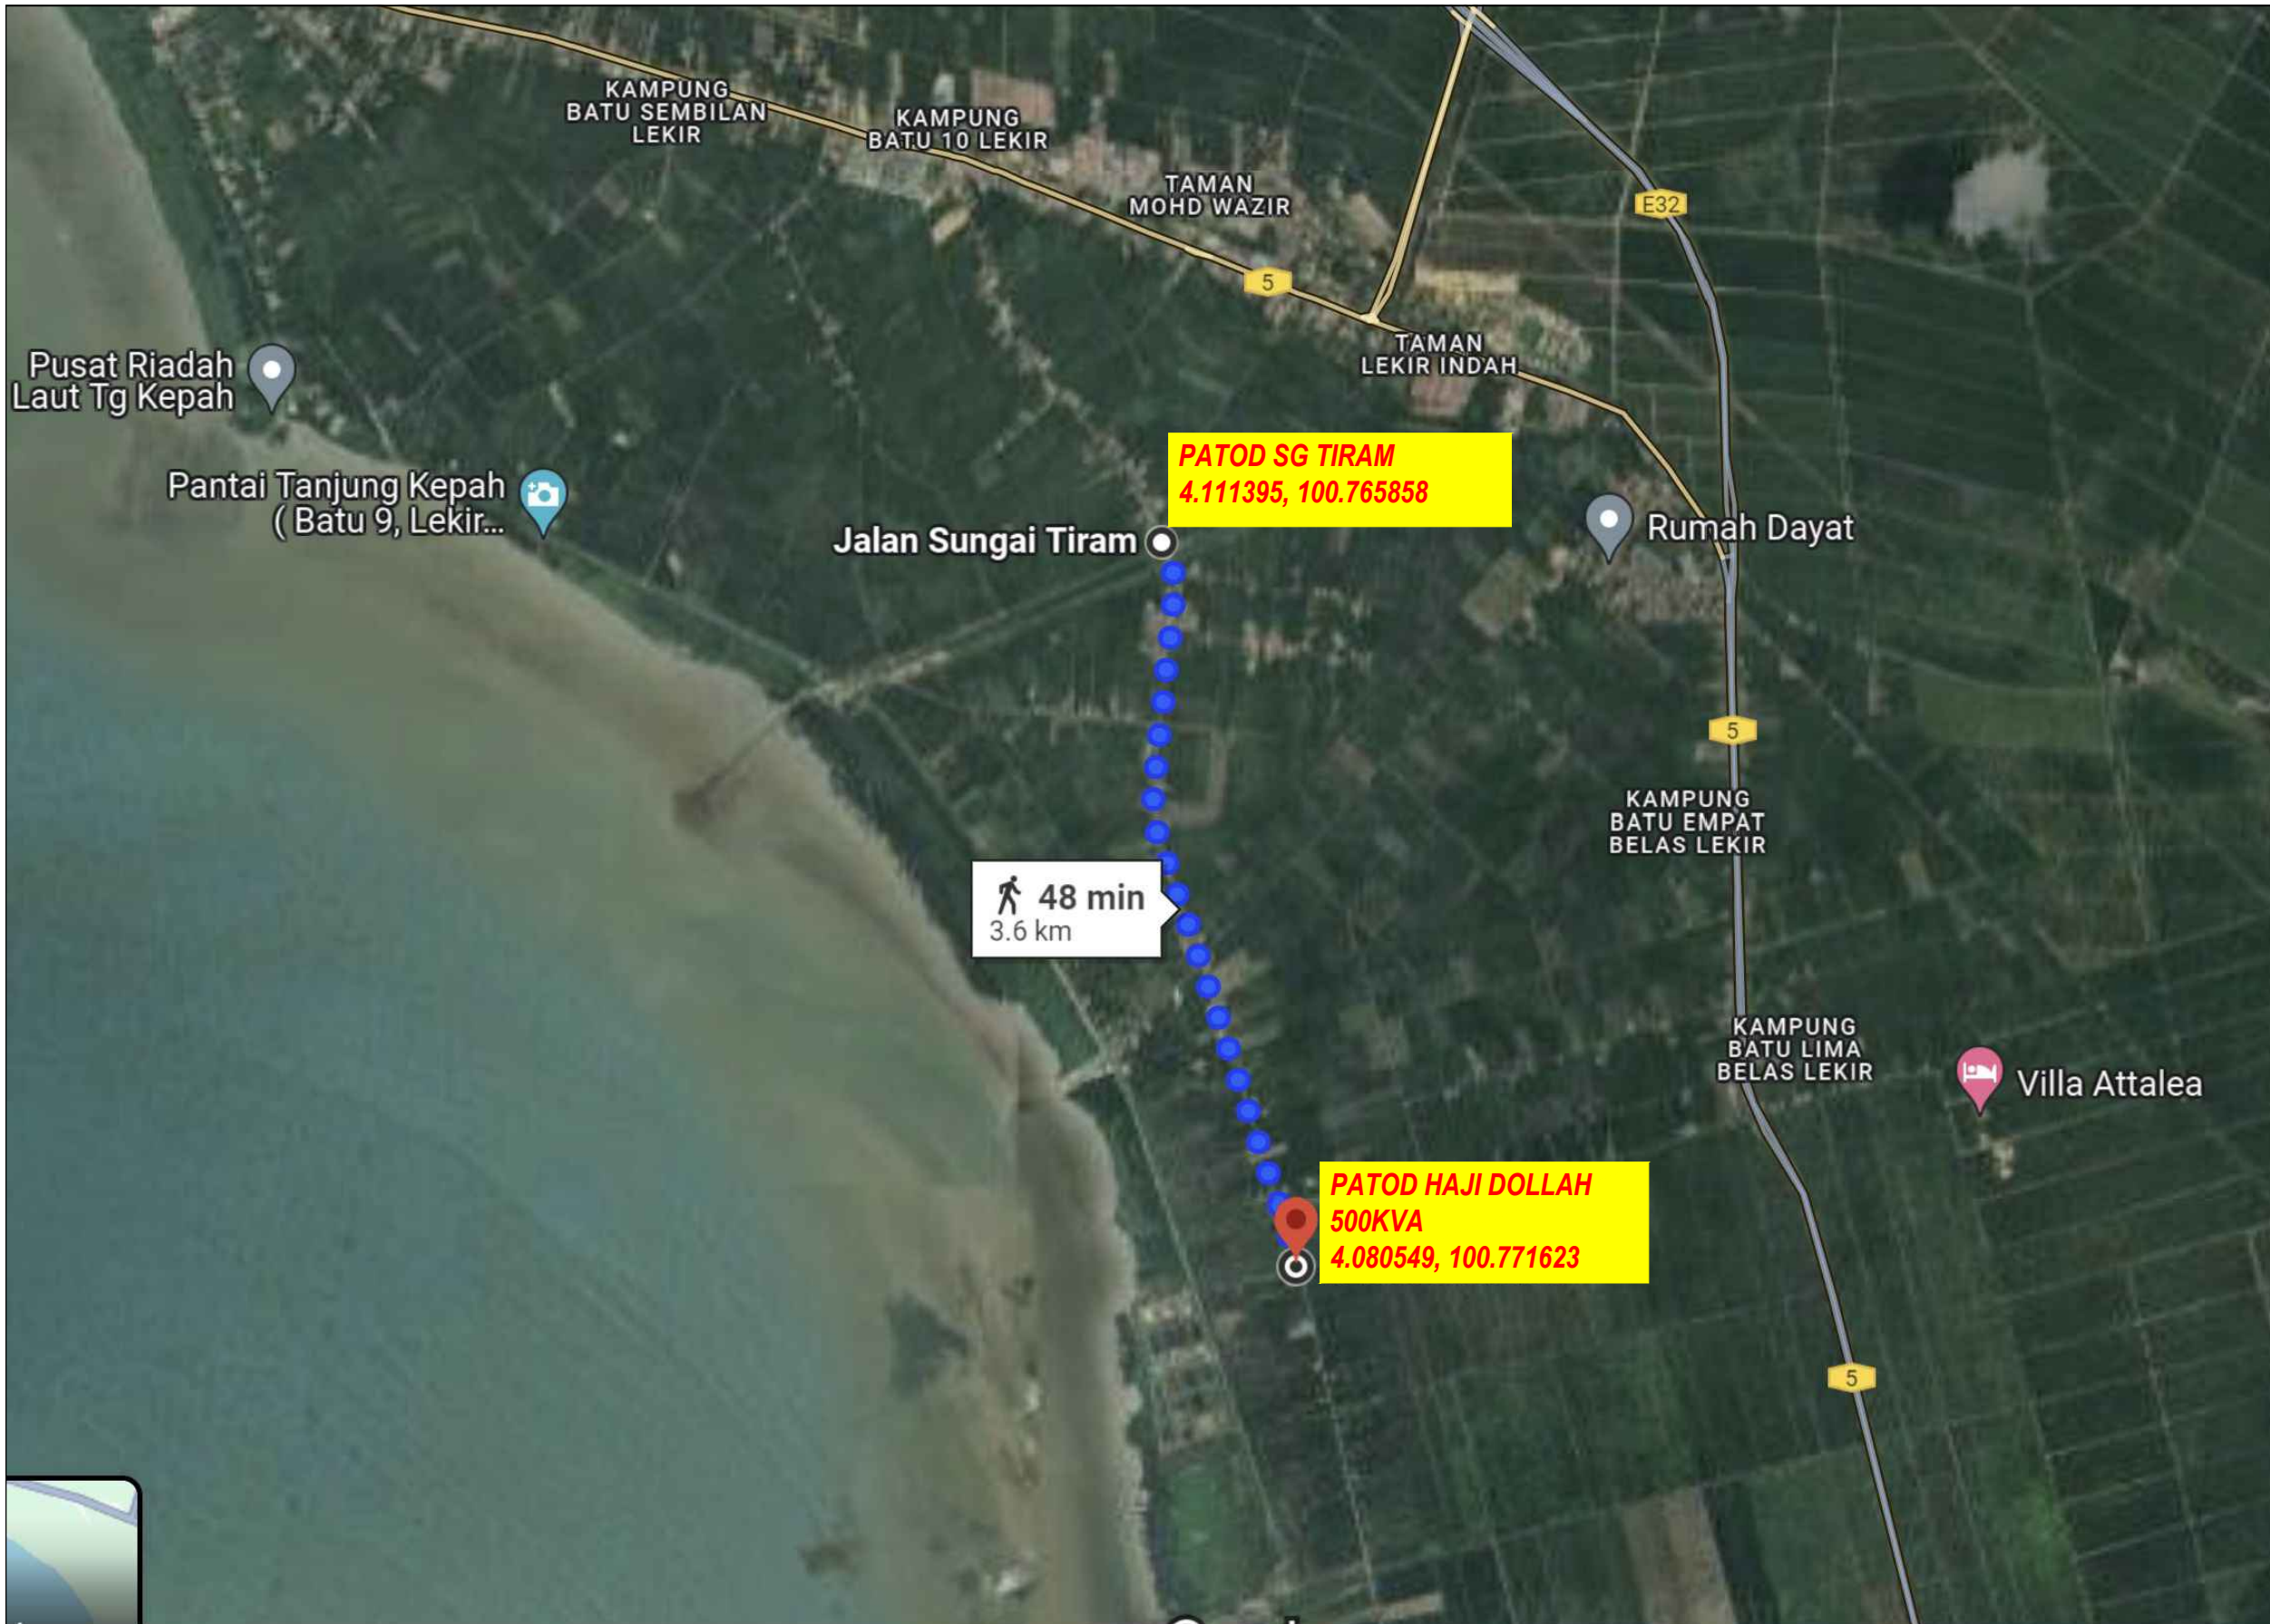

NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S24-4888

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 1/5/2024

MSVT - Mewujudkan PE baru untuk menyelesaikan isu low voltage di Kg Sungai Tiram , Lekir

NO. FAIL ; 1

PELAN 1 11KV PATOD SG TIRAM - CSU BARU



Google Earth

Image © 2024 Airbus

KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)



NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S24-4888

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 1/5/2024

MSVT - Mewujudkan PE baru untuk menyelesaikan isu low voltage di Kg Sungai Tiram, Lekir

NO. FAIL ; 1

PELAN 2 11KV PATOD SG TIRAM - CSU BARU



KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)




NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S24-4888

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 1/5/2024

MSVT - Mewujudkan PE baru untuk menyelesaikan isu low voltage di Kg Sungai Tiram, Lekir

NO. FAIL ; 2

PELAN 1 11KV CSU BARU-PARIT HJ DOLLAH

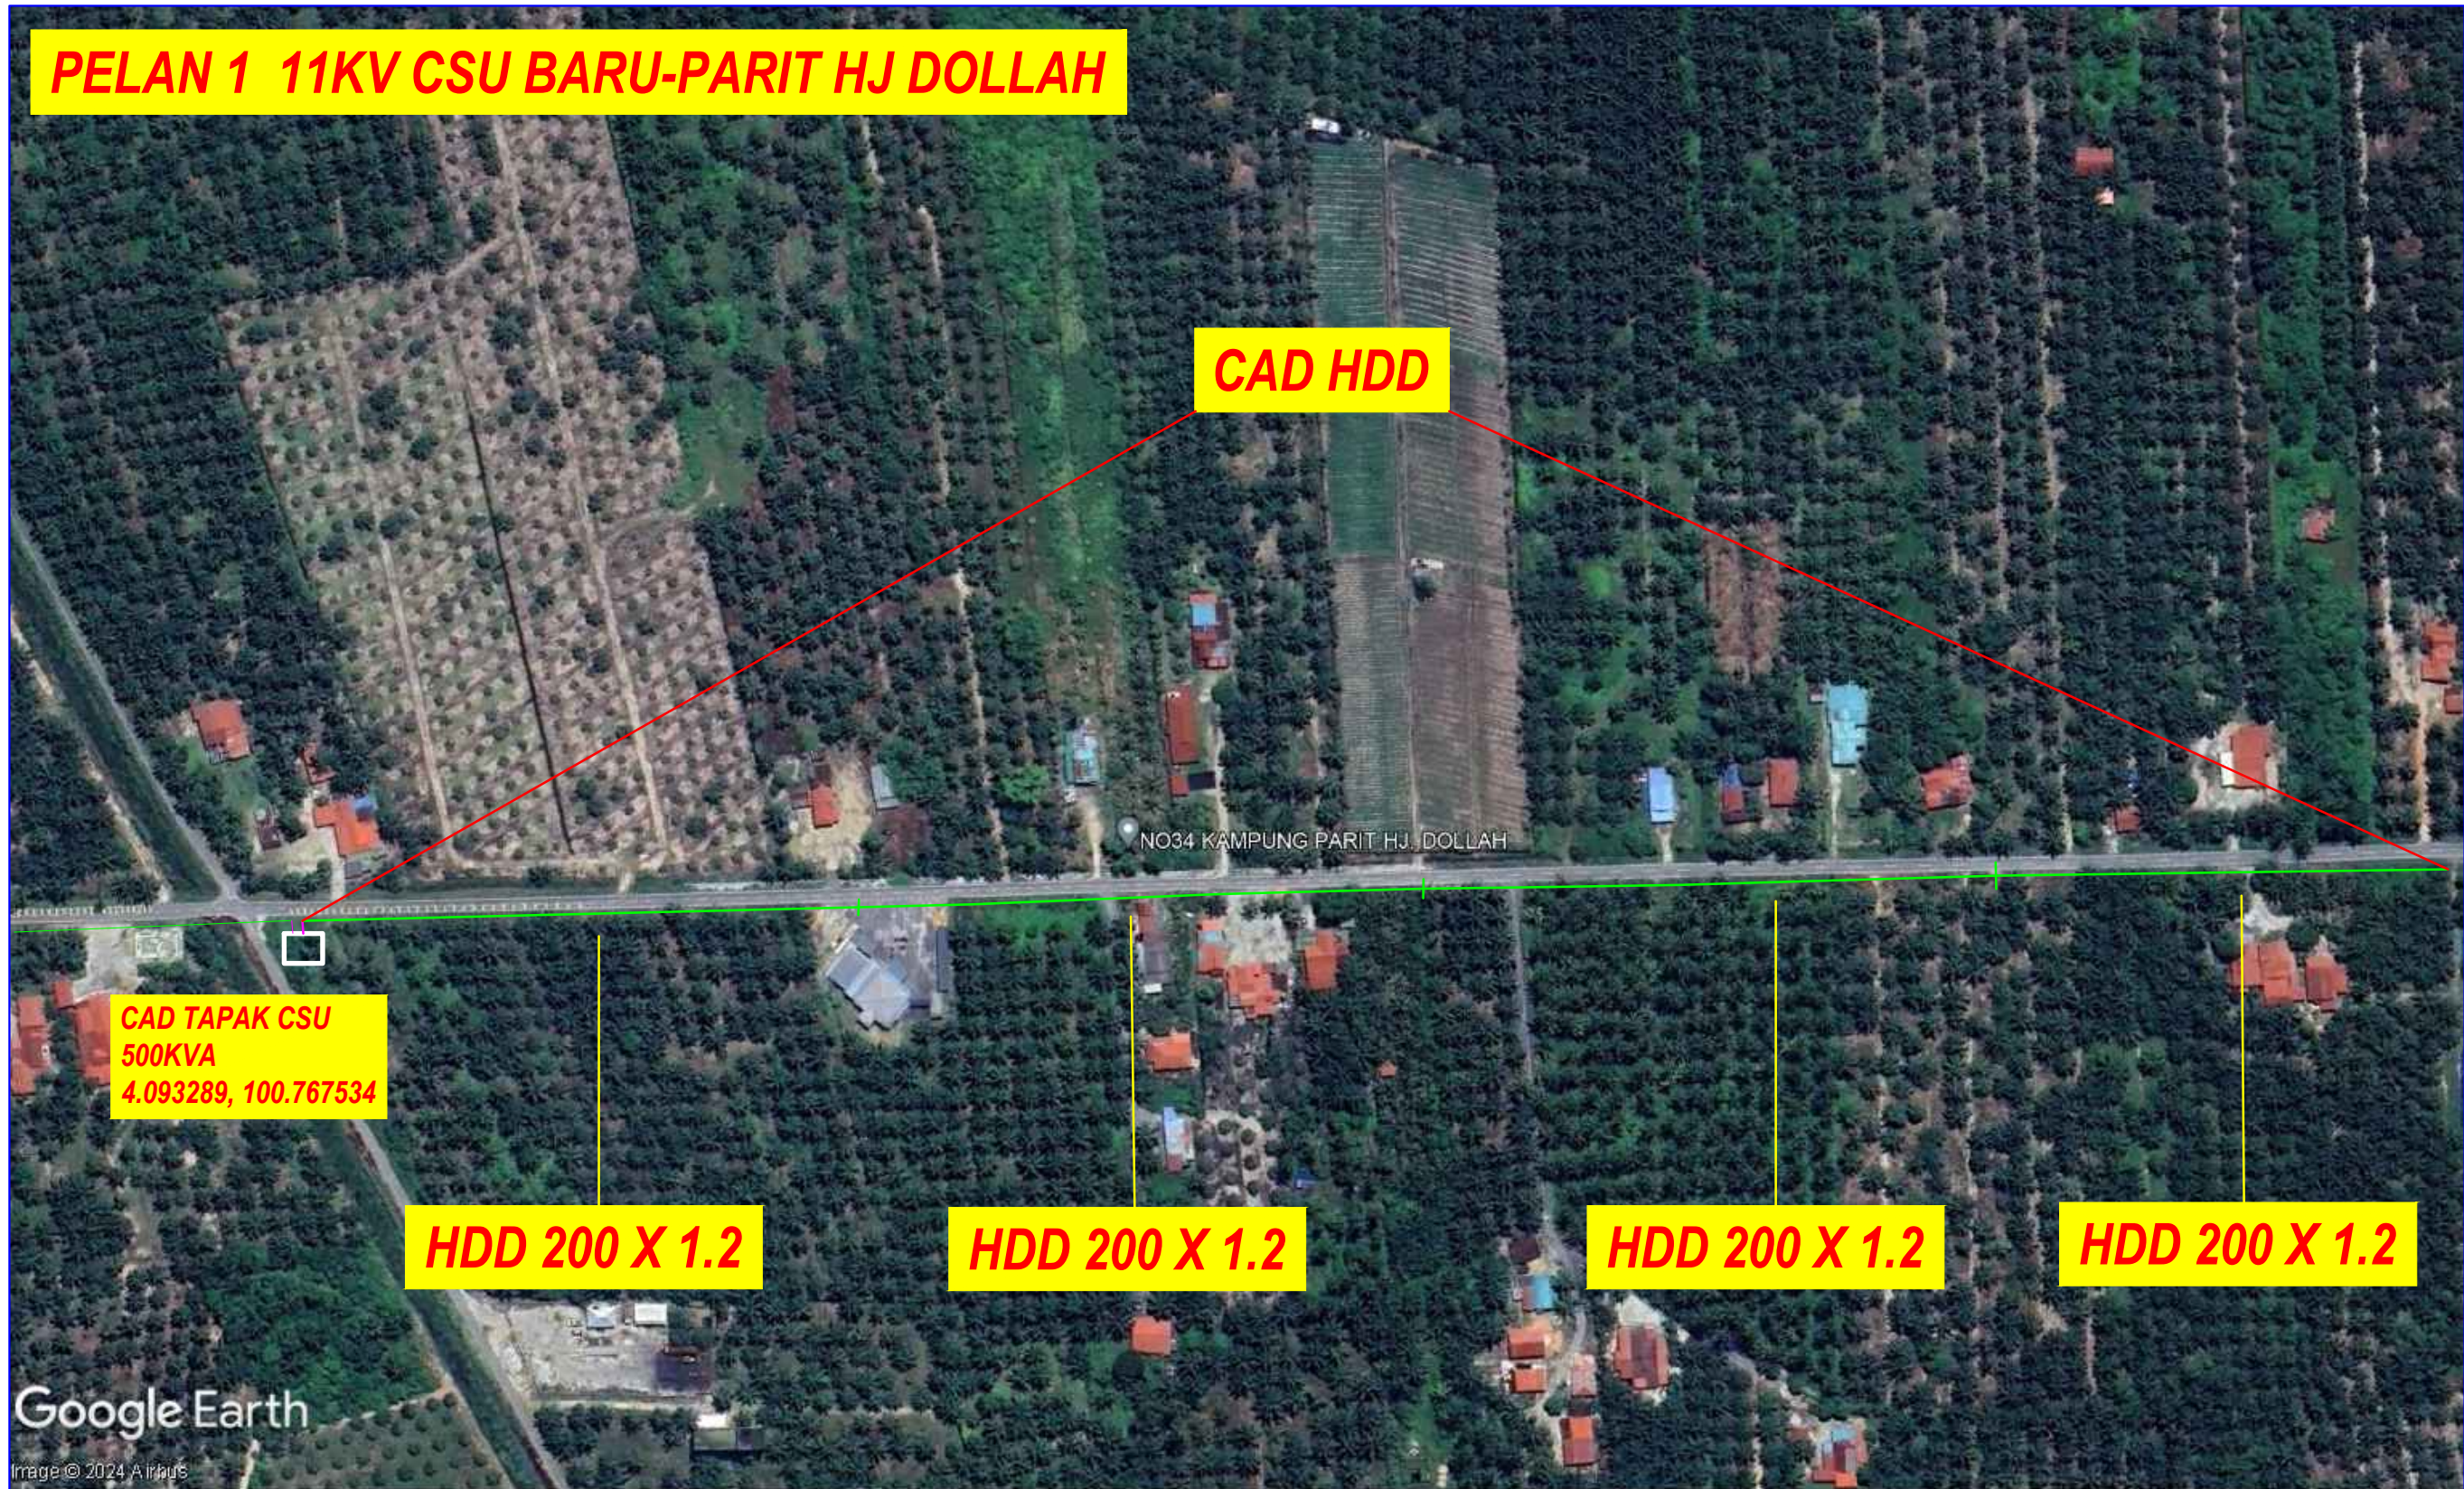

KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)




NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S24-4888

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 1/5/2024

MSVT - Mewujudkan PE baru untuk menyelesaikan isu low voltage di Kg Sungai Tiram , Lekir

NO. FAIL ; 1

PELAN 2 11KV CSU BARU-PARIT HJ DOLLAH

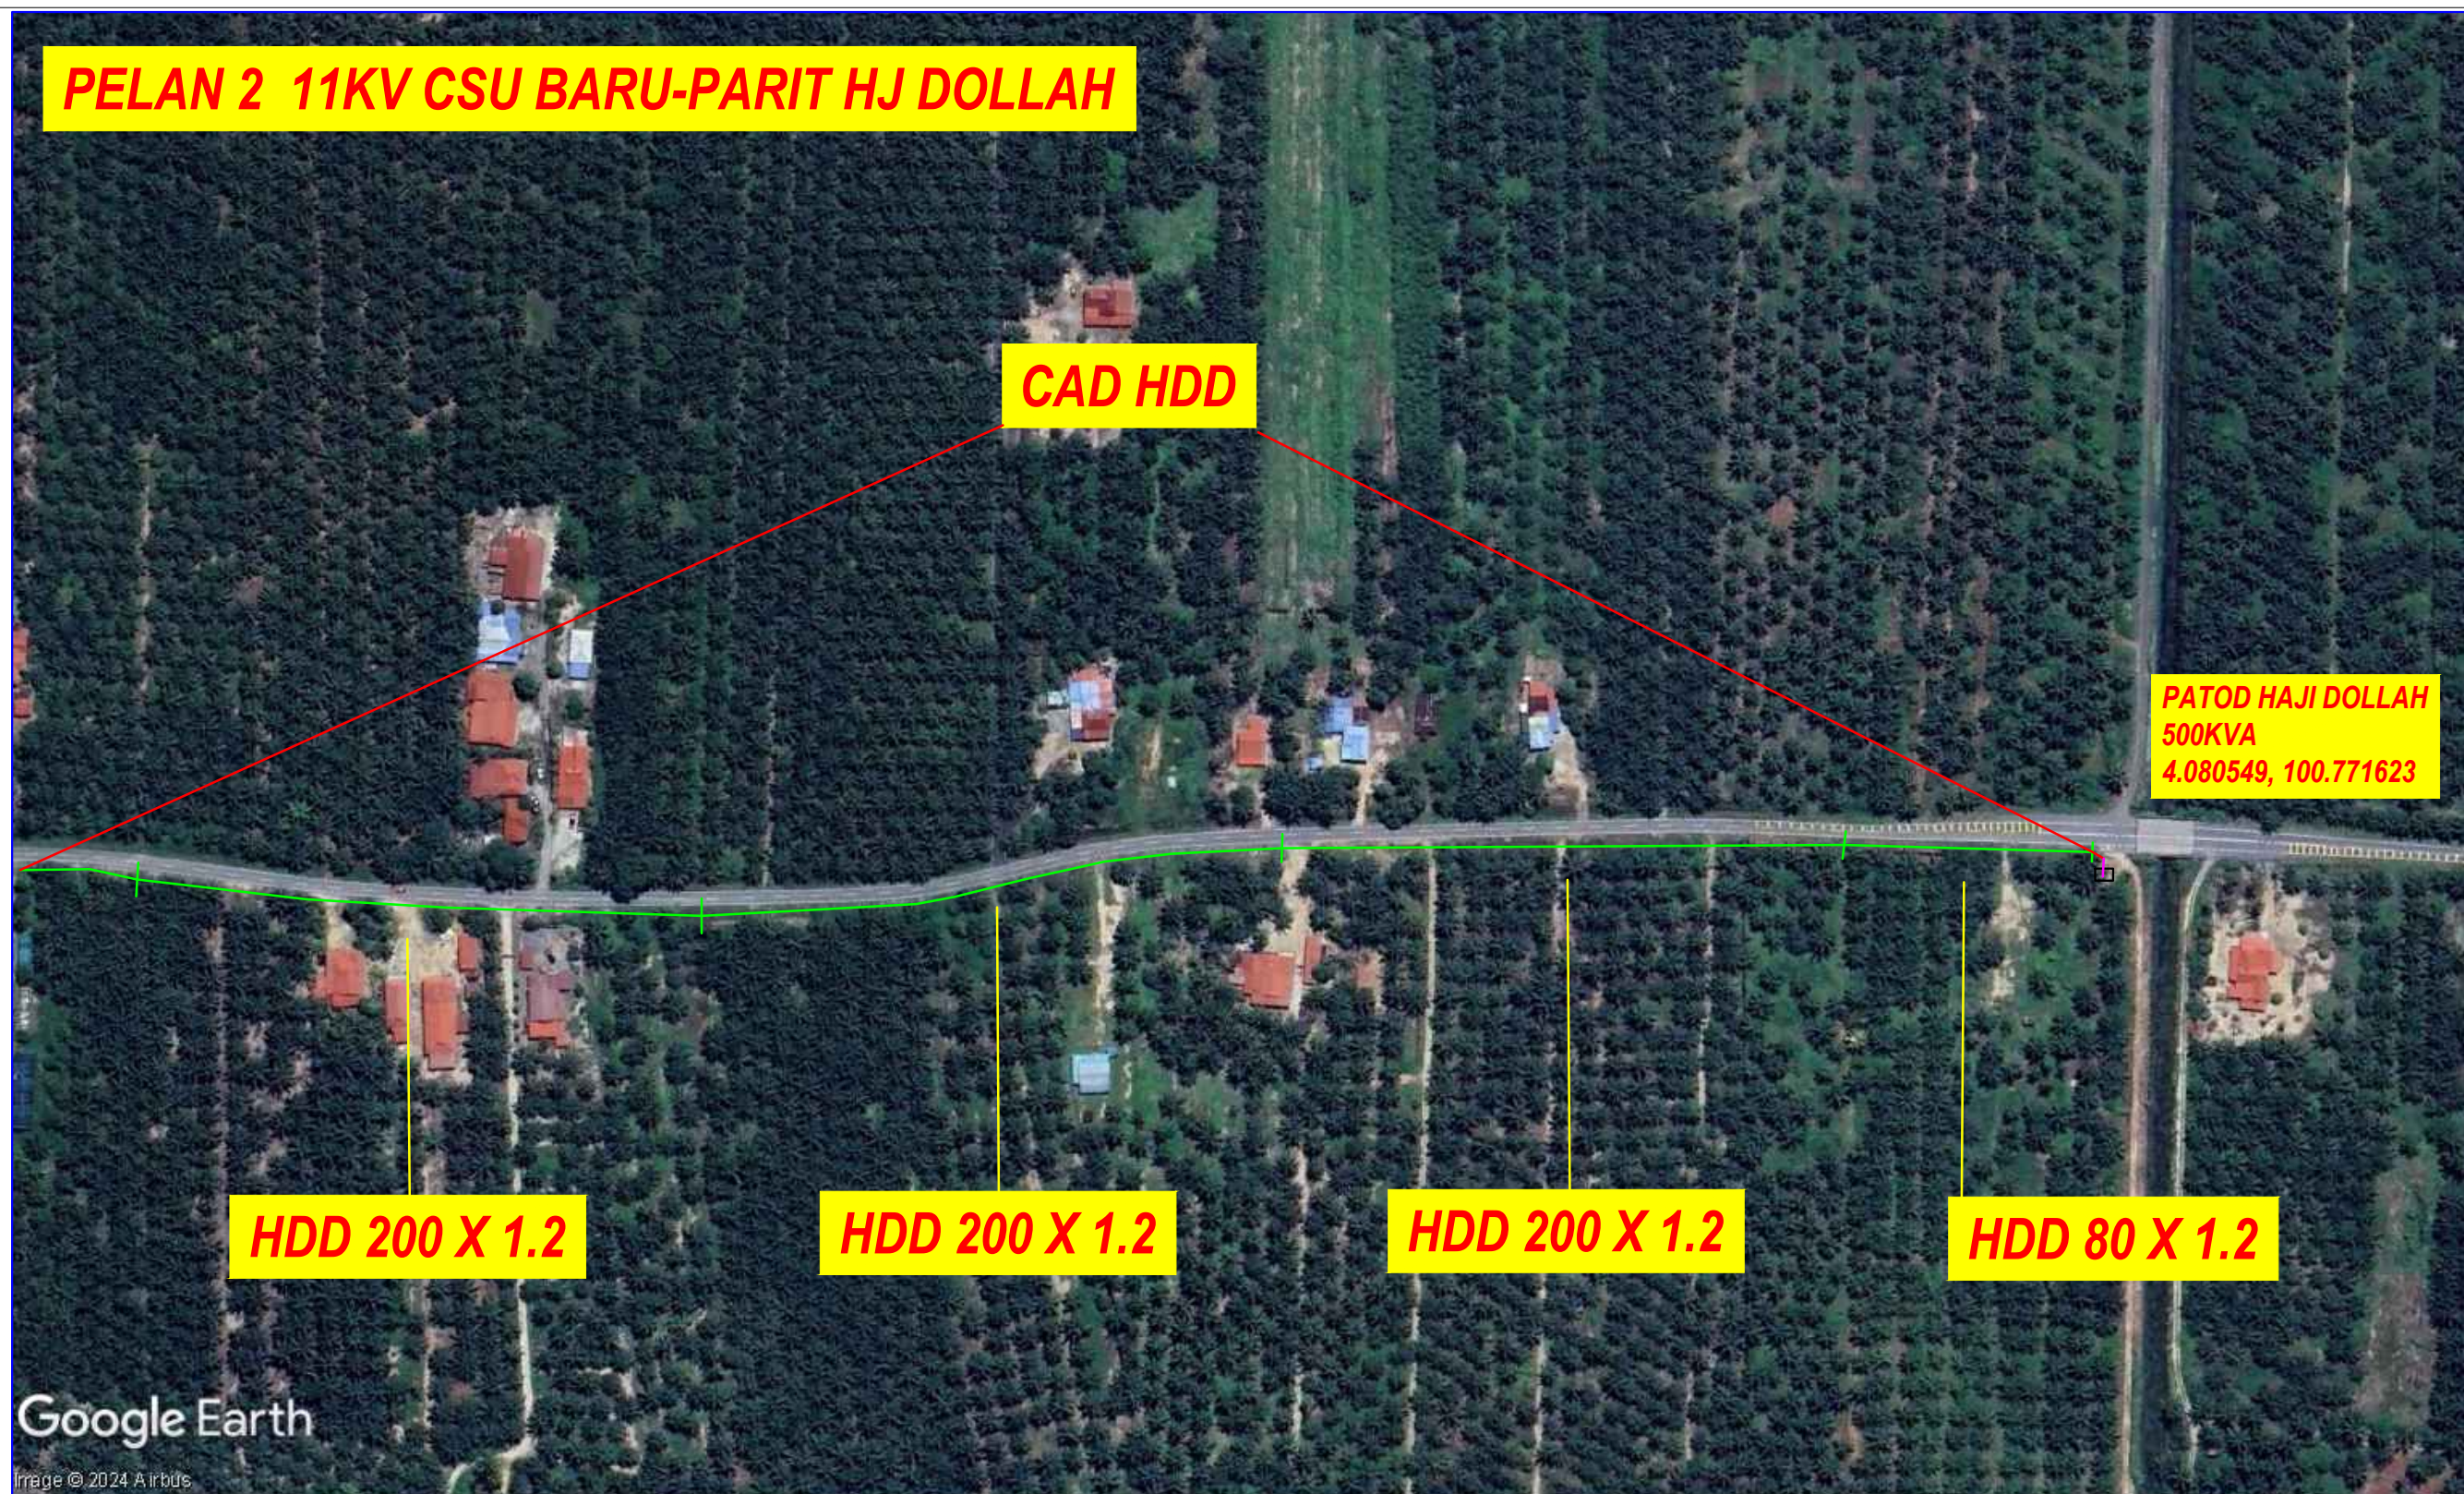

KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)



NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S24-4888

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 1/5/2024

MSVT - Mewujudkan PE baru untuk menyelesaikan isu low voltage di Kg Sungai Tiram , Lekir

NO. FAIL ; 2