

ENGR-5110-PSI

Tarikh : 23 Julai 2026
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : TNB/DN/HOZAN2/APP11KV(IPOH)/17/162/ (SN: 11001049560)

Kepada : Grandeur Engineering & Solutions
58B,58B, Jalan BP7/8 Bandar Bukit Puchong
47120, Puchong Selangor.

Email : -

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK TERHAD DI BAWAH SEKSYEN 22 (5)(A), AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1974 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN STOR MODULAR BESERTA PEJABAT SAMPINGAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 43006 (PT 7317), MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TENAGA NASIONAL BERHAD.

-Pemakluman Izinlalu

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak TNB sedang merancang untuk melaksanakan permohonan bekalan elektrik di kawasan alamat seperti diatas. Untuk makluman pihak tuan, kerja-kerja tersebut didapati perlu mendapatkan izinlalu dari **Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG)**.
3. Pihak tuan perlu membuat permohonan izinlalu dan permit melalui **Koridor Utiliti Darul Ridzuan (KUDR) melalui sistem KUDRAT di lawan sesawang** <https://app.kudr.my/>
4. Bersama-sama ini dilampirkan pelan lakaran yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan bagi memudahkan semakan tuan. Mohon pihak tuan melampirkan surat pemakluman izin lalu ini bersama surat permohonan izin lalu pihak tuan dan pelan cadangan laluan kabel untuk kelulusan lanjut pihak Jabatan Kerja Raya (JKR).
5. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila Encik Mohd Shakir bin Ahmad Shukri melalui talian 012-4061419 atau email shakir.shukri@tnb.com.my.

Sekian, terima kasih.

"BETTER. BRIGHTER."



MUHAMMAD AZIMI BIN HASHIM

Jurutera (Maintenance) – Menjalankan tugas Jurutera AP-LV A1-N2 Perak
Unit Zone Asset N2 – Perak
Jabatan Operations
Distribution Network Division, TNB

ENGR-5110-PSI

Tarikh : 23 Julai 2026
Rujukan Tuan : -
Rujukan Kami : TNB/DN/HOZAN2/APPSUP11KV/17/191/LKKK/KUDR(11001049560)

Kepada : Koridor Utiliti Darul Ridzuan
B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,
Jalan Dato Seri Ahmad Said,
30450 Ipoh, Perak
(U/P: Pengurus Koridor Negeri)

Majlis Daerah Batu Gajah
Jalan Haji Abdul Wahab,
Kampung Bendera,
31000 Batu Gajah,
Perak Darul Ridzuan.

Tuan/Puan,

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK TERHAD DI BAWAH SEKSYEN 22 (5)(A), AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1974 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN STOR MODULAR BESERTA PEJABAT SAMPINGAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 43006 (PT 7317), MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TENAGA NASIONAL BERHAD.

-Pemakluman Izinlalu

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak kami sedang merancang untuk memberikan bekalan elektrik di kawasan alamat seperti permintaan pengguna. Untuk makluman pihak tuan, laluan kabel akan melalui jalan seperti yang ditandakan di dalam pelan.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen / lampiran berkaitan yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan untuk rujukan bagi memudahkan semakan dan kelulusan pihak tuan.

- i. Lukisan Tapak (Pelan Skematik)
- ii. Peta Penandaan Lokasi
- iii. Gambar Lokasi

4. Mohon pihak tuan mengaturkan satu tarikh lawatan tapak bersama bagi menentukan serta meluluskan cadangan laluan yang dinyatakan seperti di atas.

5. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan hendaklah mengemukakan ulasan bertulis bagi permohonan izinlalu ini ke alamat seperti di bawah:

Jurutera (Asset Planning LV)
Unit Zone Asset N2 – Perak
Jabatan Operations
Distribution Network Division, TNB
Tingkat 1, Wisma TNB Jalan Lahat
30200, Ipoh, Perak

6. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi Encik Mohd Shakir bin Ahmad Shukri melalui talian 012-4061419 atau email shakir.shukri@tnb.com.my.

Sekian, terima kasih.

“BETTER. BRIGHTER.”



MUHAMMAD AZIMI BIN HASHIM


Jurutera (Maintenance) – Menjalankan tugas Jurutera AP-LV A1-N2 Perak

Unit Zone Asset N2 – Perak

Jabatan Operations

Distribution Network Division, TNB

s.k : **TENAGA NASIONAL BERHAD**

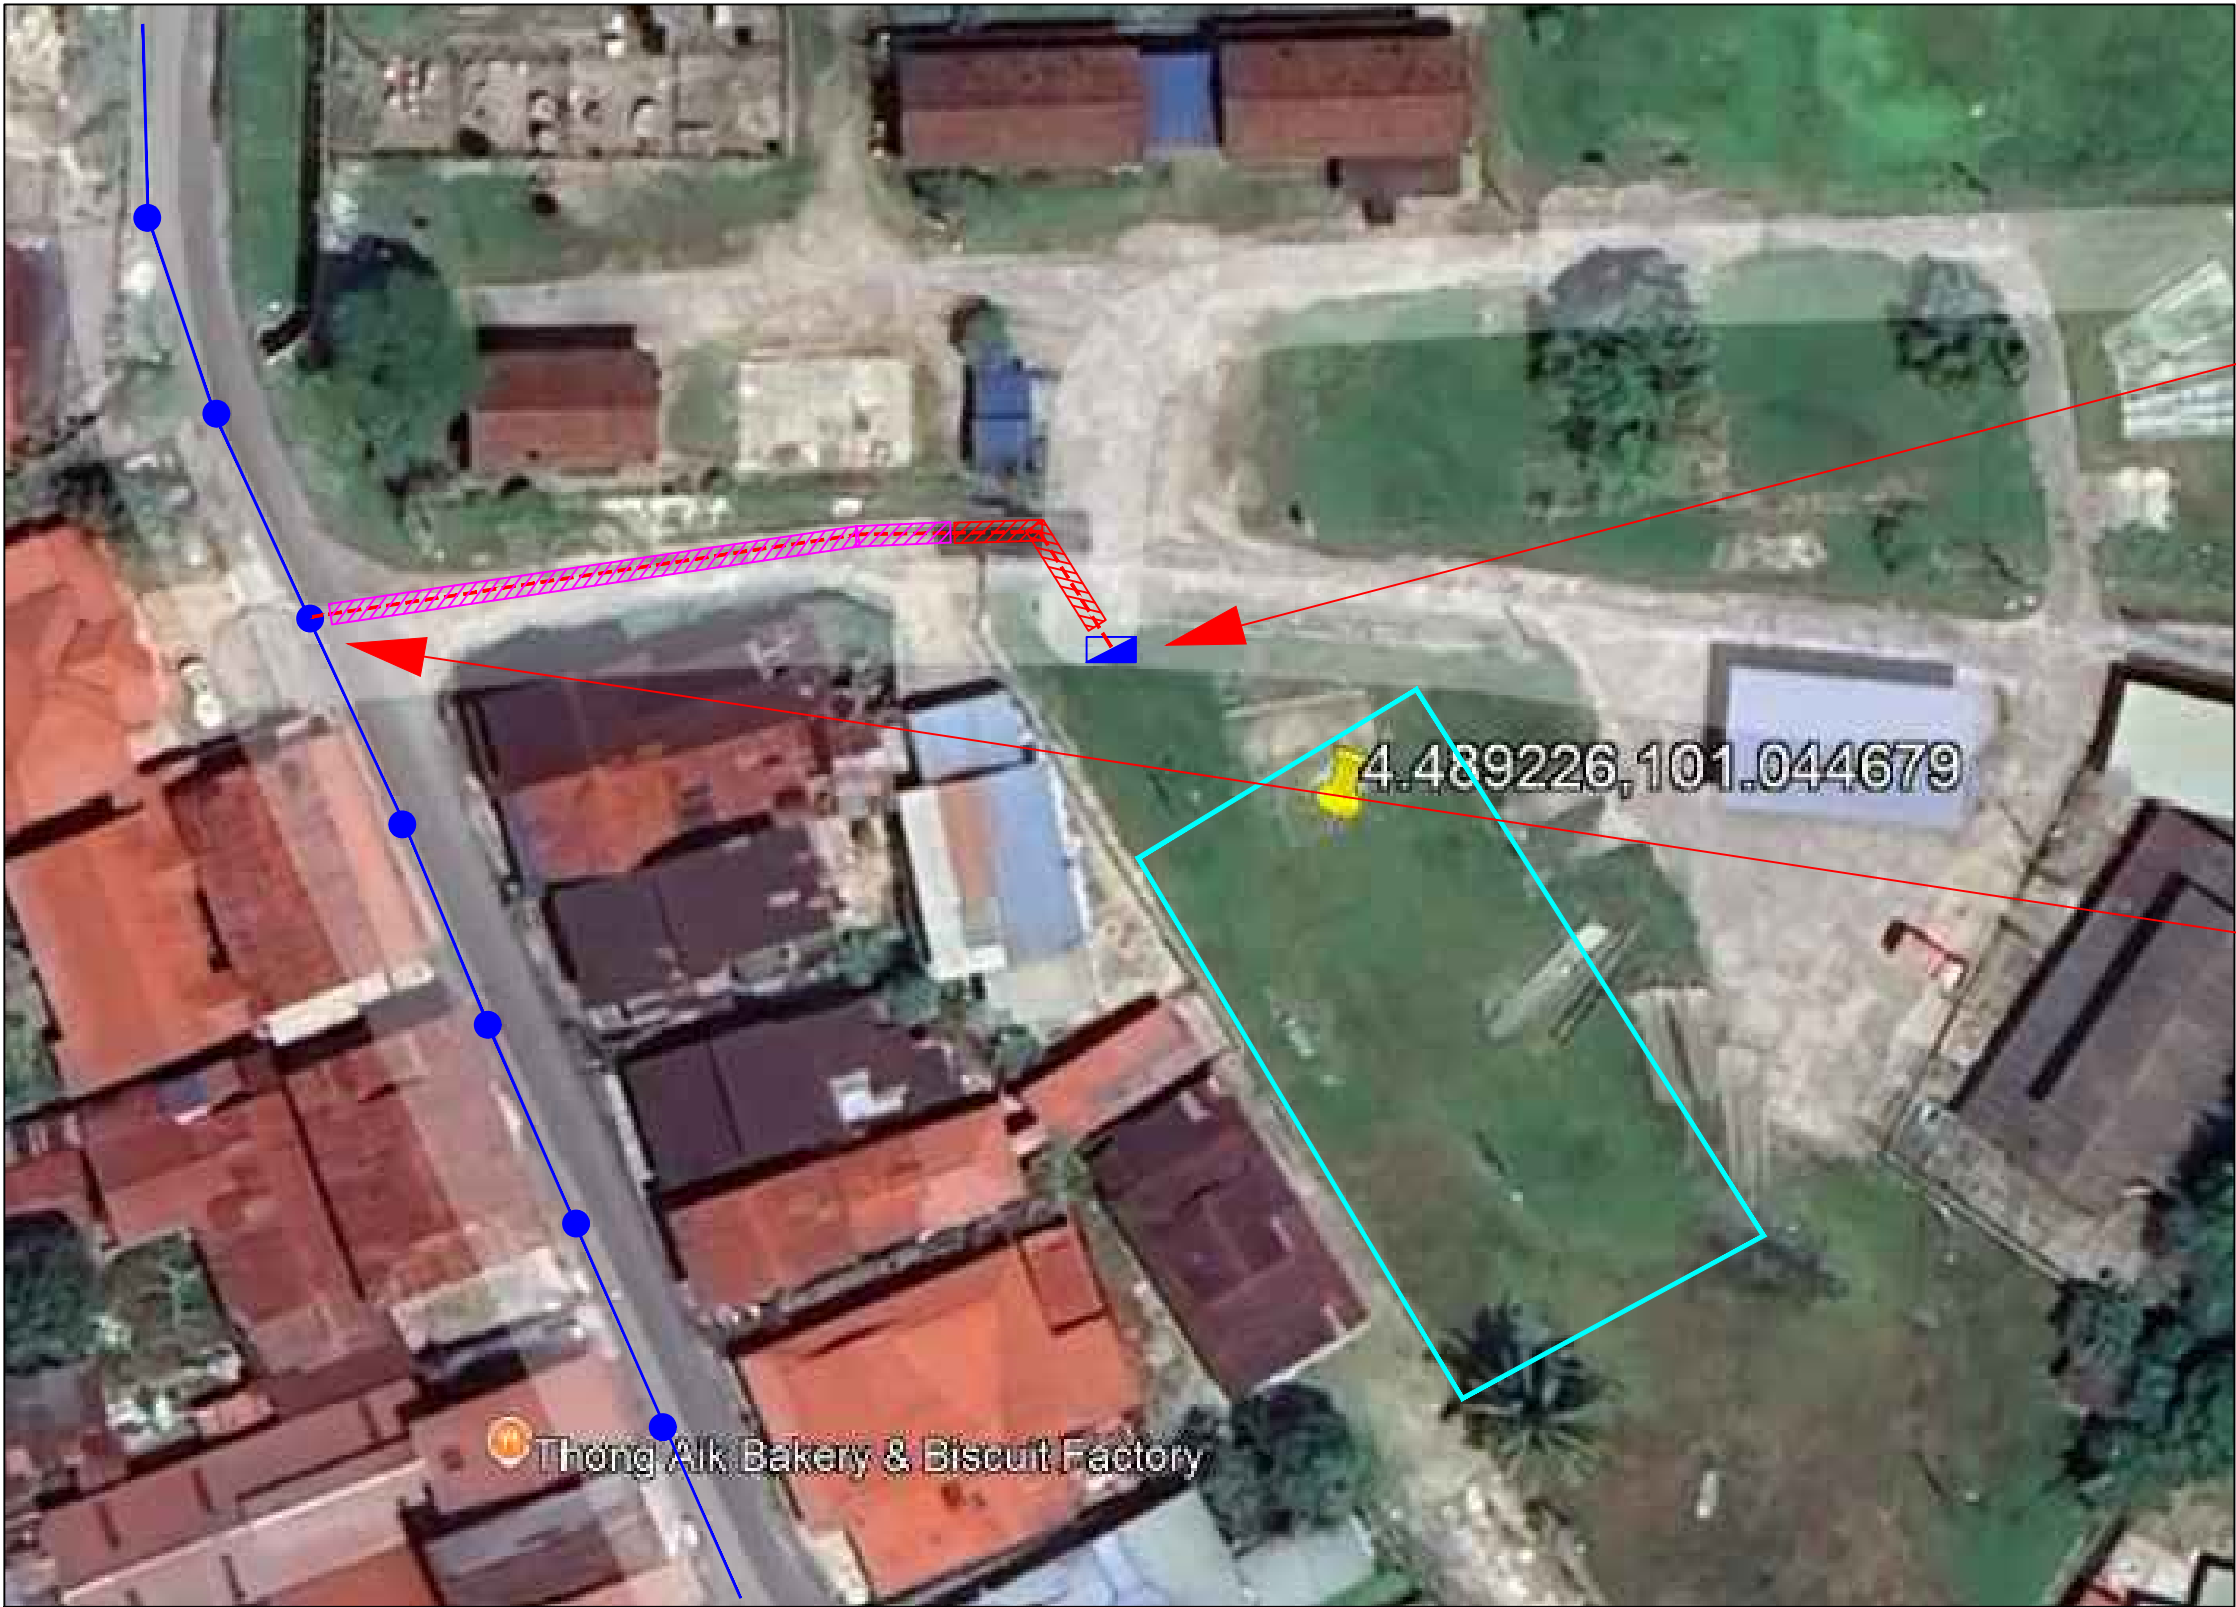

Petunjuk: (Sediada)
— Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mmp
● Tiang Konkrit 9.0m

Petunjuk: (Cadangan)
- - - Kabel B/Tanah VR 25mmp x 4 teras xlpe alum (1kV)
■ Groundmounted Panel Meter
▨ Corrugated 100mmp
▨ Corrugated 100mmp Pemaju Sediakan

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSAUI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan



Kawasan 6221 Daerah BATU GAJAH
No. Fail : 11001049560

YARD TNB

Dilukis : SHAKIR Diluluskan : AZIMI
Disemak : ZAINI Tarikh : 23/07/26
No. Lukisan :