

No. Rujukan Tuan :
No. Rujukan Kami : TNB/RAN/LKKK/60AM (KEM)
Tarikh : 2 DISEMBER 2024

S.C. LOW ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD

NO 13, JALAN IM 3/7, BANDAR INDERA MAHKOTA,
25200 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.

Tuan,

**PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 60AMP UG KABEL DI LOT 3966-A, JLN TERENGGANU,
KG. PKLN SIR, 24000 CUKAI, KEMAMAN, TERENGGANU.**
– *Permohonan Kebenaran Izinlalu*

Permohonan tuan berkaitan perkara di atas dirujuk.


Sukacita dimaklumkan pihak tuan perlu menguruskan permohonan kebenaran izinlalu laluan kabel dan tiang elektrik (pemotongan terbuka, HDD, korekan atas jalan, korekan atas tanah, penanaman tiang elektrik) daripada Pihak **Koridor Utiliti Teknologi Terengganu** serta dengan pihak yang berkaitan sekiranya perlu seperti KTM (Keretapi Tanah Melayu), LLM (Lembaga Lebuhraya Malaysia), PGB (Petronas Gas Berhad), Gas Malaysia dan lain-lain termasuk menguruskan pembayaran kos-kos yang dikenakan oleh pihak terlibat bagi membolehkan pihak TNB memulakan kerja rentangan kabel dan penanaman tiang elektrik.

2. Untuk maklumat kebenaran izinlalu adalah diperlukan bagi pihak TNB merentang kabel ke projek pembangunan tuan. Dilampirkan pelan laluan kabel TNB bagi tindakan tuan selanjutnya.

3. Sila beri maklumbalas dengan kadar **SEGERA** untuk mengelakkan kelewatan memberi bekalan elektrik ke pembangunan pihak tuan.



Sekian, terima kasih.







“ BETTER. BRIGHTER ”

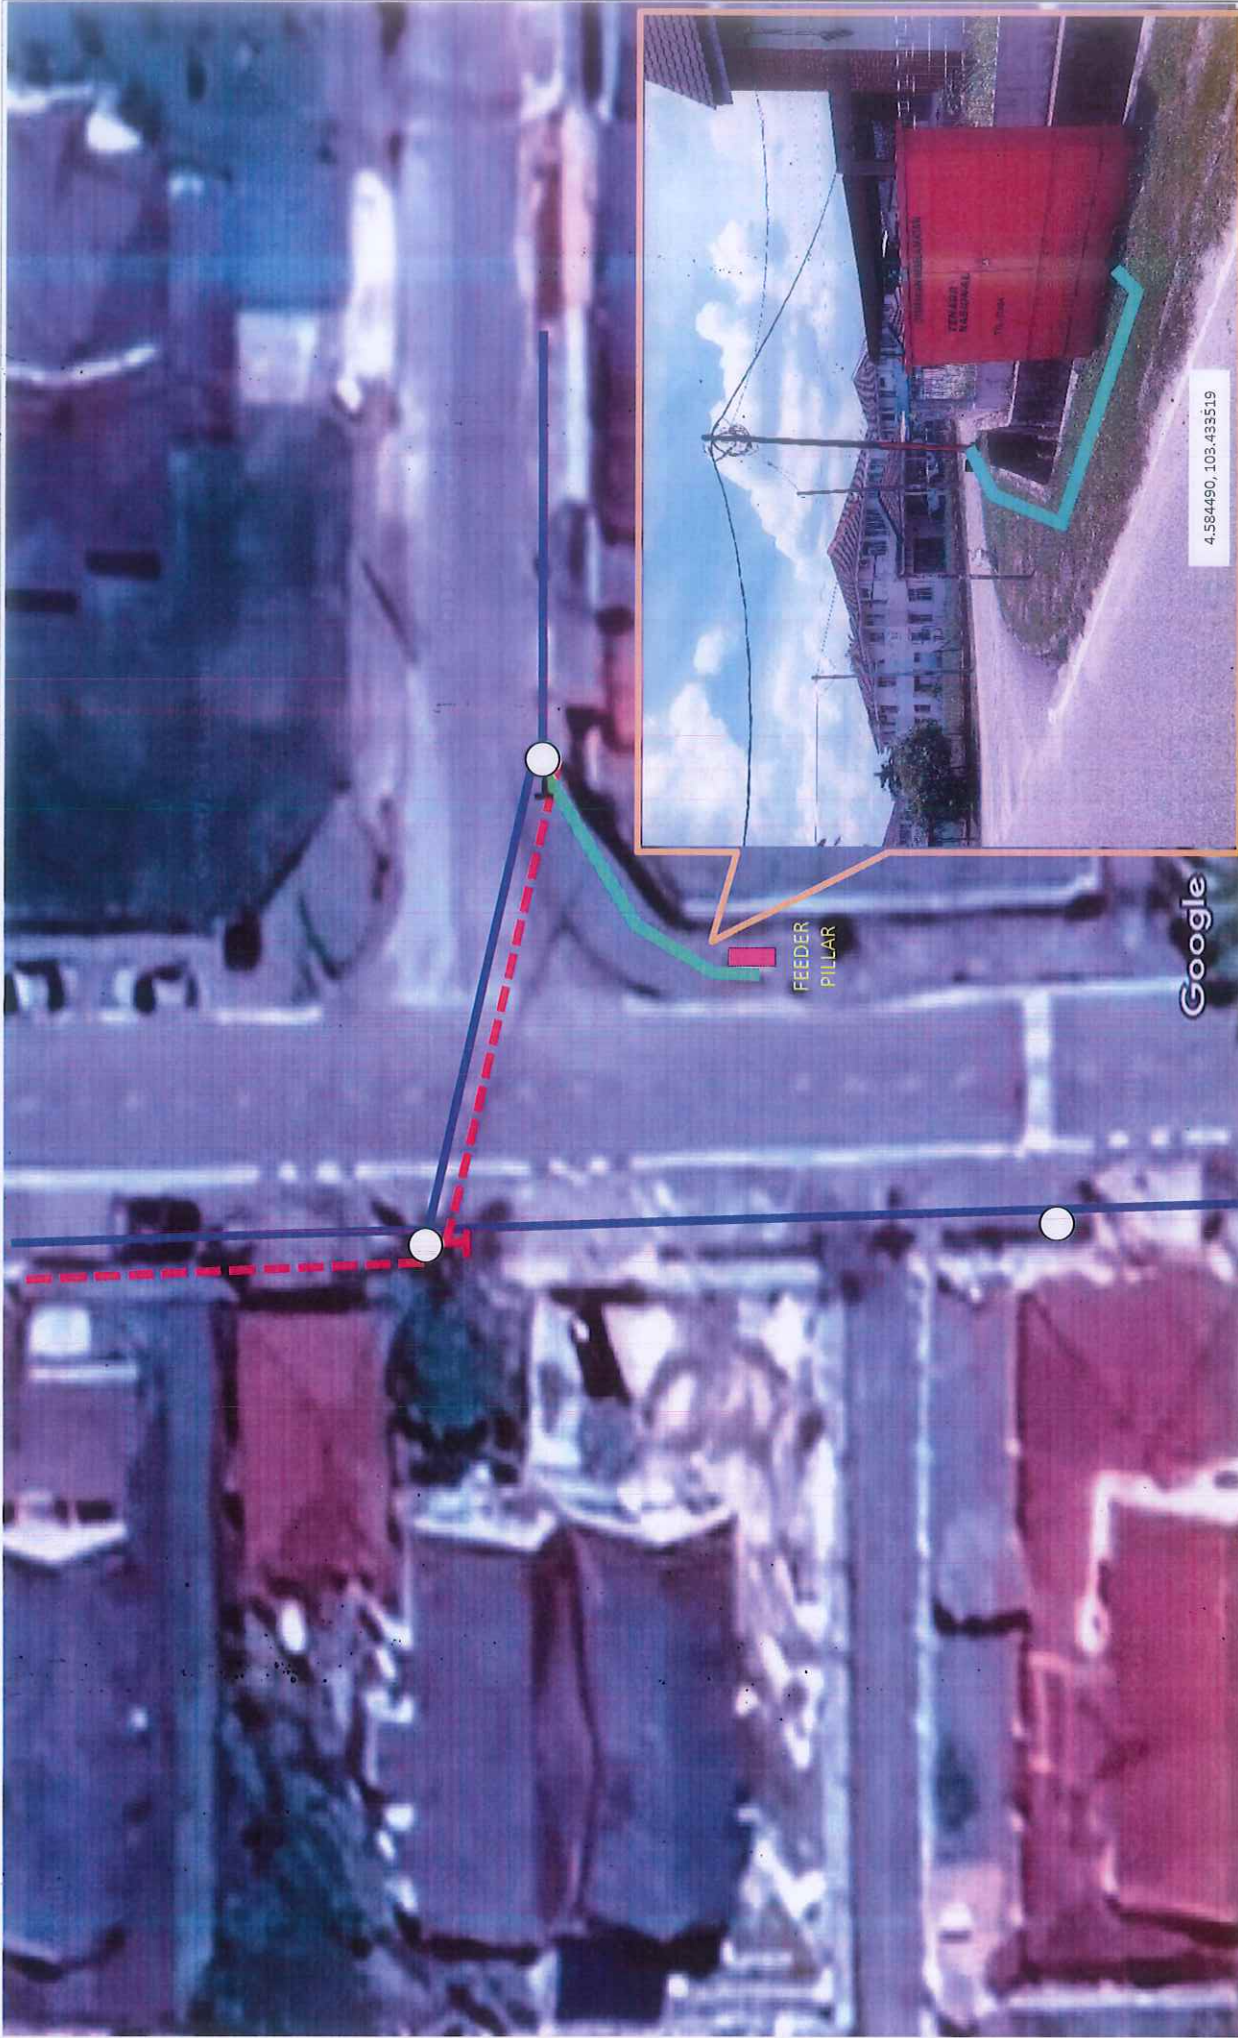

MOHD YUSRI BIN AB LATIB
Ketua Asset/Jurutera Kanan
Supply Planning 11kV & LV - Terengganu
Asset Planning & Performance Zone
Kelantan / Terengganu
Bahagian Distribution Network, TNB.



Imajian ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Data peta ©2024


 TENAGA NASIONAL BERHAD	
TARIKH :	02.12.2024
NO. LUKISAN:	SN/TT0008/9959
DILUKIS OLEH :	MHD-ELVY
DISEMAK OLEH :	SUDJAWATI
	
Negeri : TERENGGANU Daerah : KEMAMAN PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 60AMP UG 4CX25MMP, CADANGAN TALIAN BARU ABC 3x185+120+16MMP DAN UG KABEL XLPE 4CX185MMP MELIBATKAN 2 BATANG TIANG KONKRIT 9.0M (2.0KN) (DOMESTIK)	
DILULUSKAN OLEH : WORLD YUSRI BIN AB. LATIF	

PETUNJUK:	
	Sediada Talian ABC
	Sediada Tiang
	Cadangan Tiang Konkrit 9.0M (2.0Kn)
	Cadangan Umbang
	Cadangan Talian ABC 3x185+120+16mmp (487m)
	Cadangan Korekan Kaki Lima Jalan (14m) Dan Cadangan UG Kabel XLPE 4CX185mmp



PETUNJUK:

Cadangan Korekan Kaki Lima Jalan (14m)
Dan UG Kabel XLPE 4Cx185mmpp

TARIKH:	02.12.2024
NO. LUKISAN:	SN 11000829999
DILUKIS OLEH:	MOHD/ELMI
DISEMAK OLEH:	SUDIPAWATI
	
DILULUSKAN OLEH: MOHD YUSRI BIN AB. LATIB	



NEGERI : TERENGGANU DAERAH : KEMAMAN
 PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 60AMP UG
 4Cx25MMP, CADANGAN TALIAN BARU ABC
 3x185+120+16MMP DAN UG KABEL XLPE 4Cx185MMP
 MELIBATKAN 2 BATANG TIANG KONKRIT 9.0M (2.0KN)
 (DOMESTIK)