


**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN



**TENAGA  
NASIONAL  
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN  
MENJALANKAN KERJA MSVT MENGATASI LOW  
VOLTAGE DI KAMPUNG KEDAH**

**LOKASI:  
JALAN BRUAS - AYER TAWAR**

**NO. RUJUKAN TNB:  
D-PRT-S18-4257**

**JAN 2025**



**PE KG KURNIA**  
 4.382868, 100.789508

**CAD TAPAK CSU**  
 500KVA  
 4.392082, 100.785747

Google Earth

Image © 2024 Airbus

**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (G.I 150MM)

KELUARAN PERTAMA  
 Ditulis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: AFANDI  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 8/11/2024



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL : D-PRT-S18-4257

MSVT-MENGATASI LOW VOLTAGE DI KG KEDAH

NO. FAIL ; **PELAN MV 1**



**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP XLPE (G.I 150MM)


KELUARAN PERTAMA  
 Ditulis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: AFANDI  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 8/11/2024



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL : D-PRT-S18-4257

MSVT-MENGATASI LOW VOLTAGE DI KG KEDAH

NO. FAIL ; **PELAN MV 2**

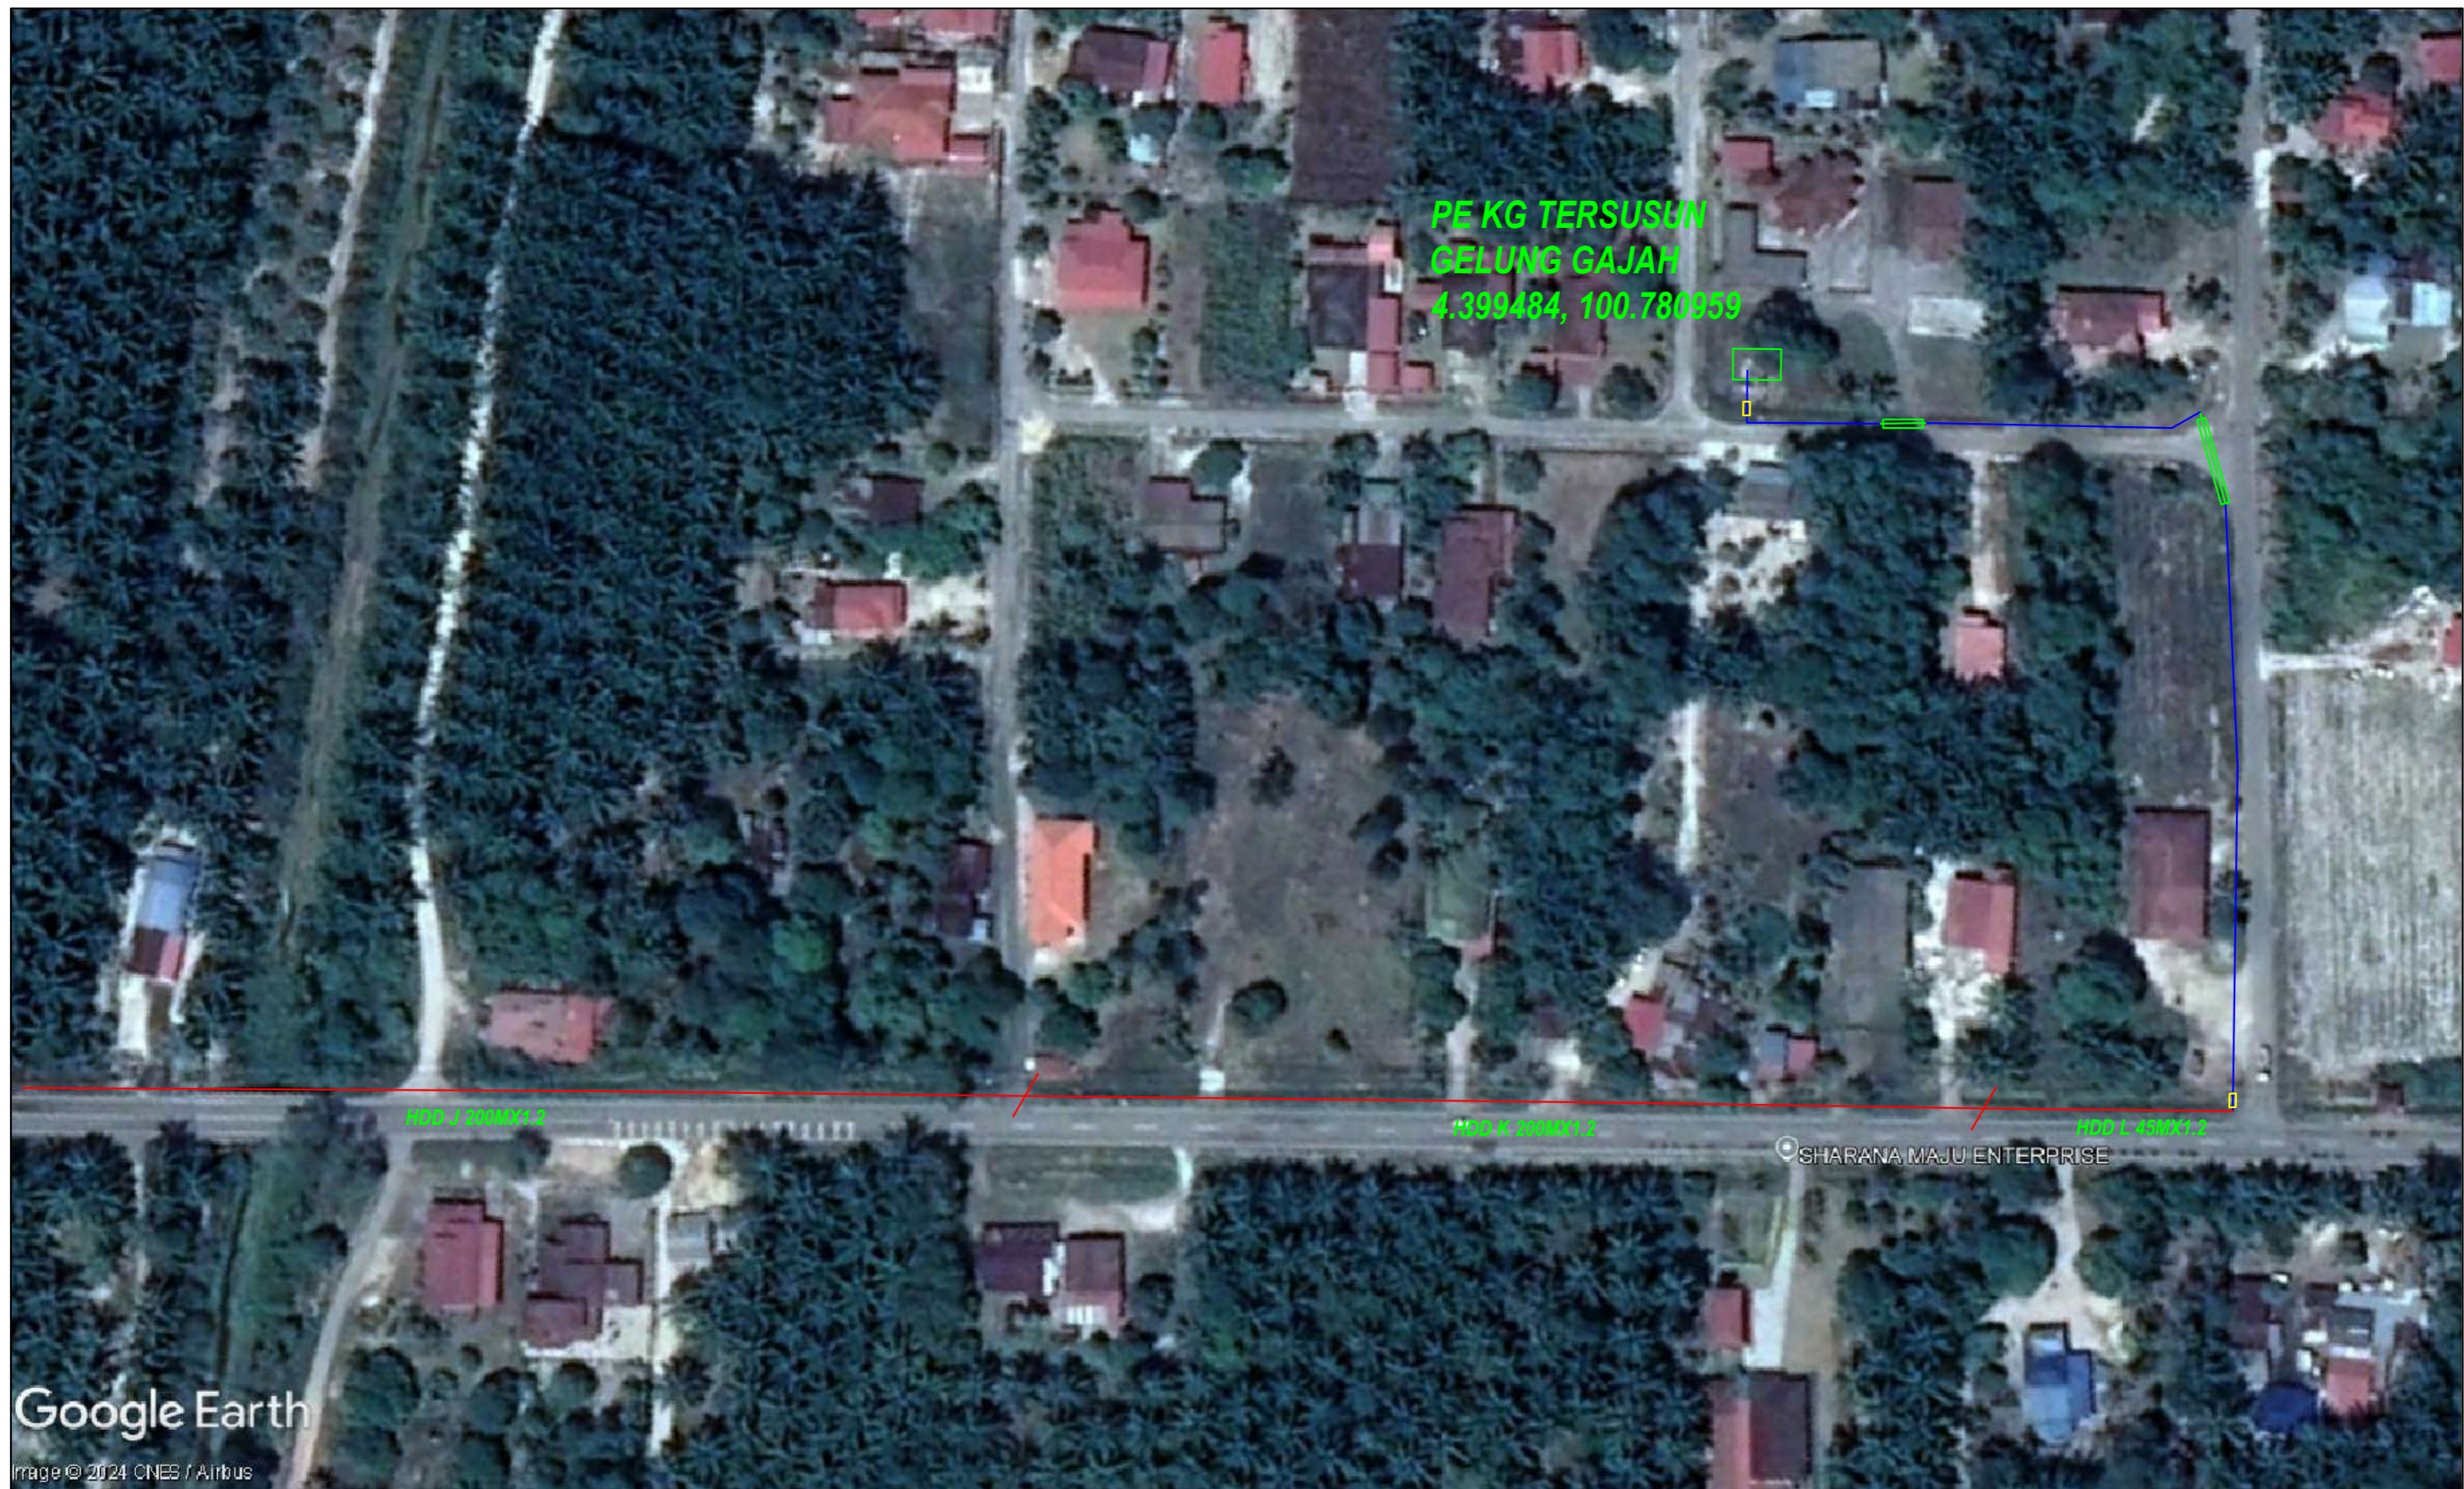

**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 240MMP XLPE (ATAS TANAH)
- CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 240MMP XLPE (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 240MMP XLPE (G.I 150MM)

KELUARAN PERTAMA  
 Ditulis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: AFANDI  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 8/11/2024

NEGERI : PERAK	SUBZONE : SERI MANJUNG
No FAIL : D-PRT-S18-4257	

MSVT-MENGATASI LOW VOLTAGE DI KG KEDAH  
 NO. FAIL ; **PELAN MV 3**